



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.ต.อุทง.(บ.ท.) ๕๕๘๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วัฒนศิริวัฒน์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติกากร ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทง.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทง. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในรบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทง. ตามแผนผังสังเขปแบบ
 จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๘	๕ ต.ค.๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม สวิตช์ไฮดรอลิคขาด บริเวณแยกคอนแทก	SF๖ ๐๐๗/๒๕๖๔ UTG๐๕-๐๖	SF๖ บีม ปลอก บ้านคอนแทก ฟีด UTG๐๕-๐๘ UTG๐๕-๐๑	นายวิมลภา อนุศรี ผจก.กฟอ.ส่วนเขต ๐๕๒-๖๐๖๑๕๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบได้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิมลภา อนุศรี ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ส่วนเขต โทร ๐๕๒-๖๐๖๑๕๑๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติกากร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทง

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ยศพ) กฟอ.๒

(เขียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓))

ยศพ. ที่จรรณมาแล้วทั้งหมด

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ UTG๐๘ จาก UTG๐๕-๐๖ ถึง UTG๐๕-๐๑, UTG๐๕-๐๘
 ในวันที่ 5 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่วเวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1226/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่วเวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมิต มุขี** ประสานงานการขอตัดไฟให้ นาย **กัญญา อนุศรี**

(นายสมิต มุขี) ผจก.กฟอ.อุทง

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.ต.ก.บ.บ.(ยศพ.) กฟอ. กฟอ. กฟอ. กฟอ. กฟอ.
 เขียน ผจก. ผจก. ผจก. ผจก. ผจก.


อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผน
 แผนผังแบบ 1 แผน

ยศพ. - (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่วเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านดอนแจ่ง - บ้านสวนแตง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพย.สตง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1226/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	21 กันยายน 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการ Switching						
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
3	DOA09VB-01	Auto	Manual		DOA	-	
4	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพันต่าลิ่ง
5	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
6	UTG08VB-01	Auto	Manual		UTG	-	
7	UTG08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สตง.	R	R.แยกสั่งขงาย
8	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
9	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA	-	
10	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บางปลาหมอ
11	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	
12	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	R	บ้านสูตร
13	ย้ายโหลด UTG08 สั่งขงาย - ดอนโก ไปรับไฟจาก BAM02 ย้ายโหลดUTG08 สวนแตง-ดอนแจ่ง ไปรับไฟจาก DOA09						
14	UTG08S-09	ปลด	สับ		สพ.	scada	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
15	UTG08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สตง.		SF6 ดอนแจ่ง
16	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	scada	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
17	BAM02S-18	ปลด	สับ		มขล.		SF6 สี่แยกมะขามล้ม
18	BAM02S-17	ปลด	สับ		มขล.		DIS บ้านดอนโก
19	UTG08R-01	สับ	ปลด		สตง.		R.แยกสั่งขงาย
20	แจ้ง กพย.สตง. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ ของรีโคลสเซอร์ UTG08R-01 ออกได้						
21	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	scada	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
22	BAM02S-18	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		มขล.		SF6 สี่แยกมะขามล้ม
23	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
24	UTG08S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สตง.		DIS ปตท.บ้านดอนแจ่ง
25	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน ให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
29	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
30	DOA09VB-01	Manual	Auto		DOA	-	
31	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	วัดพันต่าลิ่ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
33	UTG08VB-01	Manual	Auto		UTG		-
34	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
36	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
37	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
38	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R บ้านสูตร
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
42	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R วัดพันต่าลิง
43	UTG08S-08	ปลด	สับ		สตง.		DIS ปตท.บ้านดอนแจ่ง
44	ย้ายโหลด UTG08 สังฆาย - ดอนโก กลับคืนจาก BAM02 ย้ายโหลด UTG08 สวนแดง-ดอนแจ่ง กลับคืนจาก DOA09						
45	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
46	DOA09VB-01	Auto	Manual		DOA		-
47	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
48	UTG08VB-01	Auto	Manual		UTG		-
49	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
50	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
51	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
52	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
53	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R บ้านสูตร
54	แจ้ง กพย.สตง. สับใบมีดด้านออนไลน์ ของรีโคลสเซอร์ UTG08R-01 เข้าได้						
55	UTG08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สตง.		R R.แยกสังฆาย
56	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	scada	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
57	BAM02S-18	ปลด	สับ		มทอ		SF6 สี่แยกมะขามล้ม
58	BAM02S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		มชล.		DIS บ้านดอนโก
59	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	scada	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
60	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มทอ.	scada	SF6 สี่แยกมะขามล้ม
15	UTG08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สตง.		SF6 ดอนแจ่ง
14	UTG08S-09	สับ	ปลด		สพ.	scada	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
61	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
62	DOA09VB-01	Manual	Auto		DOA		-
63	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันต่าลิง
64	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
65	UTG08VB-01	Manual	Auto		UTG		-
66	UTG08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สตง.		R R.แยกสังฆาย
67	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
68	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
69	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
71	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R บ้านสูตร
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							


สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

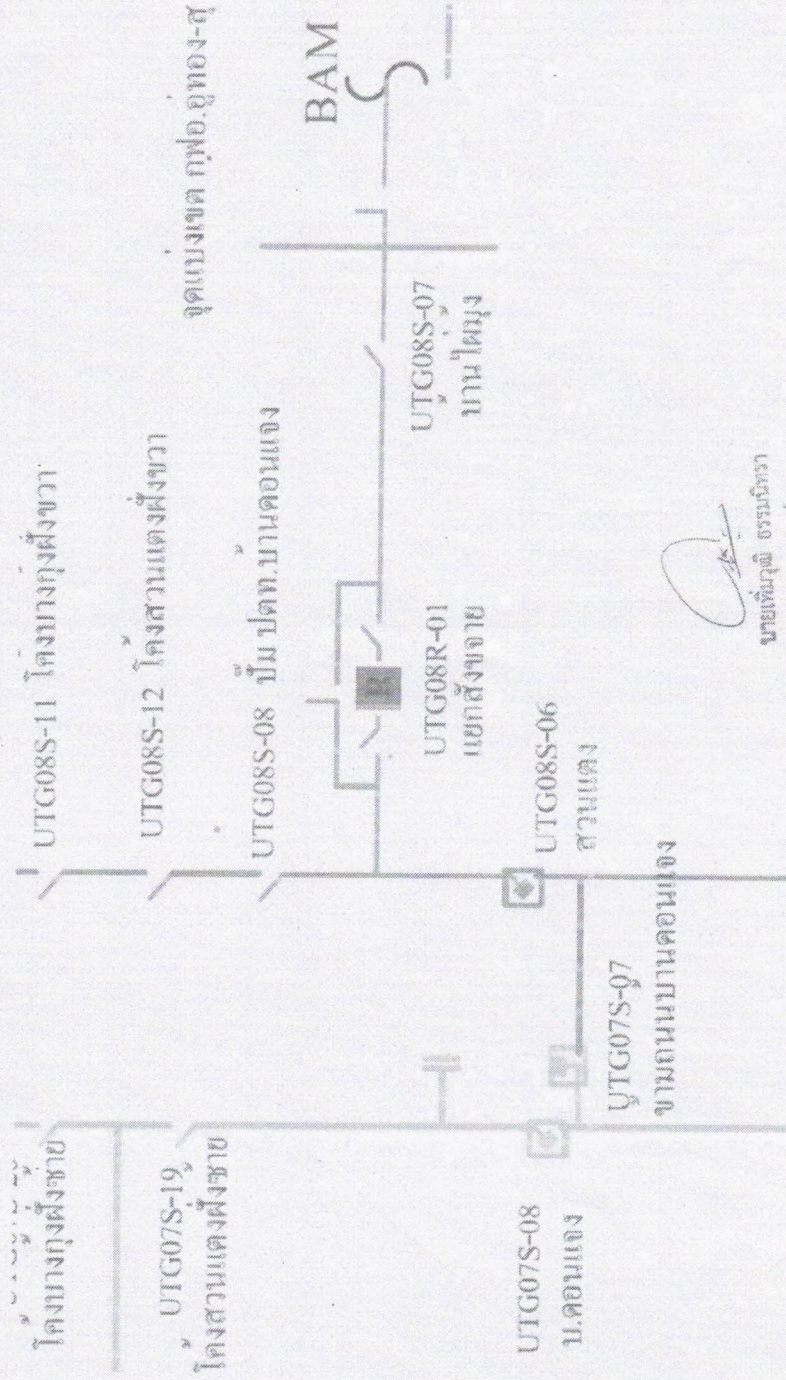


นายพันวุฒิ ชรรณีภรา
รณ.บ. กฟอ.อุทอง

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

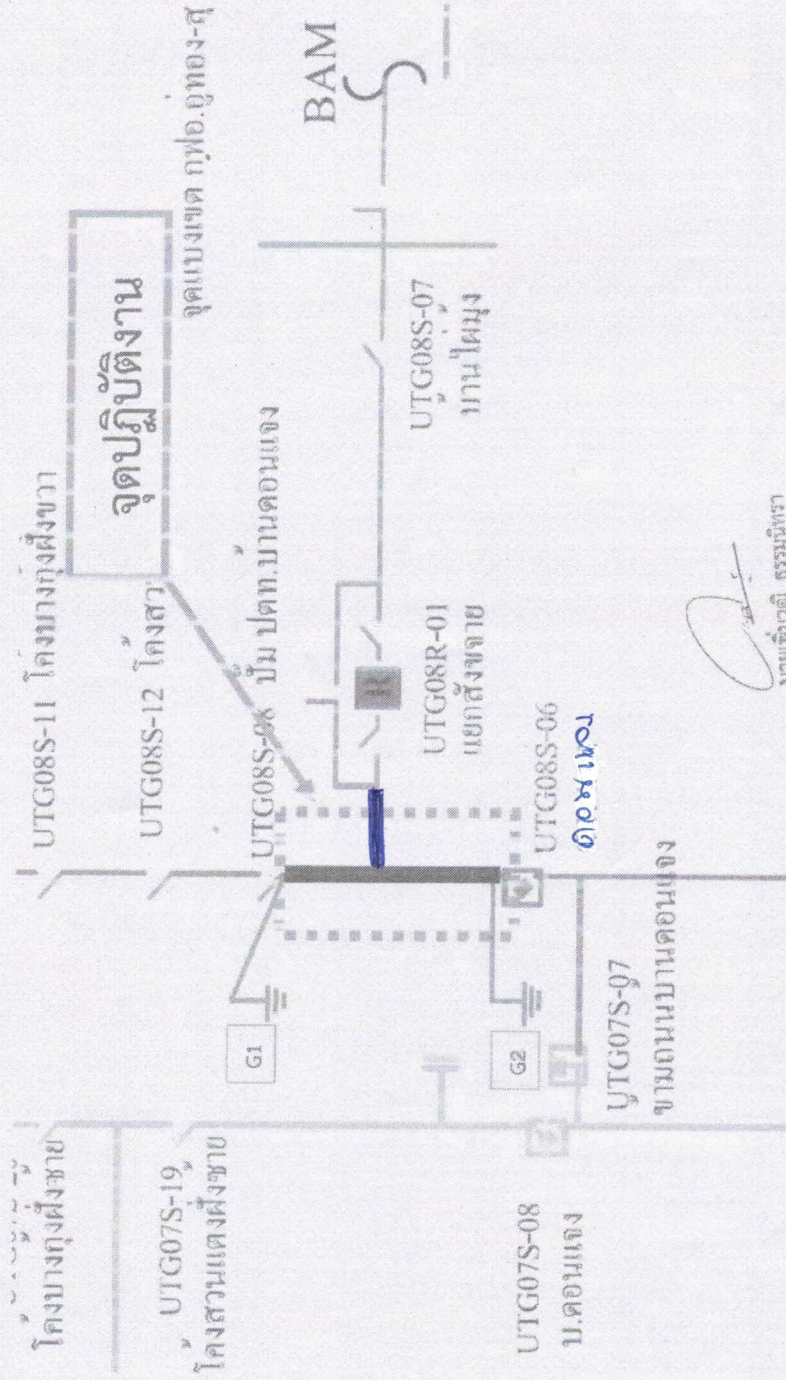


นายสมชาย ธรรมนิทา
ชน.ป.บ. กฟอ.อุทอง