



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

28 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๕๓ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง หล.ก.ป.ร.ษ.ผ.ก.ก.พ.ส.พ.นท.น.

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๗ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเจริญ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๒๘ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน หนองเจริญสุข	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๒๙ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๔	UTG05	๓๐ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว ๖๖๖๓๓๐๒๒๐	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง หล.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ.....

( นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี )

ตำแหน่ง หล.ก.ป.ร.ษ.ผ.ก.ก.พ.ส.พ.นท.น

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 พิดเตอร์ UTG05 จาก ดิสหนองเจริญสุข ถึง ดิสท. กรอกตาโพธิ์  
ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1226/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตรีวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ก. อนุชา ชำนาญเรือ

( นายตรีวิทย์ โทธิ์พันธ์ )  
๒๕๓.๕ 11๓๖ ๒๗.๑๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. *กพ.ค. และ  
กพ.ค.อ.*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง *2* .....แผ่น

แผนผังแนบ *1* .....แผ่น



ผจพ. .... (สถานีฯ .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองเจริญสุข - บ้านกรอกตาโพธิ์ (UTG05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พท.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1226/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	25 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทจจ.		R สระลงเร็ว
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลช.	SCADA	R ตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลช.		DIS หน้าร้านจจรุ่งเรืองวัสดุ
9	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทจจ.		DIS กรอกตาโพธิ์
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทจจ.		DIS หนองเจริญสุข
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งให้เทศบาลบริเวณที่ปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟอ่อน ให้ทำการช็อตกราวด์ จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
15	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
16	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
17	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ทจจ.	SCADA	R สระลงเร็ว
18	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ลช.	SCADA	R ตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
20	แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1,G2						
21	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
22	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
23	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทจจ.		R สระลงเร็ว
24	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลช.	SCADA	R ตลุงเหนือ
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทจจ.		DIS หนองเจริญสุข

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
28	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
29	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กกจ.		DIS กรอกดาโพธิ์
30	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจจรุ่งเรืองวัสดุ
31	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
32	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
33	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
34	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กกจ.		R สระลงเรือ
35	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	SCADA	R ตกลงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

16 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 ต.ค. 64

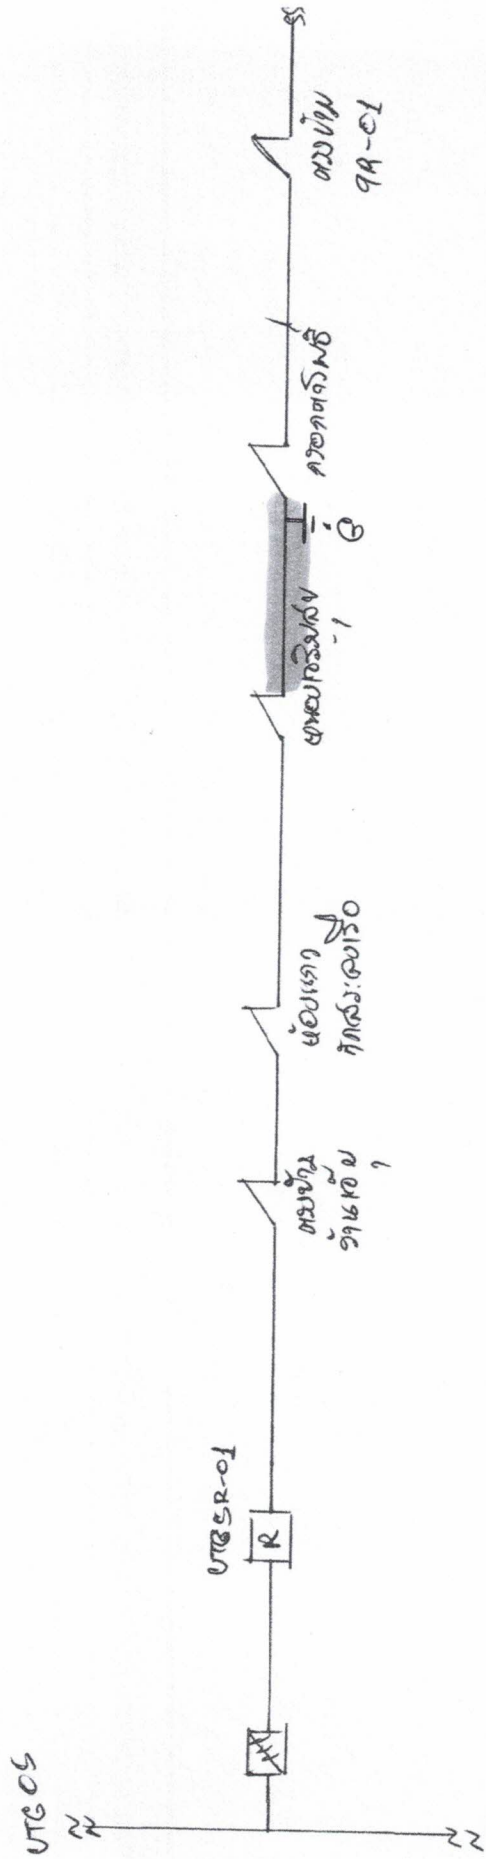

หม้อหุงข้าว