



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

29 ส.ค. 67

เลขที่ ก.ถ.พท. 5131 / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง หน.ก.ป.ร.ษ.ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๗ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเจ็ญ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๒๘ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน หนองเจริญสุข	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๒๙ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๔	UTG05	๓๐ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว <u>บ้านกรอกตาโพธิ์</u> ๖๖ ๖/๒๒ ๒๖/๒๖	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๐ ..... ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง หน.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ.....  
( นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี )

ตำแหน่ง หน.ก.ป.ร.ษ.ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๔ พิดเตอร์ UTG05 จาก Dis บ้านกรอกตาโพธิ์ ถึง Dis บ้านกรอกตาโพธิ์  
ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1227/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย อุไรกมลจักษ์ วัฒนิกาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๓๐๕๓ ๕๖๕๖๖

( พงษ์วิภา พิชิตสุวรรณชล )  
อ.ก.ป.บ. กฟส.พนมทวน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ๗๓๓, กฟล. ๑๓, กฟย. ๒๓๑.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG05 บ้านกรอกตาโพธิ์ - แยกตลุงเหนือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1227/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สละลงเร็ว
5	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.	AVR	หนองประตู
6	UTG09R-02	Normal	Non-Reclosing		ลข.	R	AVR หนองประตู
7	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
8	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
9	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA05						
10	UTG08VB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
11	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	scada	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
12	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.	SF6	บ้านตลุงเหนือ
13	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	แยกตลุงเหนือ(ข้อจำกัด)
14	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
15	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	scada	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	บ้านกรอกตาโพธิ์
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
19	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
23	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
24	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
25	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สละลงเร็ว
26	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประตู
27	UTG09R-02	Non-Reclosing	Normal		ลข.	R	AVR หนองประตู
28	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
29	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	หลังจากฟส.พท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซ์						
32	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
33	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
34	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทจ.	R	สละลงเรือ
35	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.	AVR	หนองประจักษ์
36	UTG09R-02	Normal	Non-Reclosing		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
37	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
38	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
39	แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
40	แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
41	เมื่อหน้างานพร้อมจ่ายไฟ						
42	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทจ.	DIS	หน้าห้องแถววัดสระลงเรือ
43	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับคืนจาก LWA05						
44	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kV.ชานาเมนบัส
45	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	scada SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
46	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ลข.	DIS	เขตตลิ่งเหนือ(ชั้นล่าง)
47	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลข.	SF6	บ้านตลิ่งเหนือ
48	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	scada SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
49	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kV.ชานาเมนบัส
50	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
51	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
52	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทจ.	R	สละลงเรือ
53	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประจักษ์
54	UTG09R-02	Non-Reclosing	Normal		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
55	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
56	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

မေ့မိလို့ တပည့်တွေ ပါလား

ဖွဲ့စည်း 30 က.အ.၆၇

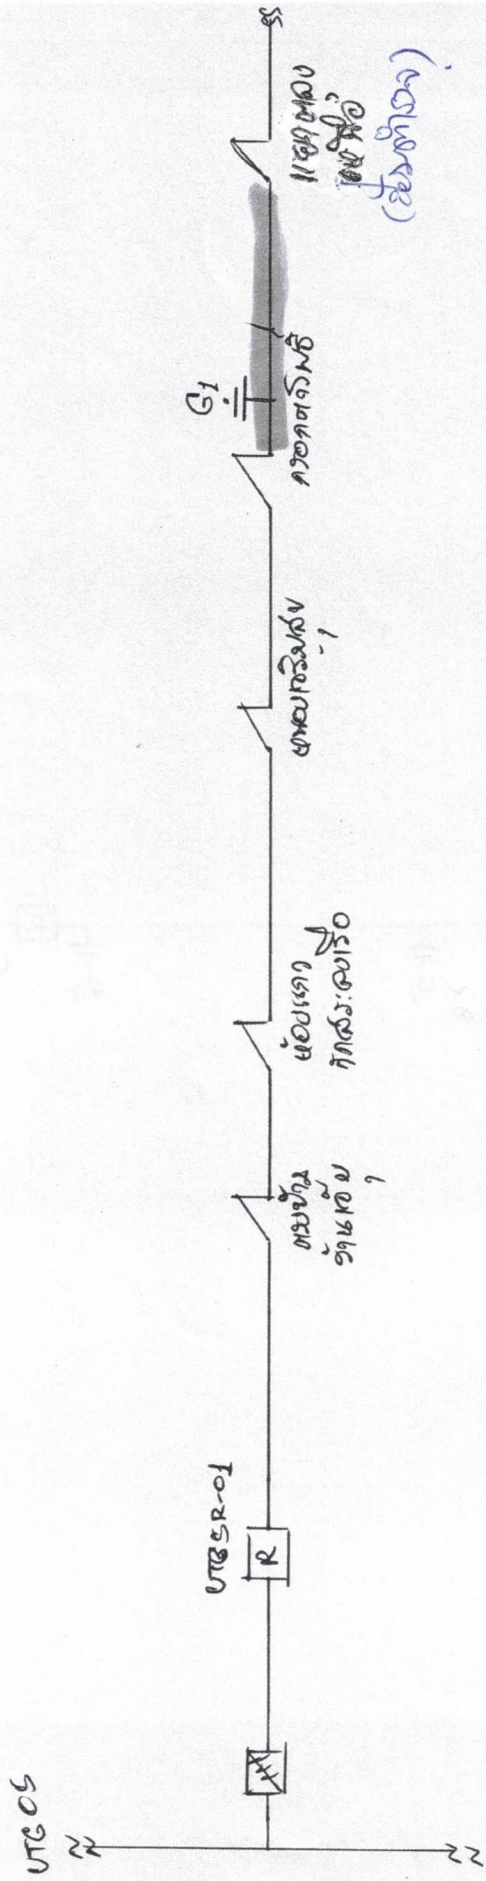

အညွှန်း ၁၅၆၈၀