



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(กบ) ๕๖๓/๕๖๓๘  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายทูลพงษ์ ภาทหลง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผอ.ก.ภ.ส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า เดิมบางา ตามแผนผังสิ่งระบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๔	๒ ต.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายแรงสูง บริเวณ ชิวชิวคราว โรงพยาบาลสามชุก ถึง ชิวชิวคราวบ้านหนองปลาตุ๊ก	ต.ส.๖๖๖ โรงพยาบาล สามชุก	ต.ส.๖๖๖ หนองปลาตุ๊ก	นายธนรินทร์ คำมีอักษร ๐๙๖-๐๔๘๘๖๐๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... มีผู้ได้รับผลกระทบ ๑๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวณิช ไพจิตร ตำแหน่ง ... โทร ๐๘๙-๒๑๑๘๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผลล.กรล.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายทูลพงษ์ ภาทหลง  
(นายทูลพงษ์ ภาทหลง)  
ตำแหน่ง ผอ.ก.ภ.ส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟผ.๑  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA04 จาก ต.ส.๖๖๖ ถึง ต.ส.๖๖๖  
ในวันที่ 2 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข 1231/2564  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ... ฟีดเดอร์ ... จาก ... ถึง ...  
ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ...

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คพ.)  
เรียน ผ.จก. ...  
อก.บ.ช.(ก.๓) ...  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)  
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงพยาบาลสามชุก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1231/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	20 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	
3	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load = 2.83 MW
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load = 2.0 MW
6	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	ประตูน้ำคลองขอม
7	DBA04R-03, 06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านดอนยาว, บ้านดอนยาว
8	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA02						
9	DBA04S-31	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SF6	บ้านดอนไร่
10	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA SF6	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
11	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	บ้านหนองปลาตุก
12	DBA04S-31	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SF6	บ้านดอนไร่
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	โรงพยาบาลสามชุก
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
18	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
19	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
20	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
22	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	ประตูน้ำคลองขอม
23	DBA04R-03, 06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านดอนยาว, บ้านดอนยาว
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
28	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	
29	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
31	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
32	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	ประตูน้ำคลองขอม
33	DBA04R-03, 06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านดอนยาว, หนอง...
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	Dis ชด. DBA04	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	โรงพยาบาลสามชุก
36	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DAA02						
37	DBA04S-31	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SF6	บ้านดอนไร่
38	Dis ชด. DBA04	ปลด	สับ		สช.	DIS	บ้านหนองปลาคุก
39	DBA04S-31	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SF6	บ้านดอนไร่
40	DAA02S-16	ปลด	ปลด		ศปจ.	SCADA SF6	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
41	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
42	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
44	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
45	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	ประตูน้ำคลองขอม
46	DBA04R-03, 06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านดอนยาว, หนอง...
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

# ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 2 ตุลาคม 2564

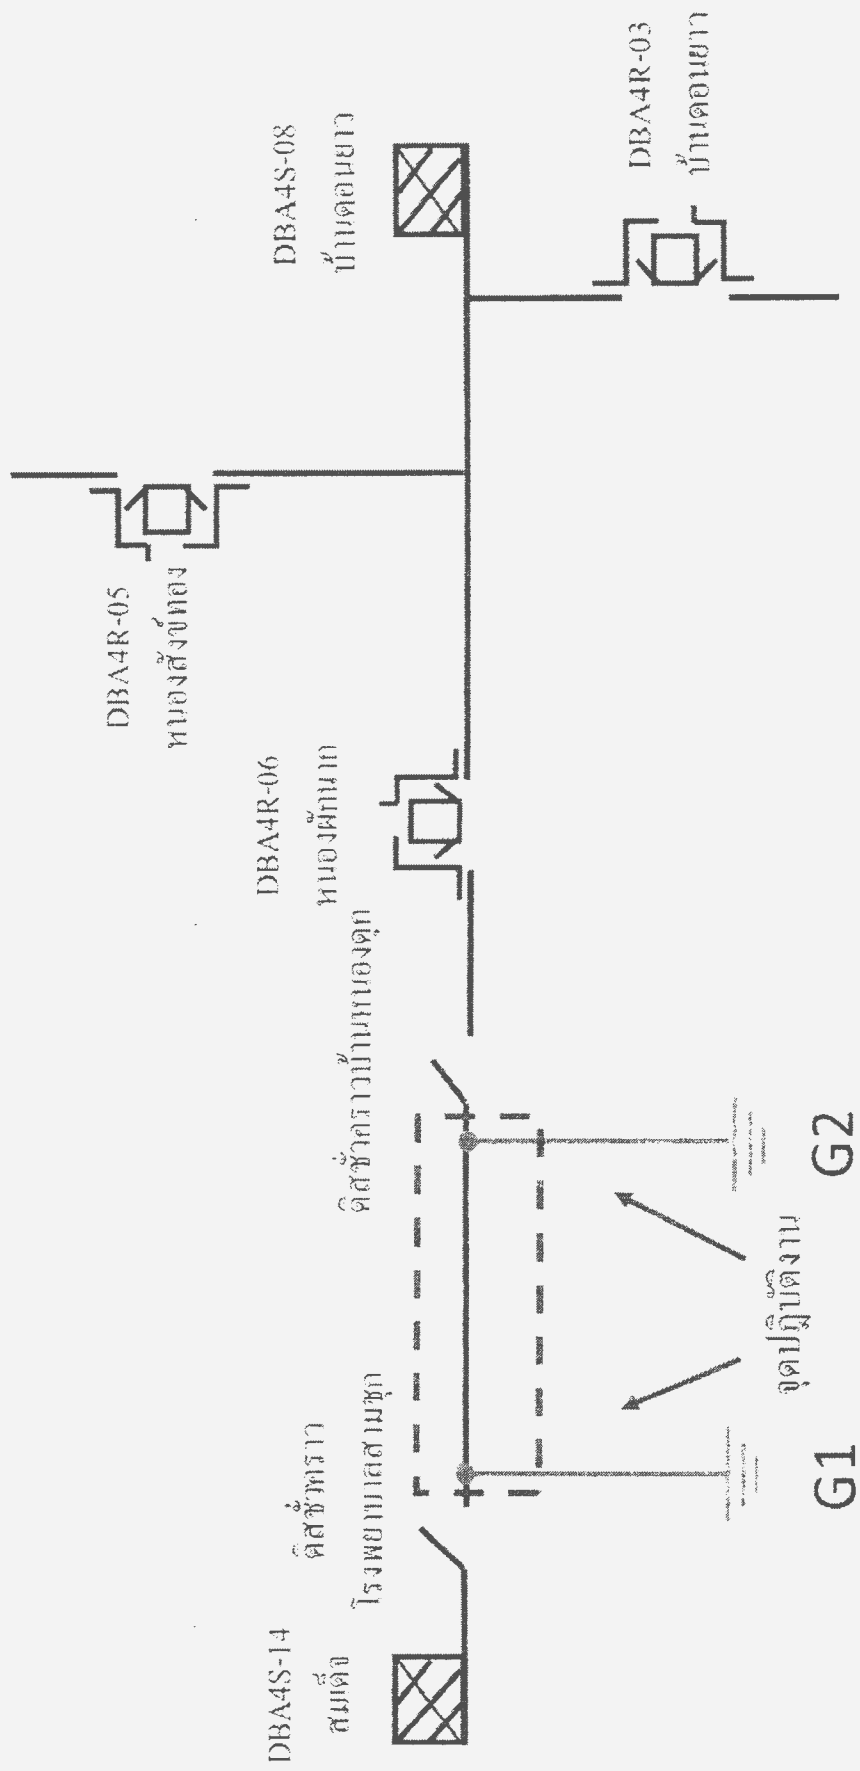

G1 ซื่อตกาardt โดยชุดแก่ไฟ นาย ณีฐพงษ์ เจิมเพชร คานบุญงาน

G2 ซื่อตกาardt โดยชุดซ่อมย่อย นาย อรรถพล แย้มเนตร คานบุญงาน