



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 ส.ค. 2567

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ .....	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 2..... ตามบันทึก จำนวน 2.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA2-KT2A	30 ส.ค. 2567	07.30 น.	12.30 น.	Replace 22 kV overcurrent (Low Side) เนื่องจาก Relay แผงหน้าจอบวมกตเสีย และแก๊สไซดร้อน	SA2 2222	SA2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1..... วงจร/หม้อแปลง SA2-KT2A จาก SA2-2222 ถึง SA2-2227  
ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1235/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

*(Signature)*  
.....  
(นาย.....)  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)  
เรียน อ.ก.ส.ฟ.(ก3), ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

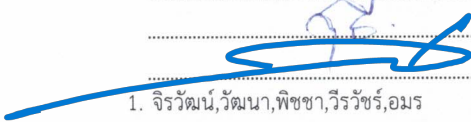
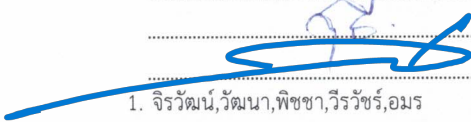
ผจก. 2 (สถานี.....) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

*(Signature)*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2 (SA2-KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 67	ระหว่าง	07.30	น.	ถึง	12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1235/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	28 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จีรวัดน์, วัฒนนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นครินทร์, สาวพิชชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP โหลด 10.91 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP โหลด 12.02 MW
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SA2-KT2A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง SA2-KT1A						
5	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB ขนानบัส
6	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB INCOMING 2
7	SAB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		CB INCOMING 2
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.						
9	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		DIS ใบมีด
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
17	SAB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		CB INCOMING 2
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		DIS ใบมีด
20	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
21	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SA2-KT2A กลับจากหม้อแปลง SA2-KT1A						
22	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB INCOMING 2
23	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB ขนานบัส
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
25	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 30884 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 สิงหาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A (SA2 2222, 2227)

งานที่ทำ Replace 22kV OVERCURRENT (LOW SIDE) เนื่องจาก RELAY แผงหน้าจอบวมกตเสีย แก้ไขจุดร้อน

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.