



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่.....๑๗.กรกฎาคม.๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเคชา ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณเลยร้านเจ๊อู
หมูอินเตอร์-Disสถานตากข้าวสามเหลี่ยม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สพ.๒	๒๕/๐๘/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสา และพาดสาย เส้นเสียงเมือง	DDE จุดA	DOA๐๙S-๐๙	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนากร..สุวรรณประทีป...ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.)...โทร...๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเคชา...)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)กฟภ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPB10 จาก DDE ๑๐ A ถึง DOA๐๙S-๐๙

ในวันที่ 25 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1239/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย...สิริวัฒน์...พท.ก.๕...ประสานงานการขอดับไฟกับ...นาย ธนากร...สุวรรณประทีป

18 ส.ค. 66

(นาย สิริวัฒน์ พท.ก.๕)

วต.ก.๕ บกาน ข.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. - (สถานี -)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๙๒.๕๗

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณเลยร้านเจ็ยหมูอินเตอร์ ถึง DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ส.ค. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ รื้อถอนปีกเสา พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1239/2566
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 19 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 19 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิงโดย วันที่ 19 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ,นายสุธีมนางสาวพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้งพนักงานไลน์โหลดหม้อแปลง 2 ลูก						
5	เมื่อพนักงานไลน์โหลดหม้อแปลง 2 ลูกแล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุด Hot Line ทำการตัด DDE จุด A เจ็ยหมูอินเตอร์ตามผัง						
7	เมื่อชุด Hot Line ทำการตัด DDE จุด A เจ็ยหมูอินเตอร์ตามผังแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	แจ้งชุด Hot Line ทำการเชื่อม DDE จุด A เจ็ยหมูอินเตอร์ตามผัง						
19	เมื่อชุด Hot Line ทำการเชื่อม DDE จุด A เจ็ยหมูอินเตอร์ตามผังแล้วเสร็จ						
20	แจ้งพนักงานนำโหลดหม้อแปลง 2 ลูกเข้าระบบ						
21	เมื่อพนักงานนำโหลดหม้อแปลง 2 ลูกเข้าระบบแล้วเสร็จ						
22	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานคัปกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลยโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพิคเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิคเตอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..เลยโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย เฉชาวัต คงเจริญ พชง.๖ ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกร ..ตำแหน่ง หน.ผกส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

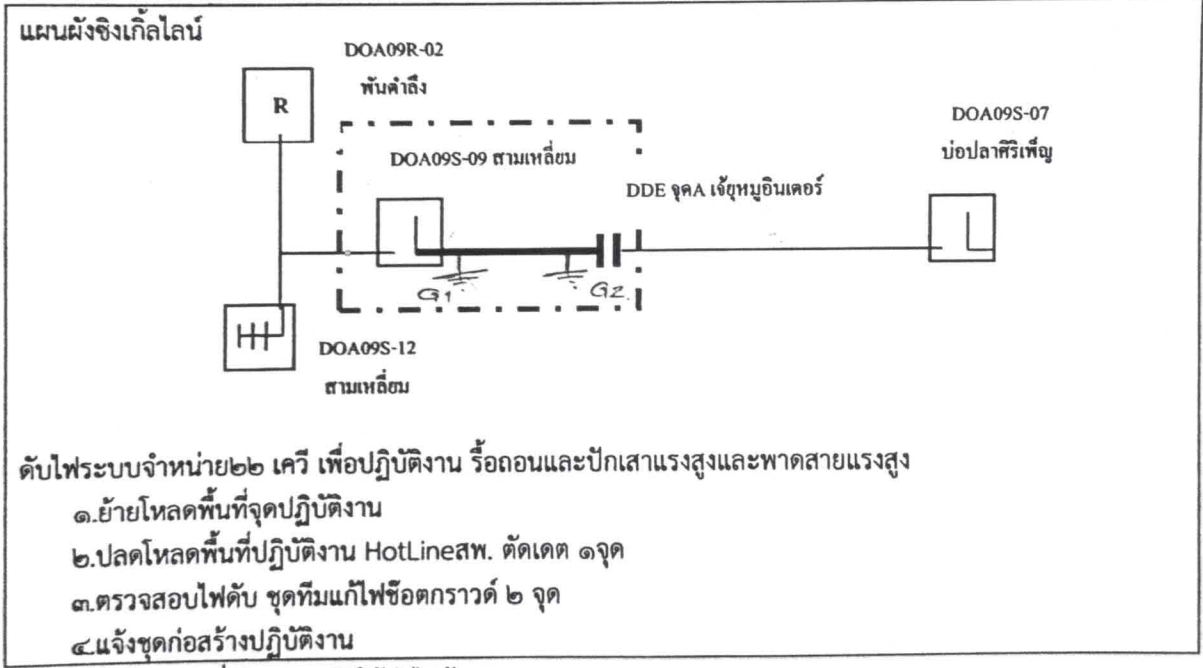

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Oh.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐