



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. (๒๖๕๗) ๑๐๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ทิศเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	13 ส.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 12.20 น. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 40 ต้น	KSA 3R-02 ปทุมทอง	KSA3S-19 บ.ย่งฟ้า	นายวราทร ปลั่งมีชัย พชง.๗ ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ห้วยม่วง ต.สระพัฒนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KSA03 จาก KSA3R-02 ถึง KSA3S-19  
ในวันที่ 13 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1242/2585

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อาริ โสภณ 6 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์  
30 ก.ค. 65

รทพร อธิติเกษตรกิจ  
(ทชพร อธิติเกษตรกิจ)  
๐๘๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กฟส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปทุมทอง - บ.ย่งฟ้า				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1242/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	31 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA03R-02	Normal	Non-Reclosing		กพส.		R ปทุมทอง
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
4	KSA03R-02	สับ	ปลด		กพส.		R ปทุมทอง
5	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการปลดสวิตซ์ไปมีดด้านโหลดของ KSA03R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบสถานะ KSA03S-19 (SF6 บ.ย่งฟ้า) อยู่ตำแหน่ง "OPEN" ให้ทำการล๊อคคาน						
7	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์จุด G1						
8	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์จุด G2						
9	หลังจาก กฟอ.กพส. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.กพส. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟอ.กพส. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการปลดซ็อตกราวด์จุด G1 ออก						
13	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการปลดซ็อตกราวด์จุด G2 ออก						
14	หลังจาก กฟอ.กพส. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
16	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการสับสวิตซ์ไปมีดด้านโหลดของ KSA03R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
17	KSA03R-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		กพส.		R ปทุมทอง
18	KSA03R-02	Non-Reclosing	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
สิ้นสุด Switching							

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

13 สิงหาคม 2565

- พื้นที่ดับไฟ
- - - จุดที่ปฏิบัติงาน
- ⊕ จุด Shot Ground

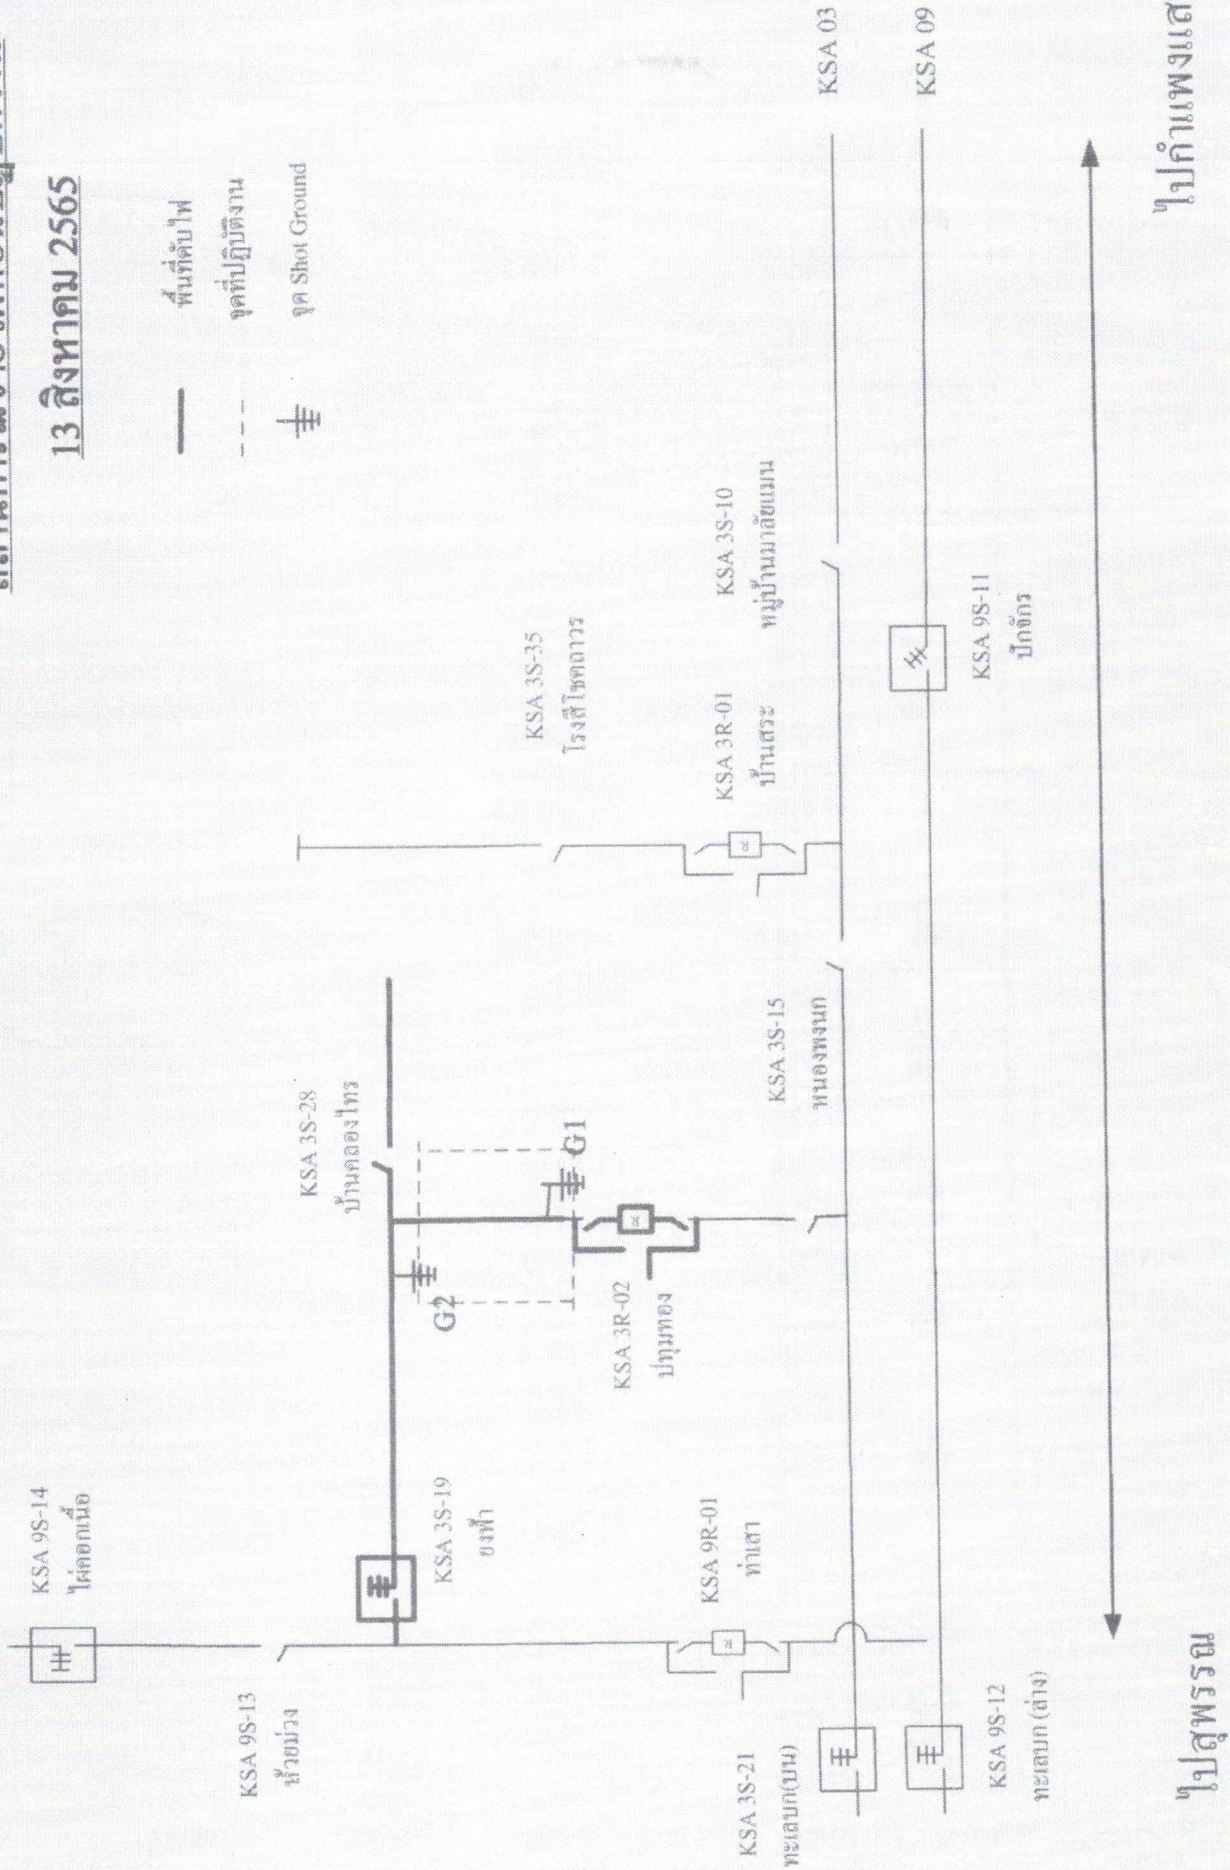

ไปกำแพงแสน

ไปสุพรรณ