



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) 420 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตราสุวรรณชด.
ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาทหลง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง DDE กอนคิง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟขาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒	DIS ชั่วคราว โรงเหล็กจันทร์ เพ็ญ	DIS ชั่วคราว สี่แยกไฟแดง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๕๑๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. ทักัดพื้นที่ดับไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๔๑๓๓๐, ๑๐๐.๑๐๑๗๐๔
 - ๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๒๑๓๔, ๑๐๐.๐๔๗๖๔๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

Phrasa
(นายพุฒชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.อ.สามชุก

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราวโรงเหล็กจันทร์ ถึง DIS ชั่วคราวสี่แยกไฟแดง
ในวันที่ 28 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1246/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

DPE กอนคิง

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. อ.สามชุก
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รุ้งงาม
(นางสาวรุ้งงาม จรุงงาม)

จัด ก.ร แทน ผจก.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แบ่งแดนเดิมบางฯ-สามชุก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	28 ก.ย. 67	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1246/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชบุรีนิยม			วันที่	27 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.ปรับปรุงระบบจำหน่าย 2.รื้อถอน DIS ชั่วคราวสีแยกไฟแดง, DIS ชั่วคราวหน้าสำนักงานเกษตร						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
6	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
8	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
9	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
10	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หน้าราชวมงคล
11	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	ลำพระยา
12	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านวังจิก
13	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ DBA02						
14	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
15	DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.	SCADA R	ลำพระยา
16	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
17	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
18	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
19	DIS ชั่วคราว (DBA02)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
20	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	DIS ชั่วคราว (DBA02)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	สีแยกไฟแดง
23	แจ้งชุดขอทโหนดกรเข้าทำการตัด DDE บริเวณก่อน DISชั่วคราวสีแยกไฟแดง						
24	เมื่อชุดขอทโหนดกรเข้าทำการตัด DDE บริเวณก่อน DISชั่วคราวสีแยกไฟแดง แล้วเสร็จ						
25	แจ้งพื้นที่ไต่บให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
31	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
33	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
35	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
36	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
37	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านวังจิก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
38	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
39	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
40	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
41	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
42	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
43	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
45	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
46	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	หน้าราชมงคล
47	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	บ้านวังจิก
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
50	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
51	แจ้งชุดขอทโหลดกระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณก่อน DISชั่วคราวสี่แยกไฟแดง							
52	เมื่อชุดขอทโหลดกระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณก่อน DISชั่วคราวสี่แยกไฟแดง แล้วเสร็จ							
53	ย้ายโหลด DBA02 กลับจาก SPC05							
54	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
55	DIS ชั่วคราว (DBA02)	ปลด	สับ		สช.		DIS	โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
56	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
57	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
58	จ่ายไฟ DBA02 ตามปกติ							
59	DBA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		สช.	SCADA	R	ลำพระยา
60	DBA02S-13	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
61	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
62	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
63	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
64	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
65	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
66	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
67	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
68	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
69	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	ลำพระยา
70	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านวังจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์


งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

ช่วงที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

จุดชอตไลน์
กระเช้าตัด DDE

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1
นายภูวนัย หิมหอม พชง.4 ผก.ภฟส.สามชุก
ผู้ซื้อตราวัดจุด G2
นาย ปิณนทัต เทพบุตร พชง.5 ผก.ภฟส.สามชุก

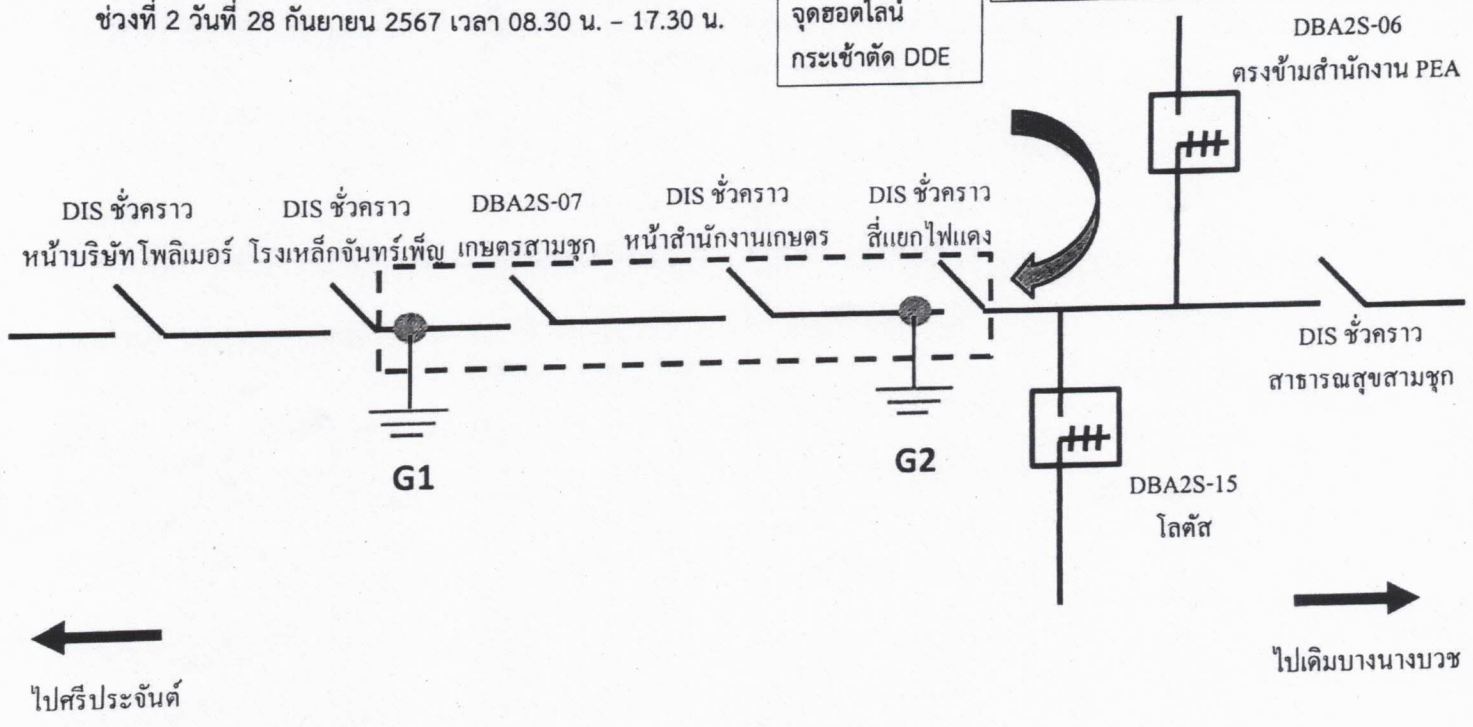

หมายเหตุ : DIS ชั่วคราวไฟแดงกับหน้าเกษตรรี้อตอนตอนดับไฟ