



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิญญูขอตัดไฟ

8 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ.) ๑๘๒๘ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ นายณณมิตร ศิริพรรค

วันที่ ๒๖.๘.๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๖ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย วงจร F10 บริเวณหน้า ร.ร.วัดถ้ำมังกรทอง ม.๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F10/สฟฟ. ด้านมะขามเตี้ย	๒๖.๘.๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสาย SAC ๑๘๕ บริเวณหน้า ร.ร.วัดถ้ำมังกรทอง	SF6 ชั่วคราวบ้านถ้ำมังกรทอง Dis ชั่วคราวก่อนถึงกองผสมสัตว์	Dis ชั่วคราว ซากุระริสอร์ท	นายสมบุญ กำจรกิตติคุณ ๐๘๑-๕๕๒๕๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้า ร.ร.วัดถ้ำมังกรทอง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศิริวัฒนา ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร. ๐๙๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ก.จ. พ.
(นายณณมิตร ศิริพรรค)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ DMA๑ จาก SF6 ๕๖.๖๓๓๑ มังกรทอง ถึง Dis ชั่วคราวซากุระริสอร์ท
ในวันที่ 11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1252/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มินทร์ ทองดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศิริวัฒนา



.....
(นายปฐมพงศ์ ศิริวัฒนา)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟจ.กจ.
อ.ก.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


.....
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

.....
นายสมบุญ กำจรกิตติคุณ
ท.ค.ปบ.กฟจ.กาญจนบุรี

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ชั่วคราวบ้านถ้ำมังกรทอง-Dis ชั่วคราวซากุระรีสอร์ท						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 65	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	31 ก.ค. 65	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.กจ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1252/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย					วันที่	5 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	5 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	5 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
6	*ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA02*						
7	TMA02S-08	ปลด	สับ		กจ.	SF6	ป้อนสมันท์
8	SF6 ชั่วคราว DMA10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	บ้านถ้ำมังกรทอง
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
10	DIS ชั่วคราว DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ซากุระรีสอร์ท
11	DIS ชั่วคราว DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ก่อนถึงกองผสมสัตว์
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
16	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
18	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
20	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
21	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ							
23	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
24	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
25	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-	-
26	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-	-
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
29	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
30	DIS ชั่วคราว DMA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ก่อนถึงกองผสมสัตว์
31	DIS ชั่วคราว DMA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ซากุระรีสอร์ท
32	*ย้ายโหนด DMA10 บางส่วนกลับคืนจาก TMA02*							
33	SF6 ชั่วคราว DMA10	ปลด	สับ		กจ.		SF6	บ้านถ้ำมังกรทอง
34	TMA02S-08		ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6	ป้อมสมนันท
35	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
36	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-	-
38	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

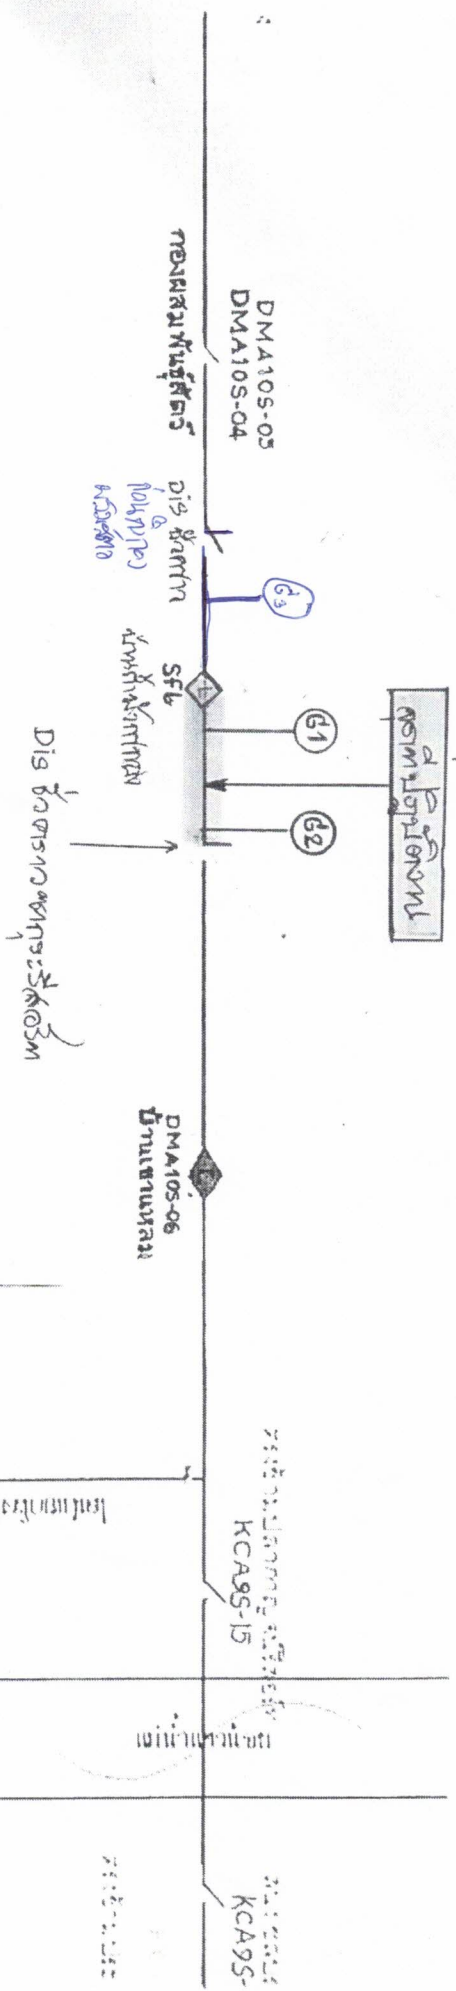

เขตบริการของเทศบาล

เขตบริการของเทศบาล

เขตบริการของเทศบาล