



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ ๑๒๒/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๘ สถานีท่าม่วง ๑ ตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) หน้าร้าน ก วัฒนา ถึง จุดตัดเคด หน้าร้านไทยดีค้าไม้ เพื่อปรับปรุง/เปลี่ยนเสา ในไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMA 08	๑๙ ส.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง/เปลี่ยนเสา ตั้งแต่ สวิทช์โบมิต (ชั่วคราว) หน้าร้าน ก วัฒนา ถึง จุดตัดเคด หน้าร้านไทยดีค้าไม้	DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) หน้าร้าน ก วัฒนา	จุดตัดเคด หน้าร้านไทยดีค้าไม้ (ฮอทไลน์)	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้อเอน อ.ท่าม่วง ก.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.บ.กฟส.ท่าเรือ โทร ๐๘๑-๗๖๔๗๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ 
(นายเสนีย์ ศรีมงคล)
ตำแหน่ง ผ.ก.ป.บ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ TMA8 จาก Disconn. ก. วัฒนา ถึง DPE หน้าร้านไทยดีค้าไม้
ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1261/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิธา บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เสนีย์ ศรีมงคล


(นายอ.ก.ส.วิงส์ คุ้มพงษ์)
๒๑ ก.๓ ทน. อ.ก.ป.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ท่าเรือ
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ: เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

1. สถานที่ทำงาน DDE ร้านไทยดีค้ำไม้-Dis ชั่วคราวหน้าร้าน ก.พัฒนา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ส.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทร. งานที่ท่า ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1261/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 7 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
4	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	-
5	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
6	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน
7	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	บึงบางจาก
8	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		-	-	-
9	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		-	-	-
10	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		-	-	-
11	*ย้ายโหลด TMA08 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK08*						
12	TMA08S-06	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ
13	TMA08S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมง.	-	SF6 ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ
14	*ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนไปรับไฟจาก TMU02*						
15	TMA08S-11	ปลด	สับ		ทร.	-	SF6 หน้าโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
16	TMK07S-10	ปลด	สับ		ทร.	-	SF6 ตลาดนัดตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
17	Dis ชั่วคราว TMA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.	-	DIS ร้าน ก.พัฒนา
18	TMK07S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทร.	-	SF6 ตลาดนัดตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
19	แจ้ง กฟส.ท่าเรือทำการปลดดรอปเอาที่ไลน์แยกคลองชลประทานออกได้						
20	แจ้งขอทไลน์อ้อมน้อย ทำการตัด DDE บริเวณหน้าร้านไทยดีค้ำไม้ ออกทั้งสามเฟส ได้						
21	หลังจากขอทไลน์อ้อมน้อย ทำการตัด DDE บริเวณหน้าร้านไทยดีค้ำไม้ ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ท่าเรือ. รับทราบ						
23	แจ้ง กฟส.ท่าเรือ ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.ท่าเรือ ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
25	หลังจากทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
26	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
27	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
28	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK	-	-
29	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
30	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทมก.	R บี้มบางจาก
32	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			-	- -
33	TMUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal			-	- -
34	TMUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal			-	- -
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	หลังจาก กฟส.ทำเรือ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ						
37	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	- -
38	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			TMA	- -
39	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			TMK	- -
40	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			TMK	- -
41	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			ทมก.	R เลย์วัดหนองลาน
42	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			ทมก.	R บี้มบางจาก
43	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			-	- -
44	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT			-	- -
45	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT			-	- -
46	แจ้ง กฟส.ทำเรือ ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
47	แจ้ง กฟส.ทำเรือ ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
48	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ครบทุกจุดและยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
49	แจ้งขอทไลน์อ้อมน้อย ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าร้านไทยดีค้าไม้ เข้าทั้งสามเฟส ได้						
50	หลังจากขอทไลน์อ้อมน้อย ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าร้านไทยดีค้าไม้ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
51	*ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนกลับคืนจาก TMU02*						
52	TMK07S-10	ปลด	สับ			ทร.	- SF6 ตลาดนัดตรงข้ามวัดตระค่าเอน
53	Dis ชั่วคราว TMA08	ปลด	สับ			ทร.	- DIS ร้าน ก.วัฒนา
54	TMA08S-11	สับ	ปลด			ทร.	- SF6 หน้าโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
55	TMK07S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน			ทร.	- SF6 ตลาดนัดตรงข้ามวัดตระค่าเอน
56	*ย้ายโหลด TMA08 บางส่วนกลับคืนจาก TMK08*						
57	TMA08S-05	ปลด	สับ			ทมง.	- SF6 ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ
58	TMA08S-06	สับ	ปลด			ทร. SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ
59	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	- -
60	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			TMA	- -
61	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			TMK	- -
62	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			TMK	- -
63	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทมก.	R เลย์วัดหนองลาน
64	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทมก.	R บี้มบางจาก
65	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			-	- -
66	TMUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal			-	- -
67	TMUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal			-	- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ป. ๒๒ เควี ก.วัฒนา ถึง ต่างระดับรางกระต่าย หมายเลขงาน WBS: P-TDD ๐๒.๓ -I-TARIA.๐๐๐๑.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) หน้าร้าน ก วัฒนา ถึง จุดตัดเคด(ฮอทไลน์) หน้าร้านไทยดีค้ำไม้

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายมานิช วาสุกรี.....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๘๙๒๕๕๒๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

ตำแหน่ง.....พชง.๓ ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กคค.(ก๓),กพอ.ทมก.,กพอ.บปง.,กพอ.กฟส.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง.....ผผ.กบ.กฟส.ท่าเรือ.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

จุดที่๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.)๑๒๖๖ /๒๕๖๕.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.)๑๒๖๖ /๒๕๖๕.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๖๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....


รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

จุดตัดถนนไทยคดีคำไม่ (ซอยโลบอ้อมน้อย)

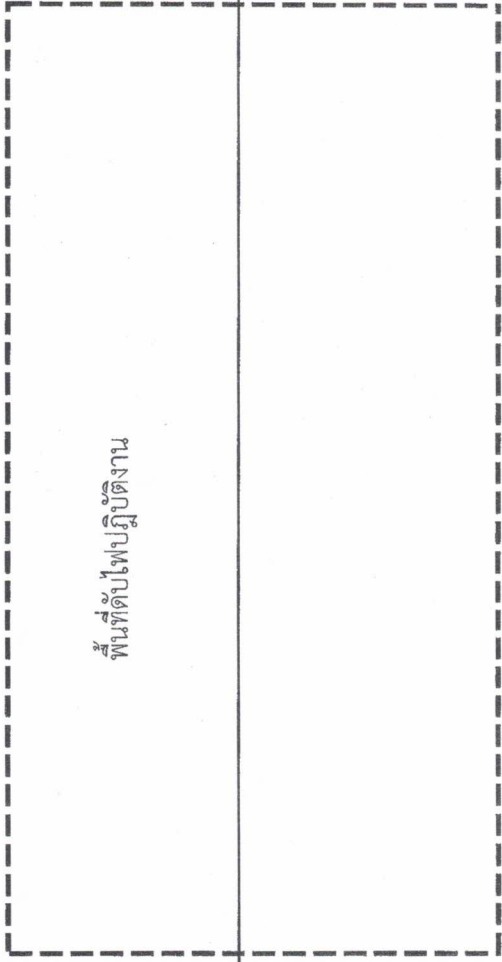

TMA 08

ดิษฐ์คราว
กอว์ฒนา

ดิษฐ์คราว
หมู่บ้าน
เจมราษฎร์

จุดตัดการวางจุดที่ 1

จุดตัดการวางจุดที่ 2

แผนผังตั้งไฟ กอว์ฒนา ถึง ราษฎร์คำไม่ 19 สิงหาคม 2565