



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 6 ต.ค. 64

เลขที่ ..ภค.คกข.(ปบ.)๑๒๗๐./๒๕๖๔.....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยดทยาต

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔.....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๖ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF๙	๑๐ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งรีโคลสเซอร์	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่เลย พัฒนาแพคเตอร์	SMF๙S-๑๕	นายนิติพงศ์ กลั่นยิ่ง เบอร์โทร๐๙๗- ๑๗๔๕๘๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ุ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายคำรน ทยดทยาต...)  
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SMF9 จาก DIS ต.โคกขามพัฒนา แผ่นที่ SMF9S-15  
ในวันที่ 10 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1267/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ยศ..... ยศ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรวิศ สว่างพันธ์ุ กงจก.พันธ์ุหา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ. โคกขาม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายคำรน ทยดทยาต...)  
ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                  |  |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | เลยวัฒนาแพคเตอรี  |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 10 ต.ค. 64  | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น.                                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพท.คทข.  | งานที่ทำ         | ติดตั้งรีโคลสเซอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1267/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู   |                  | วันที่ 29 กันยายน 2564                       |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 29 กันยายน 2564                       |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 29 กันยายน 2564                       |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สถาพร, มงคล, ศักดิ์สิทธิ์, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. เพชรรัตน์, พิษชา, ญัฐกาญจน์, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นครินทร์, อนุสรณ์, ธนิต, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
2	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF		-
3	DIS ชค. SMF09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คทข.		DIS เลยวัฒนาแพคเตอรี
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF		-
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF		-
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	DIS ชค. SMF09	ปลด	สับ		คทข.		DIS เลยวัฒนาแพคเตอรี
13	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF		-
	สิ้นสุด Switching						


ชุด โคมไฟ

SMF9S-14

ถนน

33S-05  
ห้องศูนย์ควบคุมอาคาร

บดก. สานแพทช์ลัดซ์  
พีดีเคอร์ 10

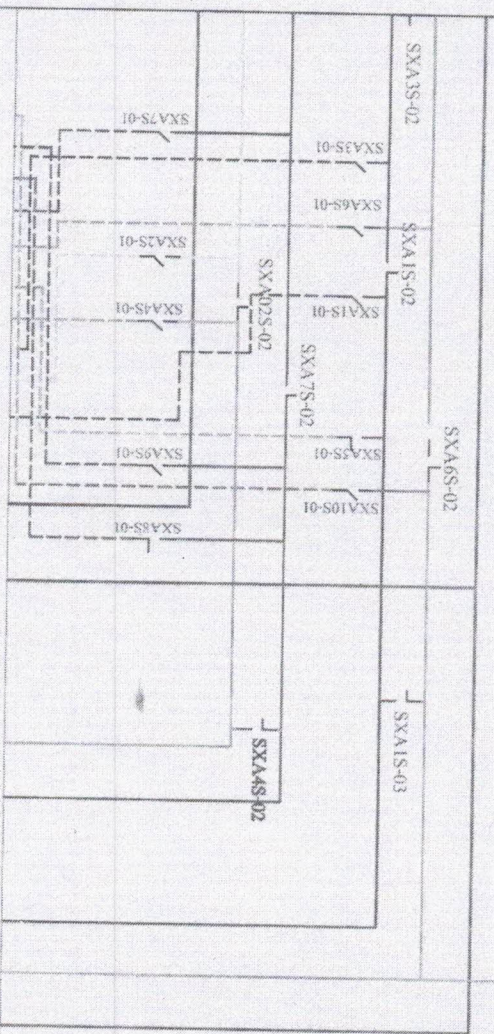

พื้นที่ปฏิบัติงานสูง hot line  
เก้าอี้สูง

SMF6S-08  
ปลั๊กการวัดค่าแรงดึง

SMF9S-10  
โคมไฟ

หน้าวัดบ้าน โคม

SMF9S-13

หรือ

หรือ

DIS ชุดตรวจวัดตั้งใหม่  
เลขวัดบ้านใหม่คดตอ

ถนน

DIS ปรุสูงหน้าวัดบ้าน โคม

ปรุสูงหน้าวัดบ้านคดตอ

SXA3S-08

SXA3S-12

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SXA3S-06  
ปรุสูงหน้าวัดบ้าน

หมายเหตุ: รายการค่าเงิน 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2. ค่าแรงช่าง 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> ผู้บริหาร สกช.จ. ชินดาว	หมายเหตุ: รายการค่าเงิน 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2. ค่าแรงช่าง 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
หมายเหตุ: รายการค่าเงิน 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2. ค่าแรงช่าง 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> ผู้บริหาร สกช.จ. ชินดาว	หมายเหตุ: รายการค่าเงิน 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2. ค่าแรงช่าง 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง