

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).852/2567  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 30 ส.ค. 2567  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวม ขอย้ายโหลดวงจร DAA๐๕ เพื่อให้ชุดงานฮอทไลน์สุพรรณบุรีปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ชำรุด  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                                             | จาก                               | ถึง                               | ผู้ควบคุมงาน                              |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | DAA 05   | 9 ก.ย.67     | 09.00 น.    | 12.00 น. | ฮอทไลน์สุพรรณบุรี<br>สับเปลี่ยน VT ชำรุด<br>DAA5S-04 หน้า บ.สยาม<br>โซลาร์ | DAA5S-04<br>หน้า บ.สยาม<br>โซลาร์ | DAA5S-04<br>หน้า บ.สยาม<br>โซลาร์ | นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา<br>โทร.080-8476904 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.867628... Long: ...99.830987.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จาก DAA5S-04 ถึง -  
 ในวันที่ 9 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1268/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พ.ณิศา ภาชนะนิยมา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา

.....  
 (นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข)

จัดท. 5 ก.ย. 67 ผ.จก.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ. , กฟภ. ๑๖.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1-..... แผน

แผนผังแนบ 1..... แผน


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


# ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |              |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หน้า บ.สยามโซลาร์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |              |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 ก.ย. 67         | ระหว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09.00                                                                   | น.             | ถึง 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.ดบ.           | งานที่ทำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เปลี่ยน VT ชำรุด DAA5S-04 หน้า บ.สยามโซลาร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1268/2567 |                |              |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |                   | นายพนิต ราษฎร์นิยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วันที่                                                                  | 4 กันยายน 2567 |              |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                   |                                                                                                                                                                                                                                            | วันที่                                                                  | 4 กันยายน 2567 |              |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วันที่                                                                  | 4 กันยายน 2567 |              |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                                                                         |                |              |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง            |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 2   | DAA04VB-01                                                 | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | DAA          |            | -                             |
| 3   | DAA05VB-01                                                 | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | DAA          |            | -                             |
| 4   | ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04                      |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 5   | DAA04S-04                                                  | ปลด                                  | สับ                |      | ดบ.          | SCADA      | SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี |
| 6   | DAA05S-04                                                  | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน        |      | ดช.          | SCADA      | SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี |
| 7   | หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 8   | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้     |                                      |                    |      |              |            |                               |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                                 |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 9   | เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ          |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 10  | หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 11  | ย้ายโหลด DAA05 กลับจาก DAA04                               |                                      |                    |      |              |            |                               |
| 12  | DAA05S-04                                                  | ปลด                                  | สับ                |      | ดช.          | SCADA      | SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี |
| 13  | DAA04S-04                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | ดบ.          | SCADA      | SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี |
| 14  | DAA04VB-01                                                 | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | DAA          |            | -                             |
| 15  | DAA05VB-01                                                 | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | DAA          |            | -                             |
|     | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด                                  |                                      |                    |      |              |            |                               |

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT แรงสูงชั่วคราว DAA55-04 หน้า บ.สยามโซลาร์

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 09.00น.-12.00น.

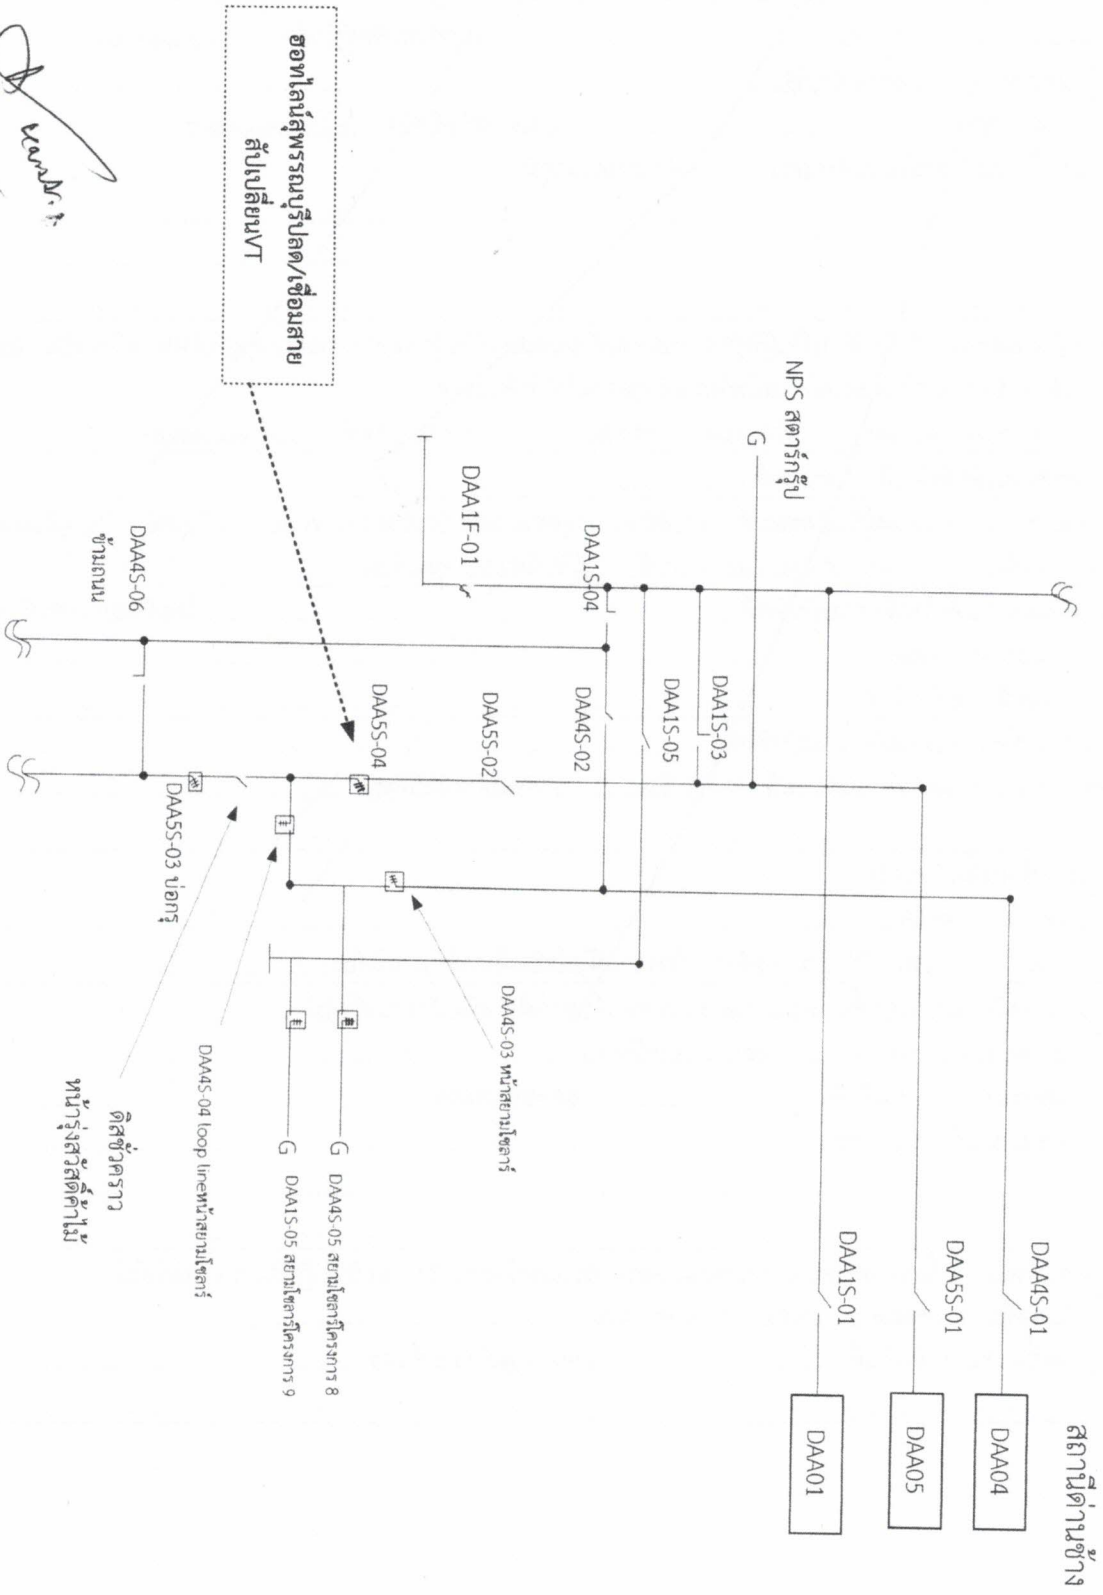

*(Handwritten signature and date)*  
 170 30/09/2023