

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบษ.ก3(รล.) 2809 / 2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.อ้อมน้อย 4 Bay Line รหัส OND-04YB-01 และ OND-01YB-01 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OND-04YB-01	22 ส.ค. 2565	09.30 น.	16.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 4/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส OND-04YB-01 และ OND-01YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดห้าท้าย	4YS-01	4YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	OND-01YB-01	23 ส.ค. 2565	09.30 น.	16.00 น.			1YS-01	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บษ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OND 4YB-01 ถึง OND 4YS-01, 03
ในวันที่ 22 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1272/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิทธิ์ ร้อยคำวิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์
15 ส.ค. 65

นาย รัช เป็นวงษ์
(นาย รัช เป็นวงษ์)
วิศวกร.7 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.-อ.ม.

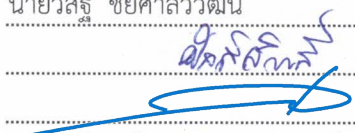
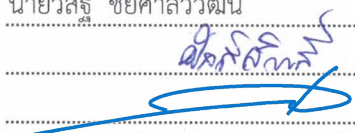
อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี OND)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ อ้อมน้อย 4 (OND04YB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ส.ค. 65 | เวลา | 09.30 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | ทดสอบระบบ Tele protection Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1272/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์ | | วันที่ 16 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
1	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	OND04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบ LOOP 115KV ของ ONA-OND-SLY-PMB-OYK-สปกติ"							
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.30 น.							
5	OND04YB-01	สับ	ปลด		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OND04YS-01	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
7	OND04YS-03	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
11	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายไหลตกลับ								
12	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ LOOP 115 KV ONA-OND-SLY-PMB-OYK							
14	OND04YS-01	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
15	OND04YS-03	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
16	OND04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	OND04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								