



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ลญ.(กป.)- ๕๕๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน, ให้ กฟภ.๓ พาดสาย OPGW (สายสื่อสาร)..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๑๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสาย OPGW (สายสื่อสาร) ช่วงข้ามแม่น้ำ ตั้งแต่ฝั่งท่า กระดาน ถึง ฝั่งศรีสวัสดิ์	SVA๑S-๑๐ บ.ท่าสนุ่น	SVA๑S-๑๑ ลงเขาก่อน แพเจ็จิม	นายนาวัน วัจนะ ๐๘๑-๒๕๒-๓๗๓๐
๒	SVA๐๑	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เข้าไปในเขตกลับ			

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนาวัน วัจนะ.....ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ากระดาน.....เบอร์โทร.....๐๘๑-๒๕๒-๓๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสันติ โรจนธรรมเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ SVA๐1 จาก SVA1S-1๐ ถึง SVA1S-11.

ในวันที่ 14 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1274/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ SVA๐1 จาก SVA1S-1๐ ถึง SVA1S-11.

ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พนักงาน..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
นางสาวรุ้งโรจน์ วัจนะ
(..... รศ. 5 11111 11111.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.พชร. พชร.๑๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 2..... แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ช่วงข้ามแม่น้ำฝั่งท่ากระดาน-ฝั่งศรีสวัสดิ์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14,15/9/2024 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ลญ. งานที่ทำ พาดสาย OPGW สายสื่อสาร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1274/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 3 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพิภักทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R เขตดับเต่า
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
4	SVA01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS บ.ท่าสนุ่น
5	SVA01S-11	สับ	ปลด		ศว.		DIS ลงเขาก่อนแพะเจ็ิม
6	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด		ศว.		DROP โล้นแยกเข้า อ.ศรีสวัสดิ์
7	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</u>						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
10	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขตดับเต่า
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
18	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R เขตดับเต่า
19	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	SVA01S-10	ปลด	สับ		ทรน.		DIS บ.ท่าสนุ่น
21	SVA01S-11	ปลด	สับ		ศว.		DIS ลงเขาก่อนแพะเจ็ิม
22	DROP OUT FUSE	ปลด	สับ		ศว.		DROP โล้นแยกเข้า อ.ศรีสวัสดิ์
23	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขตดับเต่า
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

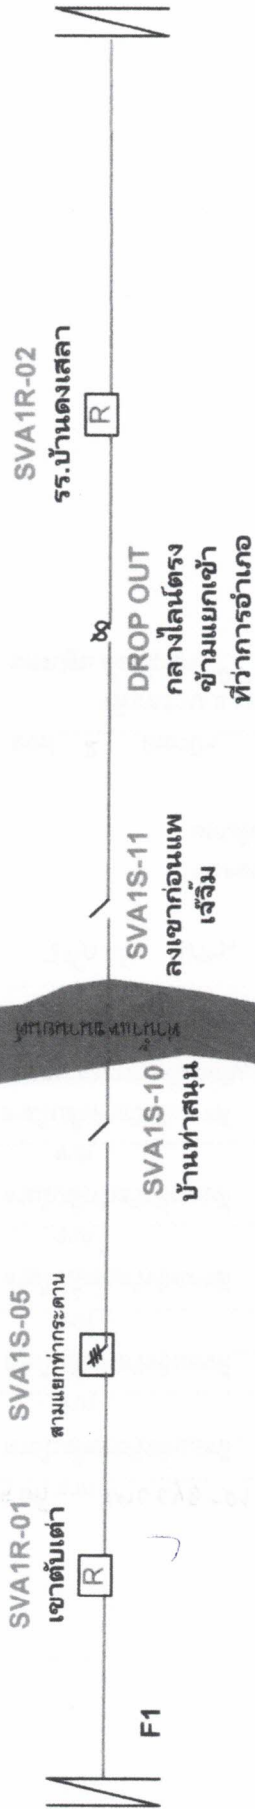

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

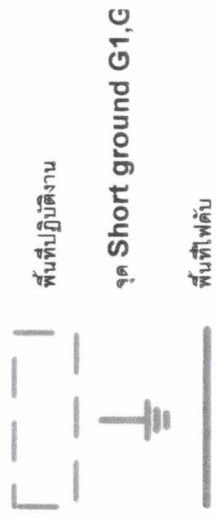

1. จุดพาดสาย OPGW (สายสื่อสาร) ขั้วข้าม
แม่น้ำพจนนชนต์

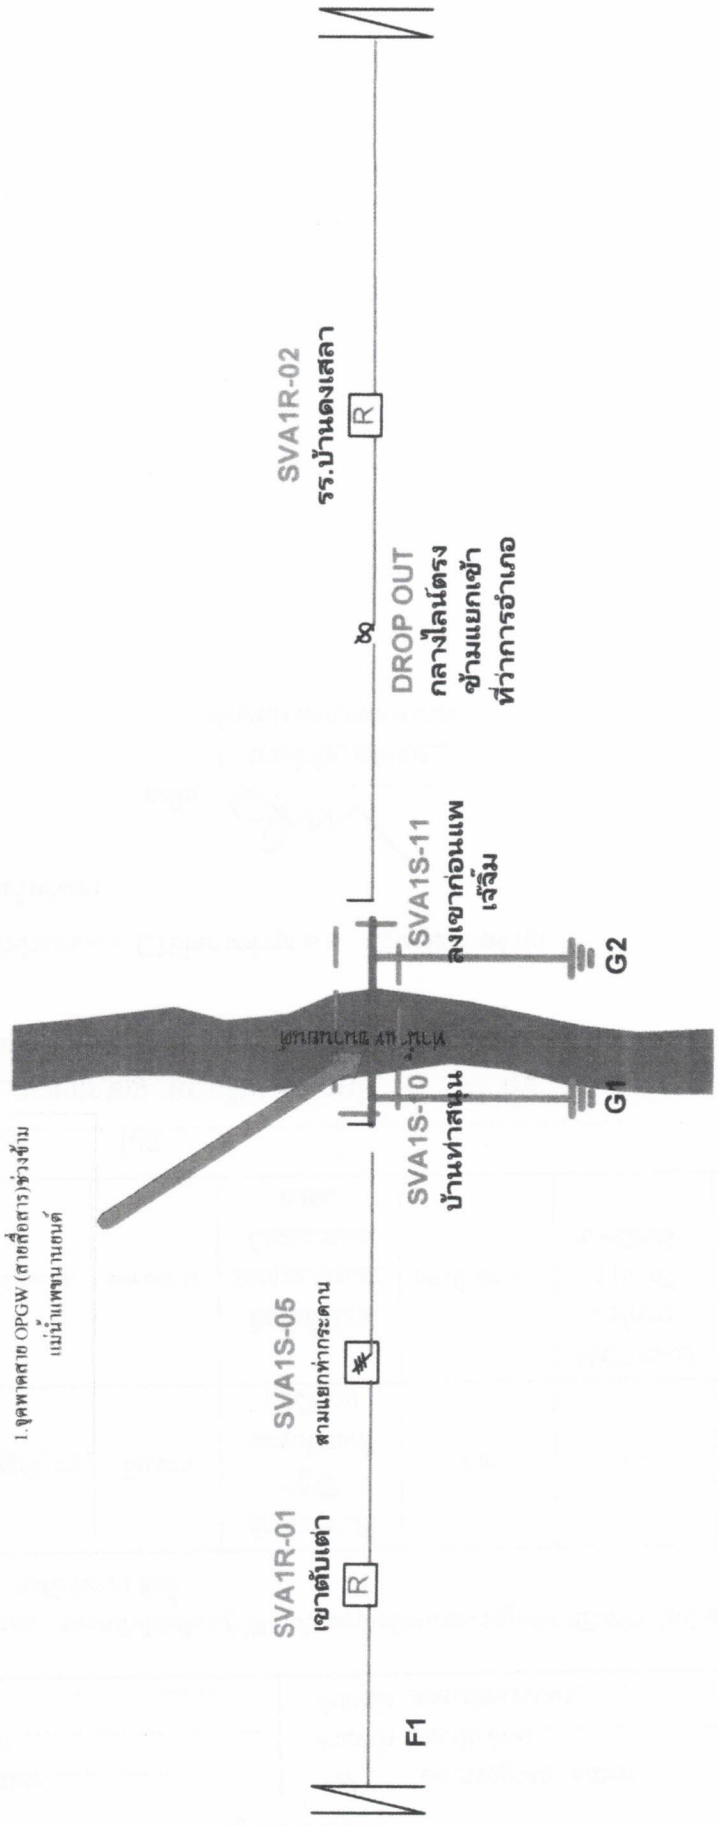

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

