



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) 3549/2567

วันที่ 2 กันยายน 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบี่ยงฮวด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG08	10 ก.ย. 2567	08.30	16.30	สับเปลี่ยน SF6 UTG08S-04 โรงสีเบี่ยงฮวด	SF6 UTG08S-04 พิกัด 14.388123 ,99.91464	SF6 UTG08S-04 พิกัด 14.388123 ,99.91464	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พงง.6 ผบ.กฟอ.อุททอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พงง.6 ผบ.กฟอ.อุททอง โทร 098-5068090

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสขำรด 1.2 ไม่มีโอกาสขำรด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.388123 Long 99.91464
3.2 สิ้นสุด Lat 14.388123 Long 99.91464

(นายอารุณ จรดล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ UTG08 จาก UTG08S-04 ถึง UTG08S-04

ในวันที่ 10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1277/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

รวินา
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญมาก)

วศก.5 1ทท ทว.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุททอง, กฟย.สง.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)


ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 UTG08S-04 โรงสีเบี่ยงฮวด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 UTG08S-04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1277/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 3 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโช 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 5.14 MW
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 5.82 MW
6	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
7	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		L = 2.17 MW
8	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV01						
9	UTV01S-10	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 วัดโรงช้าง
10	UTG08S-06	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 สวนแดง
11	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG02						
12	UTG07S-07	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 ดึงข้ามถนนบ้านดอนแจง
13	UTG08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 โรงสีเบี่ยงฮวด
14	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ ให้ กฟอ.อทง. รับทราบ						
15	แจ้งชุด HL ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน UTG08S-04 โรงสีเบี่ยงฮวด ได้						
16	ขณะปฏิบัติงาน ให้ทำ UTG02VB-01 และ UTG08VB-01 คง "OFF" Auto Reclose						
17	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
18	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
20	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	หลังจาก กฟอ.อทง. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
23	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
24	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
25	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
26	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก UTG02							
28	UTG08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6	โรงสีเบียงฮวด
29	UTG07S-07	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	ตั้งข้ามถนนบ้านดอนแจง
30	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก UTV01							
31	UTG08S-06	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6	สวนแตง
32	UTV01S-10	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	วัดโรงช้าง
33	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
34	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
35	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
36	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
37	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV			
38	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังงานดับไฟ งานสับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบี่ยงฮวด ก่อนดับไฟ

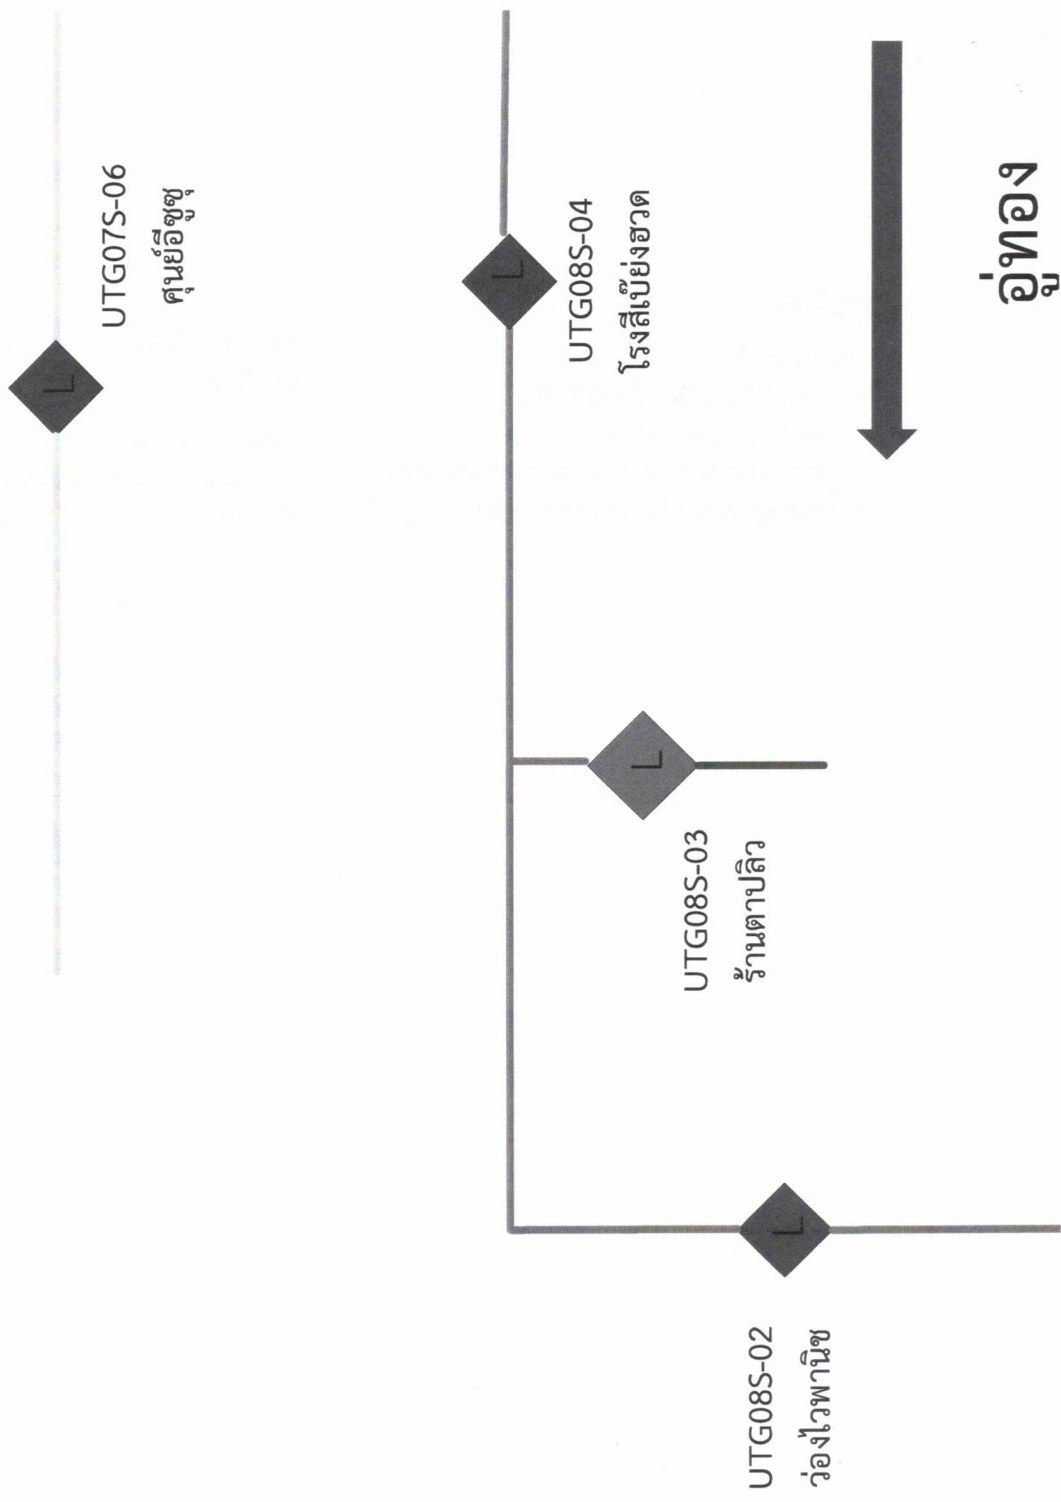

แผนผังงานดับไฟ งานสับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบี่ยงฮวด (ปฏิบัติงานโดยฮอทไลน์)

