



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๗๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดขอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗...สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๔ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๐๗	๘ ก.ย. ๒๕๖๗ -15 ก.ย. 2567	๙.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	ให้ชุดขอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย บริเวณ สะพานมังกกรากัญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓	แท็บไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗)	เสาไฟต้นเข้าปลาย สาย ๒ ข้าง ตามแนว ถนนสะพานมังกกรากัญจน์ - คลองแค	นายนพพร ชาวไชยศรี ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ แท็บไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗) จนถึงเสาไฟต้นเข้าปลายสาย ๒ ข้าง ตามแนวถนนสะพานมังกกรากัญจน์ - คลองแค มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๘๑ ราย
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๙๓๕๐๑, ๑๐๐.๒๘๓๘๖๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๙๒๙๗๘, ๑๐๐.๒๘๔๐๙๙

(นายมานิช วาสุกี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๒ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ KTD 7 จาก DPE จุด A ถึง DPE จุด B
ในวันที่ 8-15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1280/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กิ่งประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี
3 ก.ย. 67

(นายมานิช วาสุกี)

รจก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก. ๗๖๕.๗๖๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานมั่งกรกาญจน์ คลองอ้อมน้อย (KTD 07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 - 15 ก.ย.2567	เวลา	09.00 น.	ถึง	เวลา	11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ดับไฟให้กรมทางดอกเส้าเข้ม			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1280/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม					วันที่ 3 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่ 3 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่ 3 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวรรณ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
3	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
4	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
5	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
6	ย้ายโหลด KTD 07 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC 07						
7	KTD07S-11	ปลด	สับ		อมร.		SF6 ช่าง บ.โอโนโน
8	KTD07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินทร
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร KTD07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก						
11	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร KTD07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE จุด A และ จุด B บริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย (ตามแผนผัง) ออก						
13	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE จุด A และ จุด B บริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟถึง DDE จุด A						
15	KTD07S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินทร
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ (ดับไฟ 8-15 ก.ย. 67)						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
21	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
22	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
23	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ สะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)
ตั้งแต่ แท็บไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกับกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสไฟฟ้าต้นเข้าปลายสาย 2 ซ้ำง ตามแนวถนนสะพานมังกรกาญจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดขอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำยันกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย. 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น.

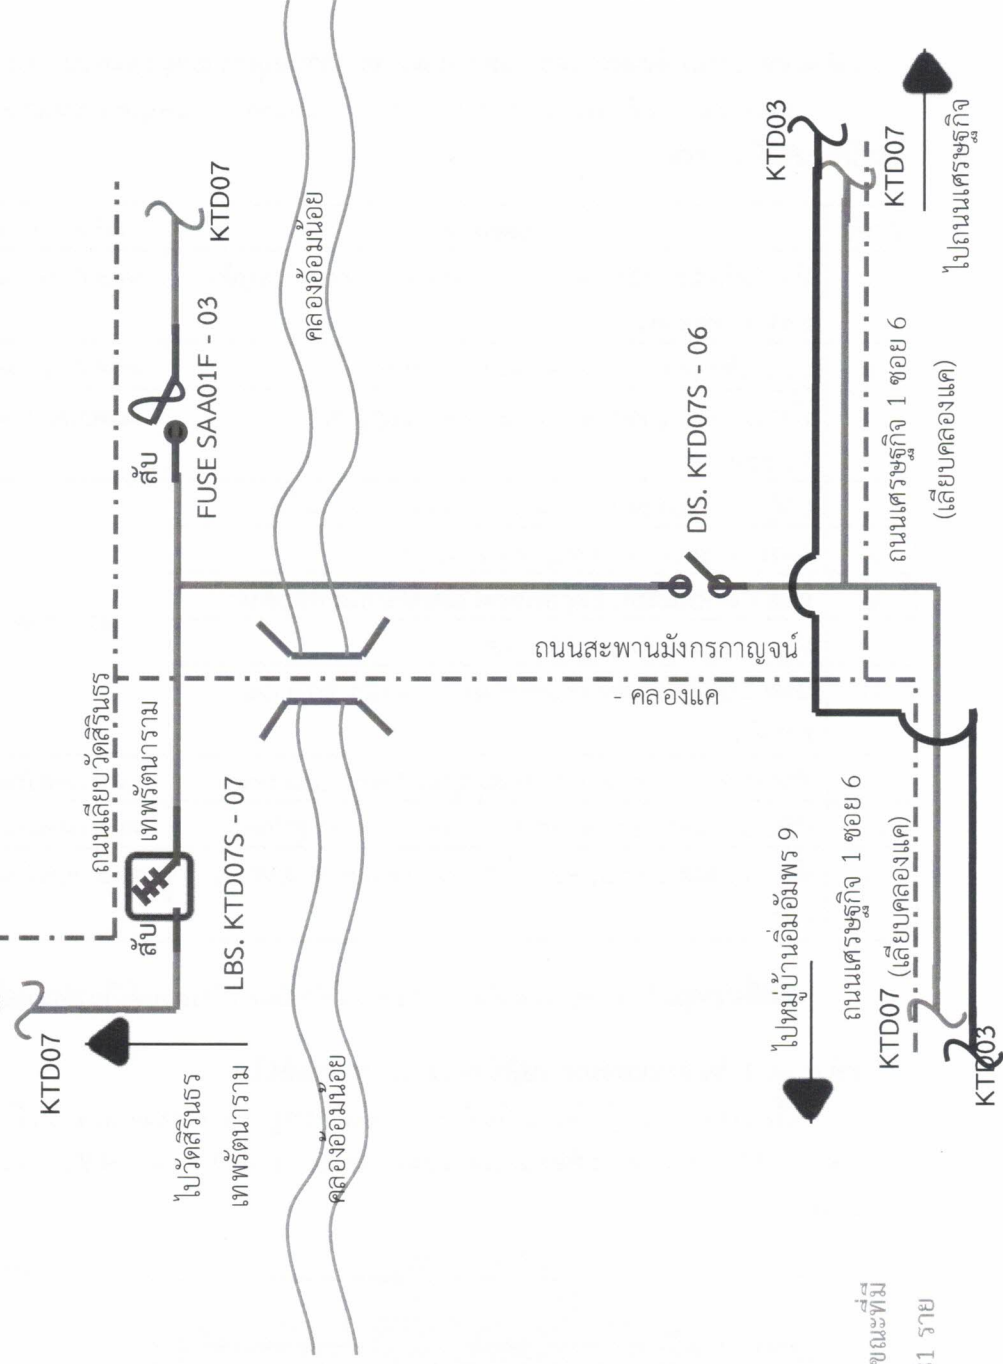


หมายเหตุ
มีผู้ได้รับผลกระทบ ในขณะที่มี
การดับไฟ ประมาณ 81 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน ขยะดับไฟ บริเวณ สะพานม้งกรากูจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)
ตั้งแต่ แท้ไปเส้นข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสาไฟต้นเข้าปลายสาย 2 ข้าง ตามแนวถนนสะพานม้งกรากูจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดขอทไลน์กระแสเข้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอก
เสาเข็มต้นกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน เวลา 9.00 - 11.00 น.

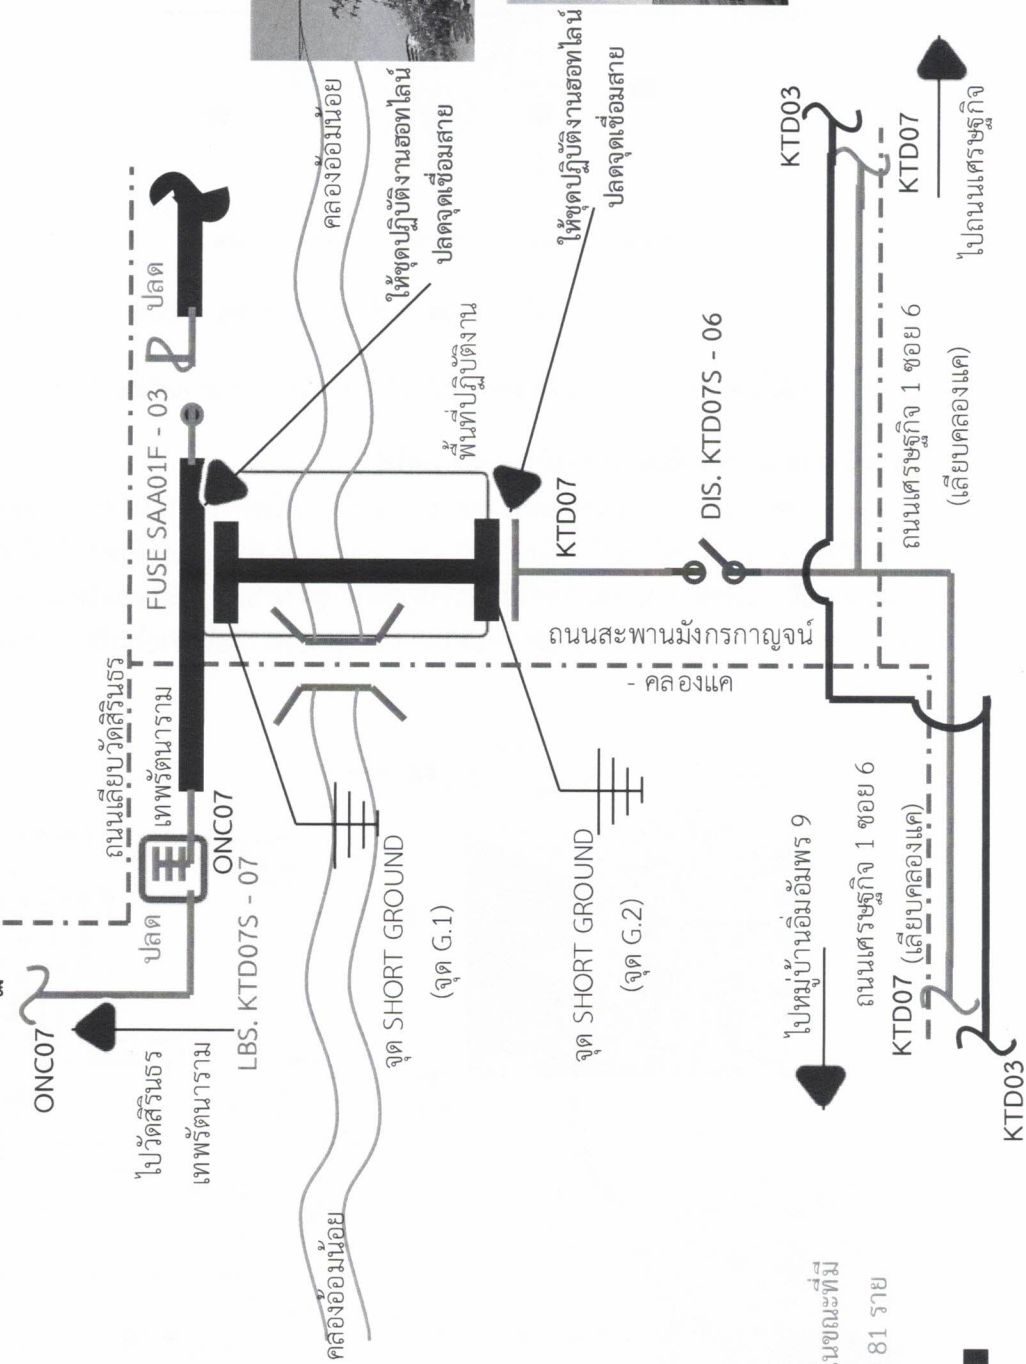


หมายเหตุ
มีผู้ได้รับผลกระทบ ในขณะที่มี
การดับไฟ ประมาณ 81 ราย
พื้นที่ดับไฟ

แผนผังสถานะปัจจุบัน แหล่งดับไฟ บริเวณ สะพานมิ่งกรกาญจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)
ตั้งแต่ แท่งไปเส้นข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสาไฟต้นเข้าปลายสาย 2 ข้าง ตามแนวถนนสะพานมิ่งกรกาญจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดขอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อออก
เสาเข็มค้ำยันถ้ำริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน เวลา 9.00 - 11.00 น.

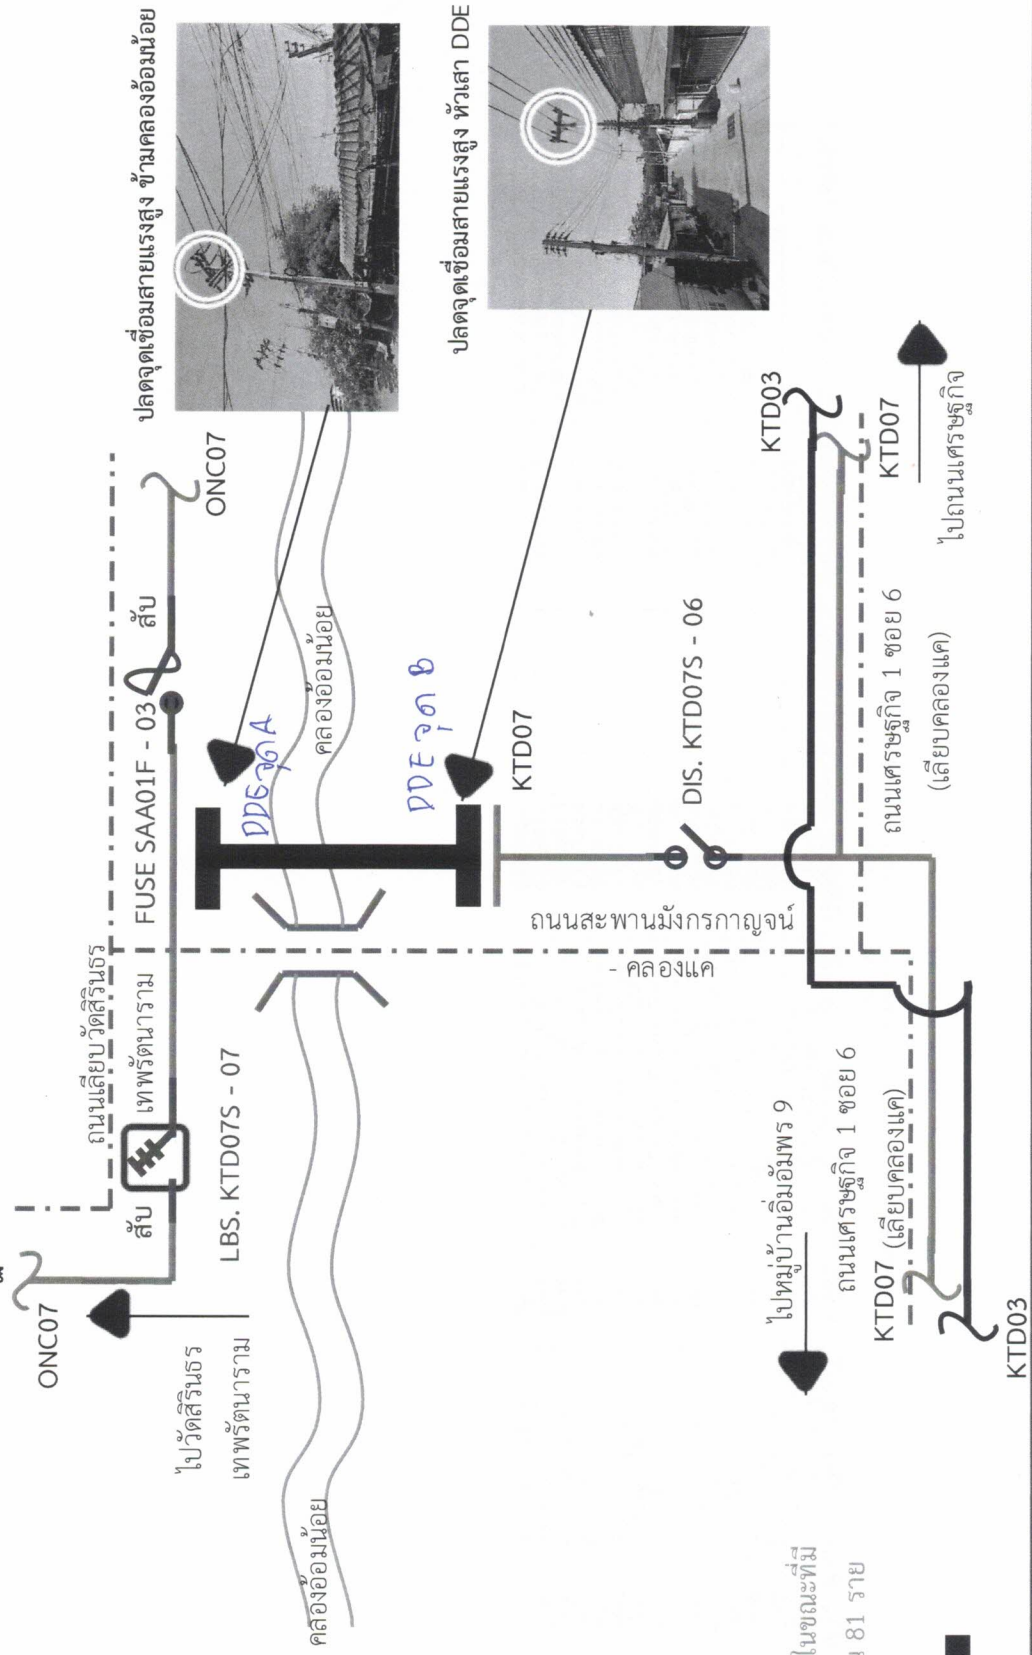

หมายเหตุ
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่มี
การดับไฟ ประมาณ 81 ราย
พื้นที่ดับไฟ