



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๓.....

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง.....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ.....

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา, รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สพ.	5/08/65	08.00	17.00	รื้อถอนระบบจำหน่ายแรงสูงระบบเดิมหน้าร้านนารีสโมสร	DDE จุดA สนามกีฬา2	DDE จุดB ข้ามแม่น้ำ(เปิดแล้ว)	โทร.๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร
								*เป็นงานเร่งด่วนครับ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPAA9 จาก DDE สนามกีฬา 2 ถึง DDE ข้ามแม่น้ำ

ในวันที่ 5 สค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1286/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายฉัตร วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

นายฉัตร วัฒนศิริ
๐๐๐.๖ กฟภ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

เรียน ผจก. กฟจ.สพ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.ว.ว.(ก.๓)

แผนผังแนบ.....แผ่น



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเรียนกีฬา 2 ถึง ชำแม่ น้ำ (วงจร SPA9)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1286/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 3 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
3	- ดับไฟไลน์ SPA09 เวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
5	หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
6	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณสนามกีฬา 2 ตามผังแนบ						
7	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณสนามกีฬา 2 ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
9	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งให้ กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้ง กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
14	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยัน We Safe						
16	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
17	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
19	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
20	- จ่ายไฟไลน์ SPA09						
21	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการจุ่ม DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณสนามกีฬา 2 ตามผังแนบ						
22	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการจุ่ม DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณสนามกีฬา 2 ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้ง กฟจ.สพ. นำโหลดผู้ใช้ไฟเข้าได้ทั้งหมด						
24	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
***** สิ้นสุด Switching *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๕...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDEโรงแรมเทรอนอินน์...เพื่อ...พาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๙. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEโรงเรียนกีฬา๒ - DDEข้ามแม่น้ำ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง หน.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๓๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

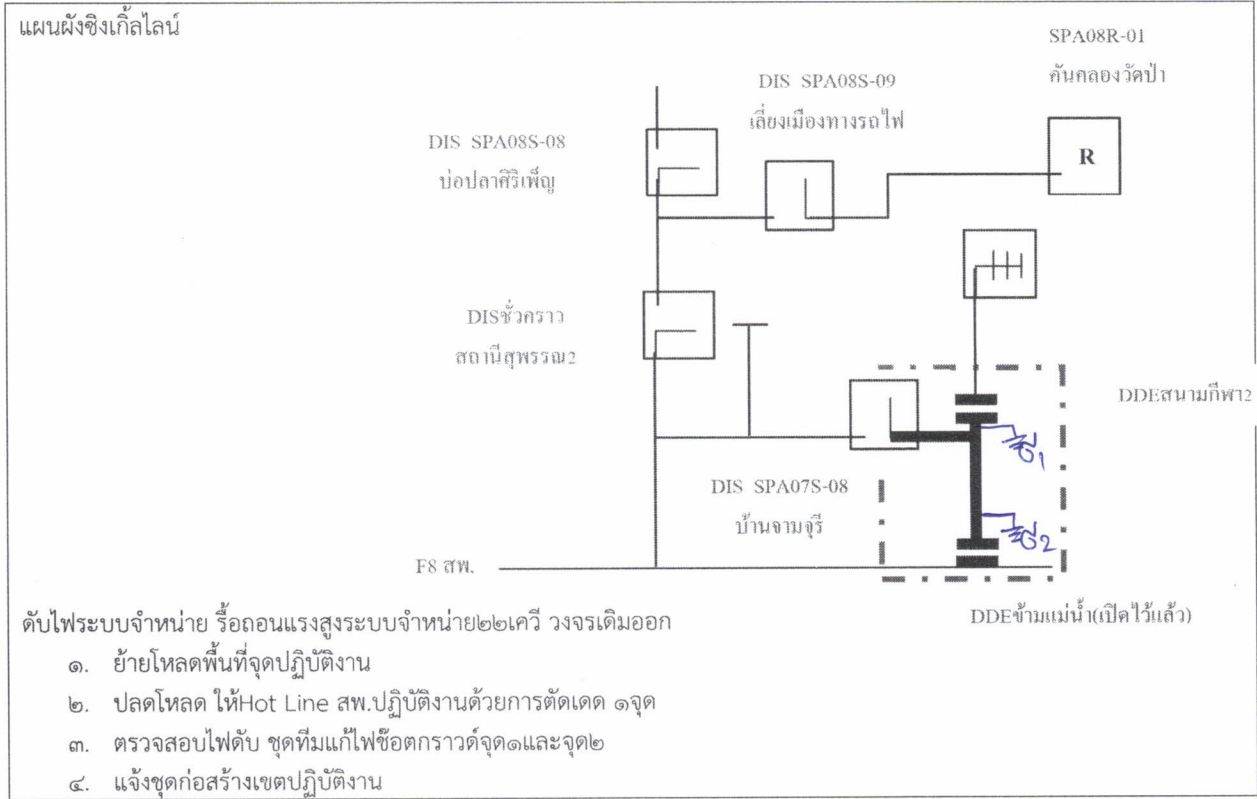

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)

พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐