



# วิทยุขอดับไฟ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๑๕๕๖ /๒๕๖๔  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญมี สิงห์โตทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง  
 จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอจ่ายไฟเพื่อเข้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ซึ่งเดิมที่ได้ขออนุมัติ Free line ไว้(ตามวิทยุขอดับไฟเลขที่ ก.๓ บพล.(ปป)๓๕๘๔๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๓ และ เลขที่ ก.๓ บพล(ปป) ๑๗๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๔ ม.ค.๒๕๖๔ ตามที่แนบมา) ชื่องาน ปป.เปลี่ยนสถานีหนองปรือ ถึง บีมแก๊สหนองปรือ , ปป.เปลี่ยนสายบีมแก๊สหนอง ถึง โล่แยกห้วยหวาย และ ปป.เปลี่ยนสายโล่แยกห้วยหวาย ถึงทางแยกบ้านหนองจอก ปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จแล้วบางส่วน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายไฟเข้าระบบตามเดิมส่วนที่ก่อสร้างเสร็จและ Free line ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ โดยที่รายละเอียดดังตาราง และแผนผังที่แนบมาด้วย จำนวน ๓ แผ่น

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒ สถานี บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว)	๑๒ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	-	จ่ายไฟเข้าระบบ ๒๒ KV	จ่ายDIS (ชั่วคราว)ฝั่งตรงข้ามสถานีบ่อพลอย๒ (ชั่วคราว)	จุดตัดเตดก่อนถึงโล่แยกเข้ายูทินฟาร์ม โดย Free line ตั้งแต่จุดเปิดเตดก่อนถึงโล่แยกเข้ายูทินฟาร์ม ถึง DIS ชั่วคราวแยกบ้านหนองจอก	นายสันติ โรจนธรรมเจริญ โทร.๐๘๔-๕๑๔-๖๓๖๗๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณงษ์ พูลทงษ์ ตำแหน่ง พชง.๒ (สช) โทร.๐๘๕-๒๕๖๗๑๕๔  
 ผู้ประสานงานพนักงาน ชื่อ นายสันติ โรจนธรรมเจริญ ตำแหน่ง ทค.ปบ โทร.๐๘๕-๕๑๔๖๗๑๕๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๔

Handwritten signature/initials



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ BOU 2 จาก Dis. 60.464 ม.๓๗๖ ถึง ๑๑๒ ๑๐ B  
 ในวันที่ 12 ๓-๑-64 ตั้งแต่เวลา ๑.๐๐ น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1291/64


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อลงกรณ์ เก่งทอง ประสานงานขอดับไฟกับ นาย สันต์ วิจารณ์ วิศวกร


  
 นาย อลงกรณ์ เก่งทอง  
 ๑๑๒-๔ ม.๓๗๖.๓

ผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)  
 เวียน ผจก. กษ. ยพล., กฟช. ยพร.  
 อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 1 แผ่น  
 แผ่นมิ่งแนบ 3 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ศคฟ. (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
 ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน  
 จะแล้วเสร็จ

  
 (นายเสอพงส์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีฯ - DDE จุด B (วงจร BOU02)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

12 ต.ค. 64

ระหว่าง

09.00 น.

ถึง

-

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟอ.บพล.

งานที่ทำ

จ่ายไฟเข้าระบบ

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1291/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

วันที่

6 ตุลาคม 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

6 ตุลาคม 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

6 ตุลาคม 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายอนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ


(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	จ่ายไฟเข้าระบบวงจร BOU02 บางส่วน ตั้งแต่ Dis.ชั่วคราวหน้า รพ.บารมีหนองปรือ - DDE จุด B ( เต็ม Free Line ไว้ )						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
4	ตรวจสอบ SF6 รหัส BOU01S-03 บริเวณสี่แยกหนองปรือ อยู่สถานะ "OFF" พร้อม ล้อคคาน						
5	ตรวจสอบ SF6 รหัส BOU02S-03 บริเวณ ต.ร.อ.หนองปรือ อยู่สถานะ "ON"						
6	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 09.00 น.						
7	DIS ชค. BOU02	ปลด	ล๊ับ		หปร.		DISชั่วคราว หน้า รพ.บารมีหนองปรือ
8	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							




สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

สถานีบ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว)

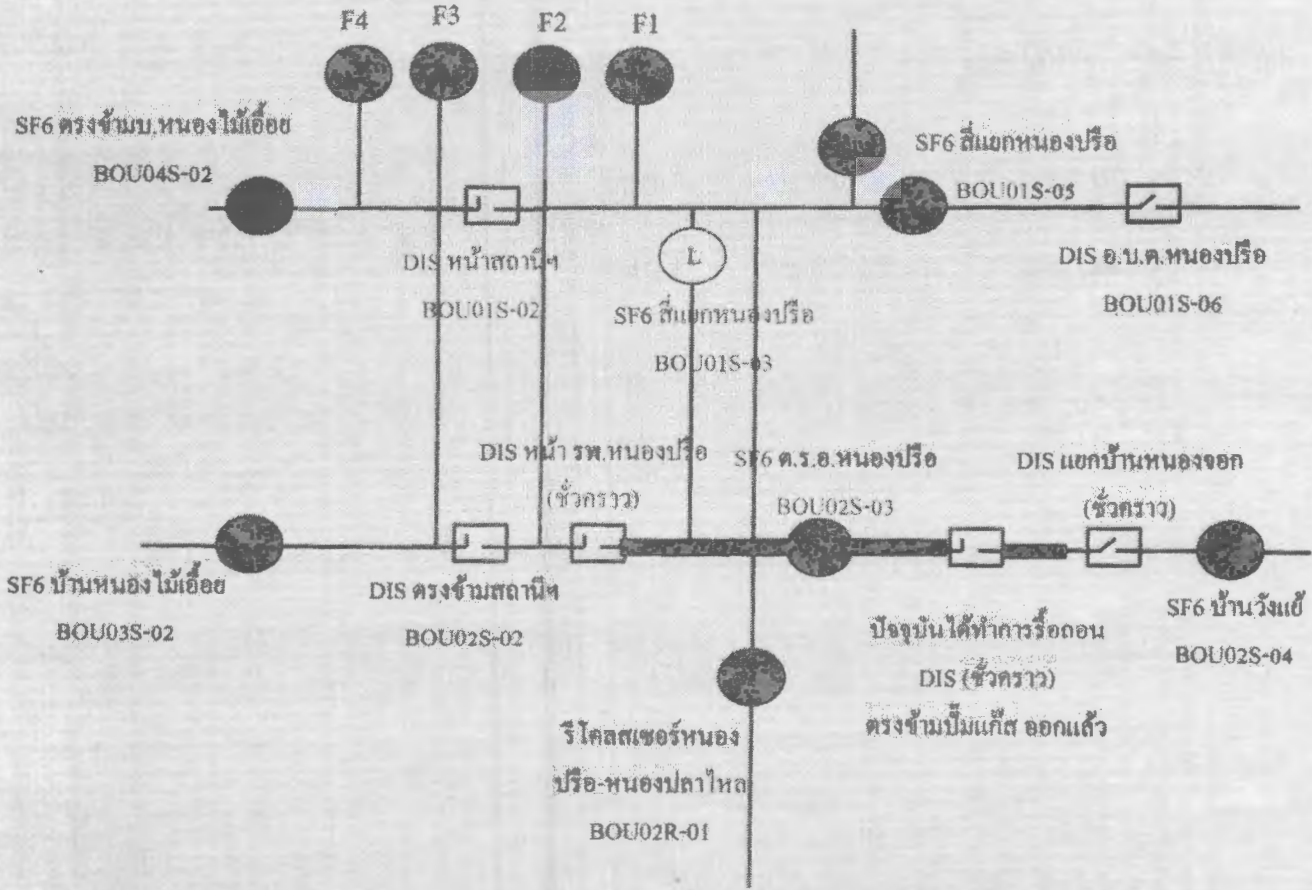

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

สถานีบ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว)

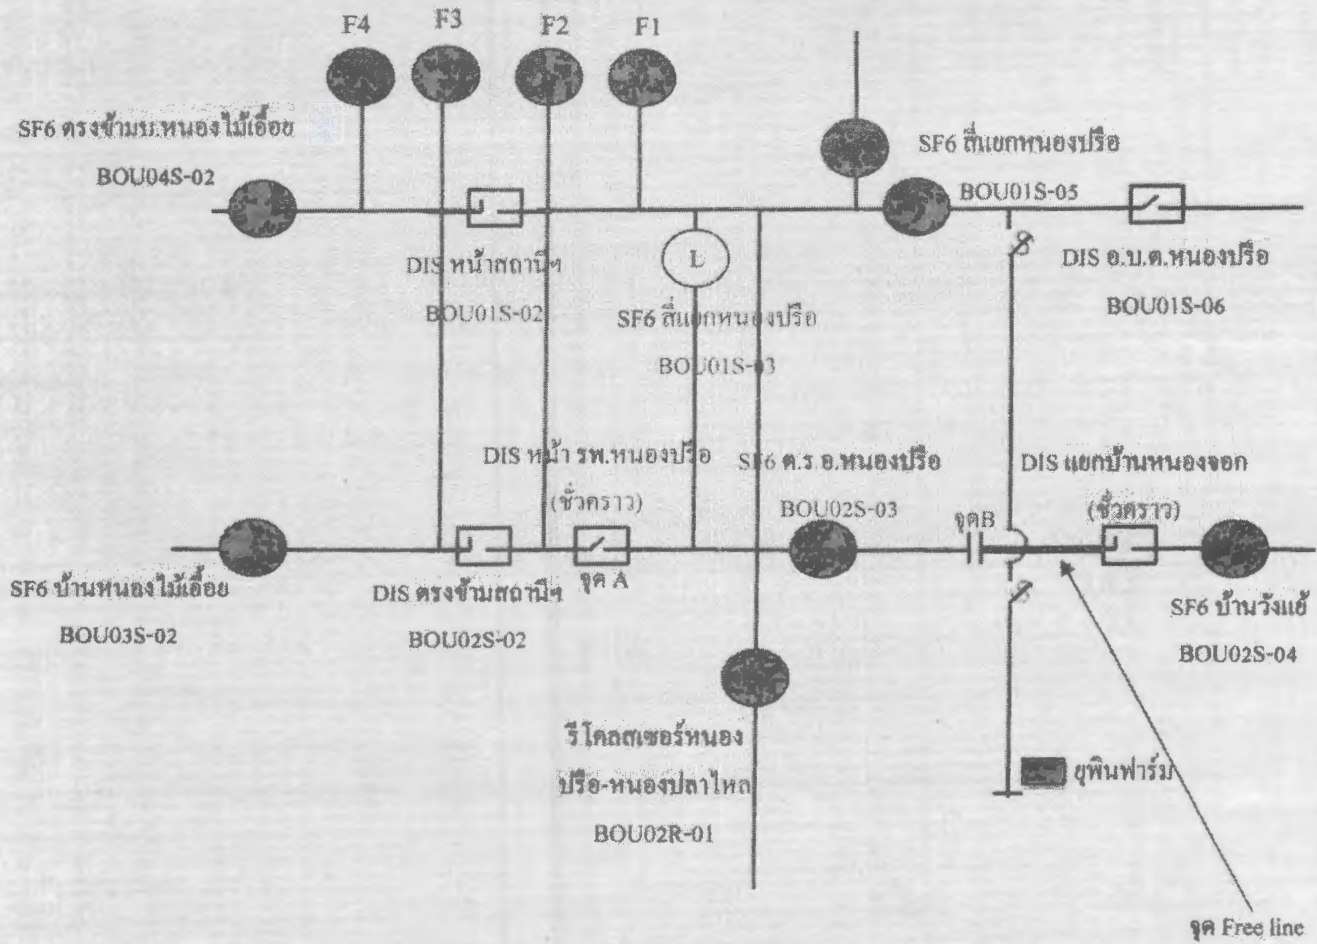



Y111 ๒  
SF6 BOU.025-04 บ้านหัวแพ

Dis (ข้อ ๑๖) แยกบ้านหนองจอก.

จุดเปิดเตา B

Dis (ข้อ ๑) แยกบ้านหนองจอก.  
500 เมตร Free Line ส่วนที่เหลือตามเดิม  
เส้นเดิม ๒๖๐ เมตร ๒๖ เมตร

บ้านหนองจอก

บ้านต้นหมอน

Dis (ข้อ ๑) ส่วนที่ ๒ มีหม้อต้ม  
วัดหนองจอกแล้ว

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

ยุพินฟาร์ม

ไปบ้านท่าลำไย

บ่อหมักที่ถ่ายไปเข้าระบบเดิม  
จุด A Dis (ข้อ ๑) มีองศาข้ามสถานี  
กับจุด B จุดเปิดเตา  
ก่อนถึง โคนหม้อต้ม ยุพินฟาร์ม

ตลาดหนองเรือ

บ้านหนองเรือ

BOU.025-03

ไปหนองปลาไหล

สันเขาหนองเรือ

Dis (ข้อ ๑๖) มีองศาข้ามสถานี  
บ่อน้อย 2 (ข้อ ๑)

สถานี  
บ่อน้อย 2  
ข้อ ๑.

บ่อน้อย 2

บ่อน้อย 2

โรงเรียนบ้านหนองเรือ

Go gle ไปหนองปลาไหล