



Switching Deadline  
10 ก.ย. 67

## วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ป.น) ๖๙๕๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๓ ก.ย. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณรงค์

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

ตำแหน่ง ผจก.ภพส.ภจ.

ด้วย ภพส.ภจ. จะขอตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ภจ.จ.นบุรี.๑.วงจร.F๕. สฟฟ.พนมทวน.วงจร.F๑๐ บริเวณสี่แยกวังสราญ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๕ สฟฟ.ภจ.๑	๑๑ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณข้างแยกลี	DDE แยกวังสราญ	KCA๐๕S-๐๓-KCA๙S-๐๕	นายณัฐนันท์ พิศสุวรรณ ๐๙๓-๕๕๖๓๕๒๒
๒	F๑๐ สฟฟ.พนม	๑๑ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณข้างแยกลี	SF๖ ๕A. DDE แยกวังสราญ	DDE เยื้องหมู่บ้านคำหวาน	นายณัฐนันท์ พิศสุวรรณ ๐๙๓-๕๕๖๓๕๒๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐนันท์ พิศสุวรรณ ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๙๓-๕๕๖๓๕๒๒ / ๐๙๕-๕๑๑๕๕๑ / ๐๙๕-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....สมศักดิ์ นุชสาย.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภพส.ภจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCA4 จาก DDE แยกวังสราญ ถึง KCA4S-03, KCA4S-05  
ในวันที่ 11 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1294/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ PTU๐ จาก SF6 ๕A. แยกวังสราญ ถึง DDE เยื้องหมู่บ้านคำหวาน ในวันที่ 11 ก.ย. 67  
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิเดช ทองผ่อง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐนันท์ พิศสุวรรณ  
5 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภพส.ภจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายอภิเดช ทองผ่อง)  
๒๐๒-๕๖๓๖๓๖๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวังสารภี - ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน(KCA04S-03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11 ก.ย. 67	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ตัดต้นปาล์มใกล้ระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1294/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย			วันที่	8 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภรินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
5	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
6	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
7	PTU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
8	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
9	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
10	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU04						
11	KCA04S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
12	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าป้อมเซลล์
13	KCA04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้าม รร.วังสารภี
14	KCA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
15	ย้ายโหลด PTU10 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA09						
16	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามมยงเฮ้าส์
17	SF6 ชค. PTU10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 แยกวังสารภี
18	เมื่อพร้อม ตัด DDE เวลา 09.00 น.						
19	แจ้ง กฟส.กจ. โหลดบริเวณสี่แยกวังสารภี-ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน(KCA04S-03) และ DDE เยื้องหมู่บ้านคำหวานSF6 ชค. แยกวังสารภี						
20	หลังจาก กฟส.กจ. โหลดบริเวณสี่แยกวังสารภี-ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน(KCA04S-03) และ DDE เยื้องหมู่บ้านคำหวานSF6 ชค. แยกวังสารภี แล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ตัดเดด จุดที่1 บริเวณแยกวังสารภี(KCA04) จุดที่2 บริเวณเยื้องหมู่บ้านคำหวาน(PTU10) โดยวิธีฮอทไลน์ (ตามผังแนบ)						
22	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้าตัดเดด ทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
32	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
33	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	-
34	PTU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
35	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
36	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
37	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
38	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
39	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
40	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
41	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
42	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
43	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-	-
44	PTU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
45	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
46	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
51	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
52	จ่ายไฟ							
53	แจ้งชุดขอทโหนดกระแสเข้าเชื่อมเตด จุดที่1บริเวณแยกวังสารภี(KCA04) จุดที่2 บริเวณเอื้องหมูบ้านคำหวาน(PTU10)							
54	หลังจาก ชุดขอทโหนดกระแสเข้าเชื่อมเตด ทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ							
55	แจ้ง กฟส.จ. นำโหนด บริเวณสี่แยกวังสารภี-ตรงข้ามหมูบ้านคำหวาน(KCA04S-03) และ DDE เอื้องหมูบ้านคำหวาน -SF6 ชค. แยกวังสารภี กลับคืน							
56	หลังจาก กฟส.จ. นำโหนด บริเวณสี่แยกวังสารภี-ตรงข้ามหมูบ้านคำหวาน(KCA04S-03) และ DDE เอื้องหมูบ้านคำหวานSF6 ชค. แยกวังสารภี กลับคืน แล้วเสร็จ							
57	ย้ายโหนด PTU10 บางส่วนกลับคืนจาก KCA09							
58	SF6 ชค. PTU10	ปลด	ลับ		กจ.		SF6	แยกวังสารภี
59	KCA09S-02	ลับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามยมงเข้าสี่
60	ย้ายโหนด KCA04 บางส่วนกลับคืนจาก PTU04							
61	KCA04S-03	ปลด	ลับ		กจ.		SF6	ตรงข้ามหมูบ้านคำหวาน
62	KCA04S-05	ปลด	ลับ		กจ.		DIS	ตรงข้าม รร.วังสารภี
63	KCA04S-04	ลับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	หน้าปั้มเซลล์
64	KCA04S-03	ลับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามหมูบ้านคำหวาน
65	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
66	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
67	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
68	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
69	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	-
70	PTU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
71	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
72	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

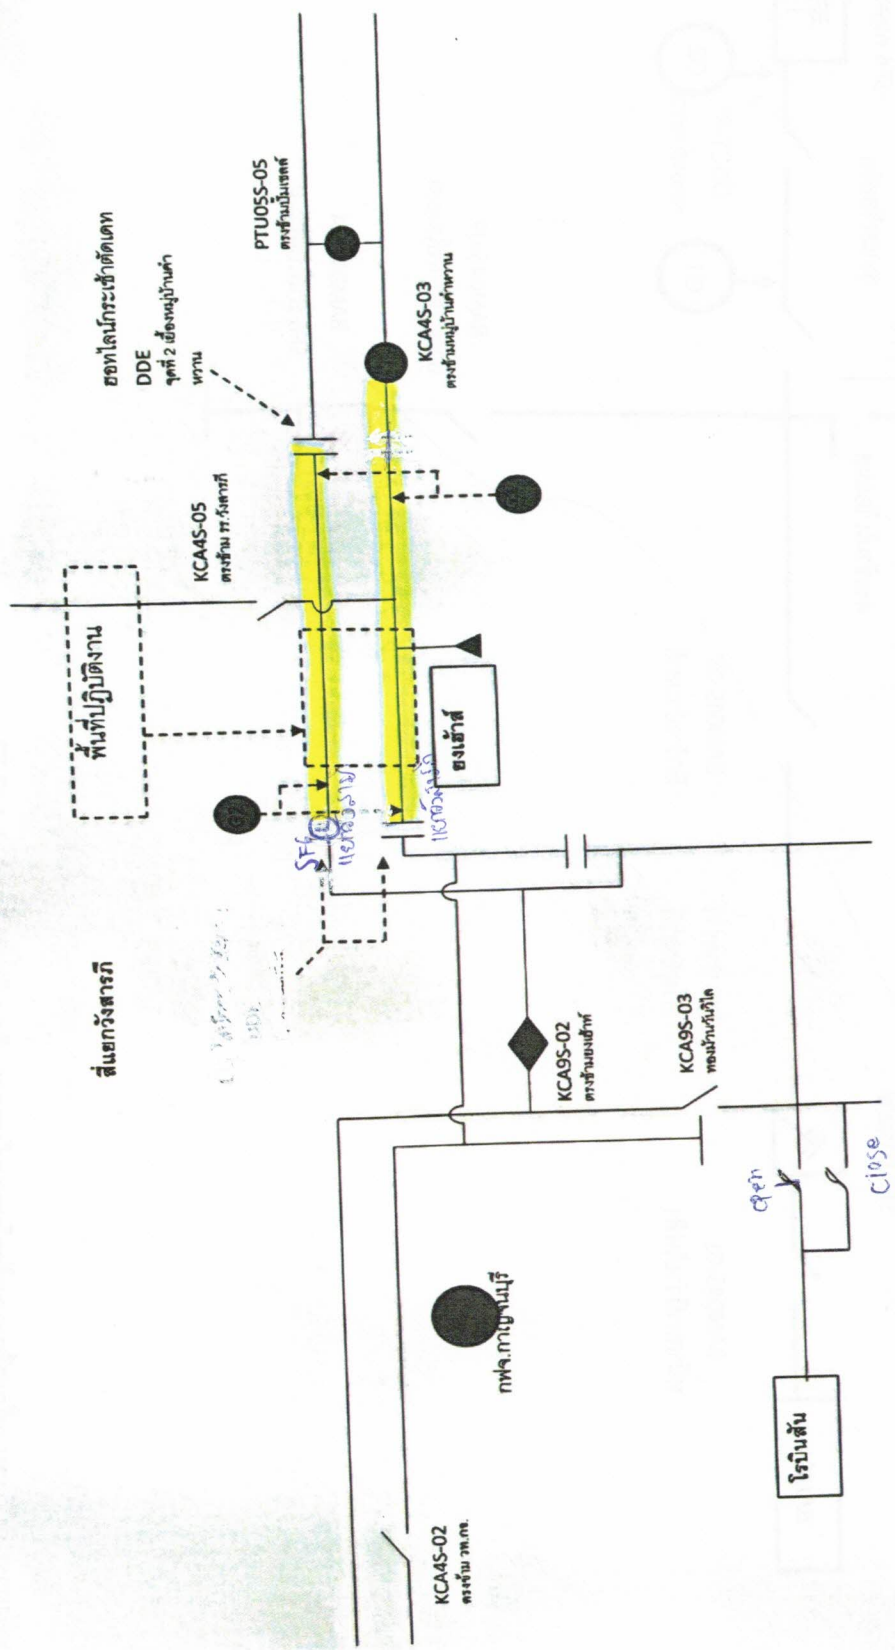

ดับไฟวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย บริเวณข้างยังเข้าส์