



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ก.ย. 67

เลขที่ .ภ.ต.สพท.(ณป.)...../๒๕๖๗	วันที่.....๓.ก.ย. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง ..นายประเสริฐ.. ผัสศิริ	ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า..สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10(สพท.1)	13 ก.ย. 67	09.00	15.00	สับเปลี่ยน CT , VT ชำรุด บริเวณบ้านไม่ข้างแล่น	SPN10S-02	จุดตัด DDE	นายทินภัทร งามดี โทร.๐๘๘-๙๖๒๒๒๘๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านไม่ข้างแล่น ถึง บริเวณ วัดใหม่พิบูลย์ผล.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายภริกฤทธิ...หงษ์มิตร ตำแหน่ง..หม.ภป.ภฟส.อ.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๙๘๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๗๑๖๒ Long ๑๐๐.๗๐๘๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๗๑๖๒ Long ๑๐๐.๗๐๘๖

(นายประเสริฐ.. ผัสศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SPN10 จาก SPN10S-02 ถึง จุดตัด DDE ตามผัง
ในวันที่ 13 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1295/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วลัมภิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภริกฤทธิ หงษ์มิตร
5 ก.ย. 67

(นาย จีรวรรณ แก้วลัมภิก)

อก.๕ แทน ผค.ภฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านไผ่ข้างแล่น		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1295/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่ 5 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส, นายวรรณพงษ์	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภาชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
3	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
4	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN01						
5	SPN01S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
6	SPN10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS จุดแบ่งแดน หน้าร้านเครื่องหาวาย
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	แจ้งหน่วยงานตัด DDE ตามผัง						
9	เมื่อหน่วยงานตัด DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
15	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
19	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
20	แจ้งหน่วยงานเชื่อม DDE ตามผัง						
21	เมื่อหน่วยงานเชื่อม DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
22	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับจาก SPN01						
23	SPN10S-02	ปลด	สับ		สพน.		DIS จุดแบ่งแดน หน้าร้านเครื่องหาวาย
24	SPN01S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
25	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
26	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังตู้ไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 13 ก.ย. 2567 เวลา 09.00-15.00 น.
บริเวณ มิเตอร์แบ่งแดน กฟส.อ.สองพี่น้อง - กฟย.บางหลวง

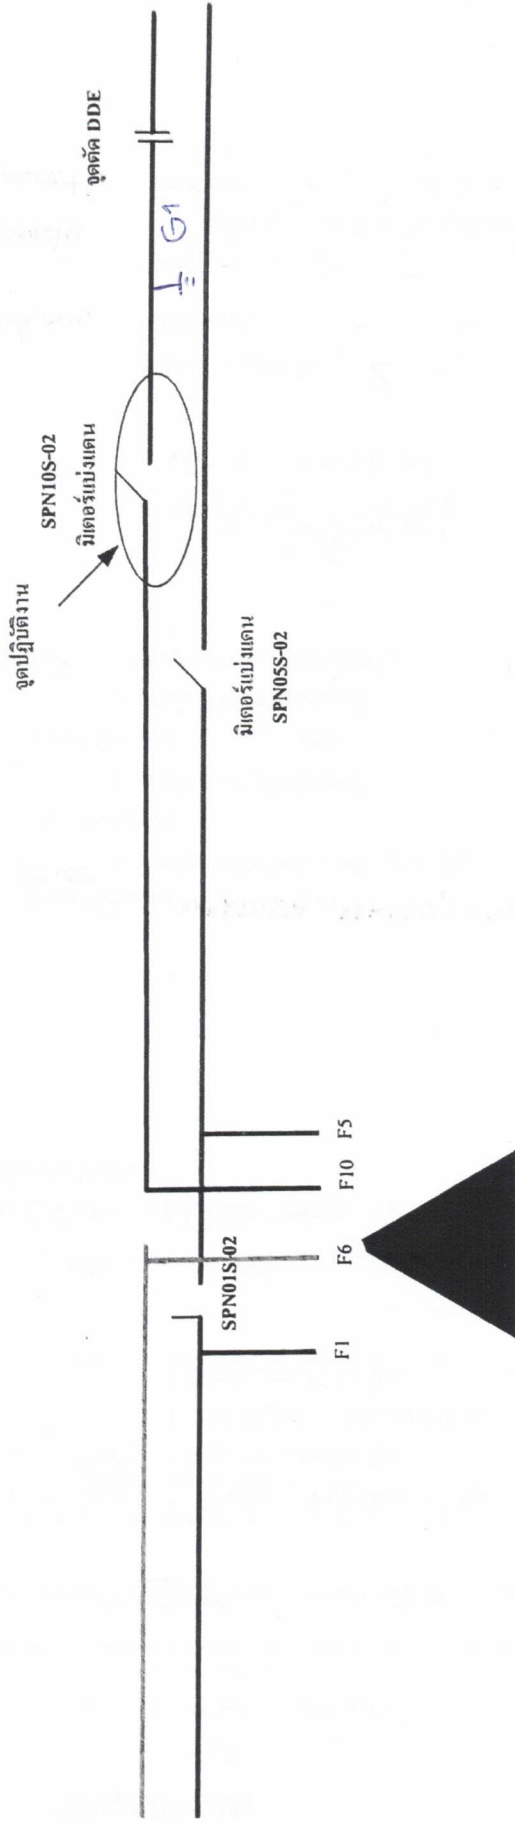

สถานี สองพี่น้อง

หมายเหตุ จุดตัด DDE และจุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยชุดออกไลน์กระเช้า

[Handwritten signature]
กฟส.อ.