



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11/09/67

เลขที่..... ก.ต.สพท.(ก.ป.)...../๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล.....
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝืดศิริ.....

วันที่..... ๓. ก.ย. ๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.ต.).....
ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.อ.สพท.....

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพท.2)	12 ก.ย. 67	09.00	15.00	สับเปลี่ยน CT , VT ชำรุด บริเวณบ้านทะเลบก	จุดตัด DDE	SPO6S-02	นายทินภัทร รามดี โทร.๐๘๘-๙๖๒๒๖๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายภริกฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.อ.สองพี่น้อง..... โทร ๐๘๑-๙๘๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๓๑๒๘ Long ๙๙.๙๘๕๕๐

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๓๑๒๘ Long ๙๙.๙๘๕๕๐

(นายประเสริฐ ฝืดศิริ)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.อ.สพท.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPO06 จาก SPO6S-02 ถึง จุดตัด DDE
ในวันที่ 12 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1297/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.....
5 ก.ย. 67

(นาย.....)

ว.ค.๕ ๖๓๗ ๒๒.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผคฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก.....

อก.บช.(ก.๓),อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านทะเลบก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1297/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 5 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
3	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
4	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
5	KSA01S-10	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 รั้นเสนห์ชาวด์
6	SPO06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	แจ้งหน่วยงานตัด DDE ตามผัง						
9	เมื่อหน่วยงานตัด DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
15	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
19	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
20	แจ้งหน่วยงานเชื่อม DDE ตามผัง						
21	เมื่อหน่วยงานเชื่อม DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
22	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนกลับจาก KSA01						
23	SPO06S-02	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
24	KSA01S-10	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 รั้นเสนห์ชาวด์
25	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
26	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังระบบไฟฟ้างาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 12 ก.ย. 2567 เวลา 09.00-15.00 น.

บริเวณ บ้านทะเลบก

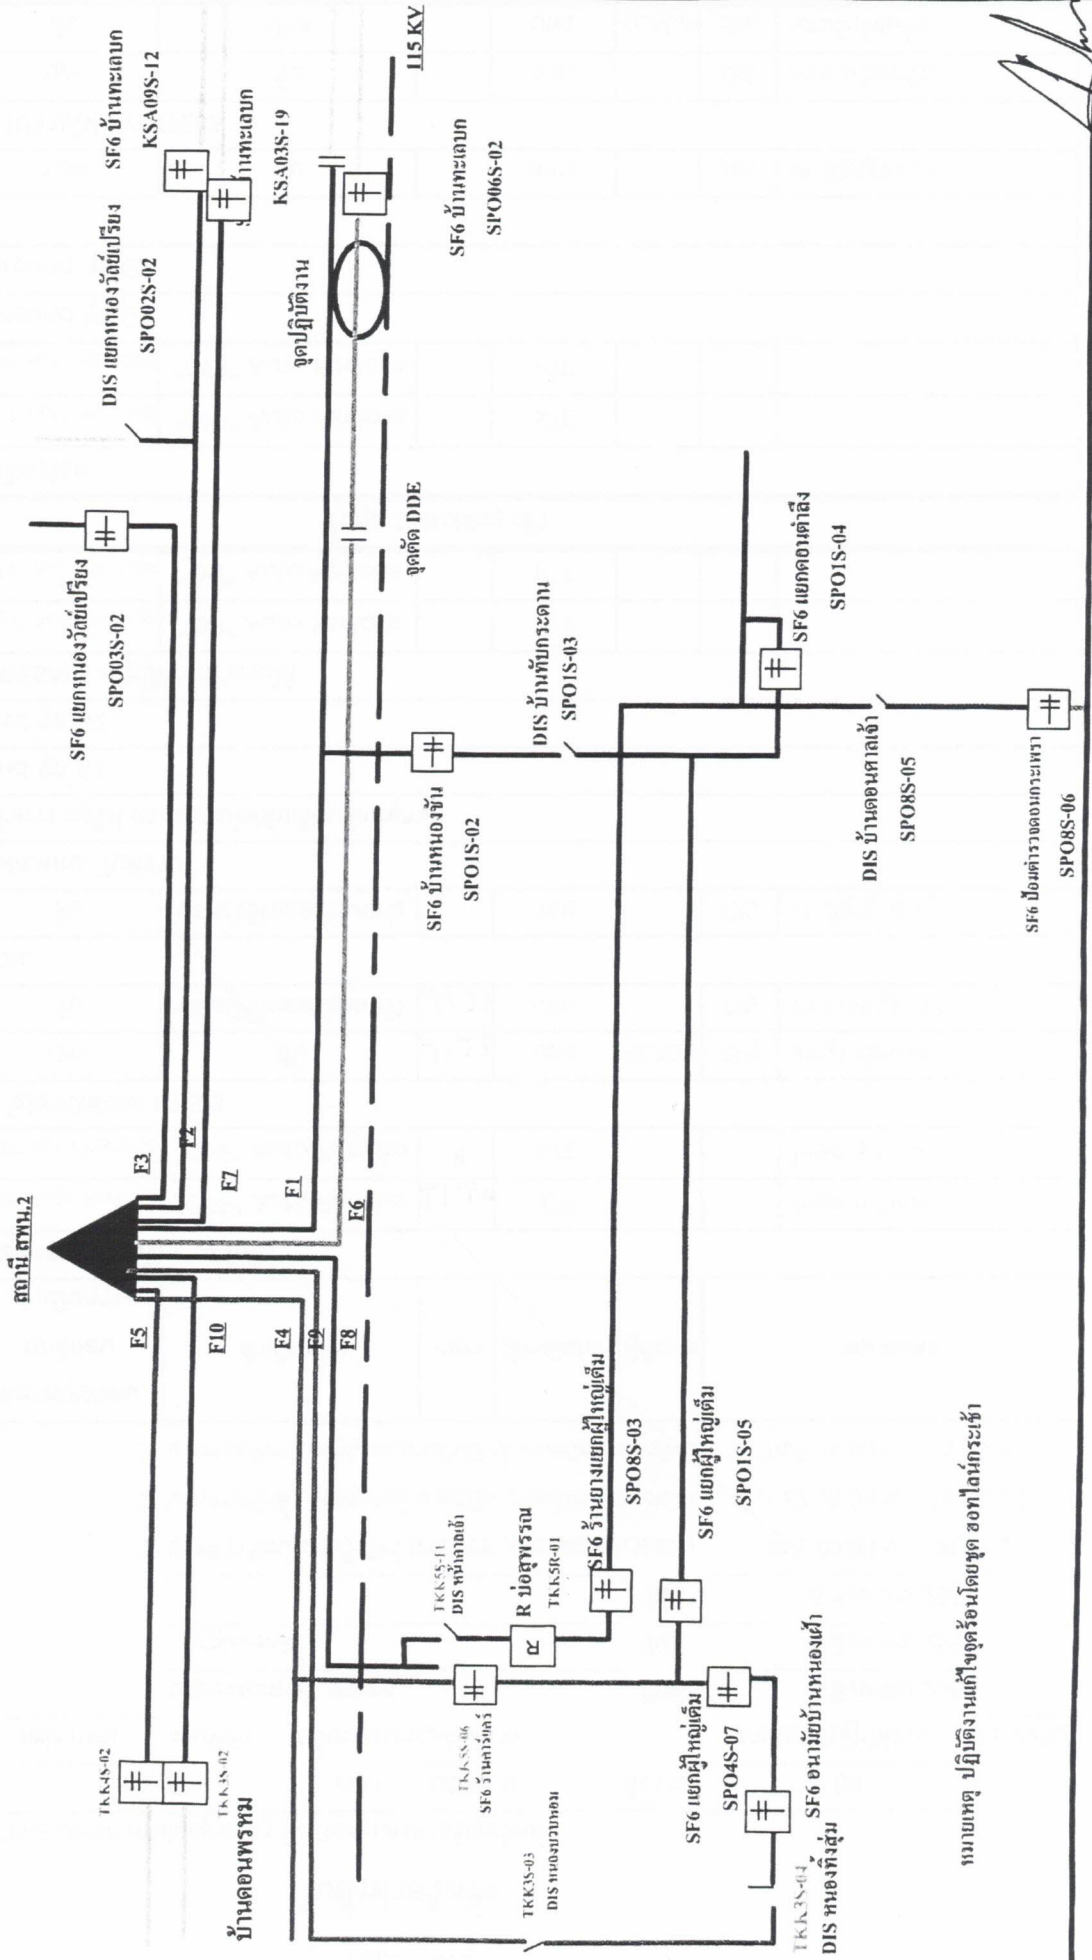

หมายเหตุ ปฏิบัติงานแก้ไขจุดรั่วโดยชุด ออกไลน์กระเช้า

[Signature]
อสภพ.