



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

# Switching Deadline

13/08/67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 873/2567

วันที่ 3 ก.ย. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๕ เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน SF๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดีเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1.	DBA 05	18 ก.ย.67	09.00 น.	14.30 น.	ฮอทไลน์สุพรรณบุรีปลดเคด ให้ชุดงาน ผบ.ดบ. สับเปลี่ยน SF๖ DBA DBA5S-14 คริสตจักรหัวนา	จุดปลดเคด จุด A คริสตจักรหัวนา (ฮอทไลน์ สุพรรณบุรี)	จุดปลดเคด จุด B ก่อนแยกหัวนา (ฮอทไลน์สุพรรณบุรี)	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ โทร.080- 8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขพ.ปบ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.870773... Long: ...99.975808.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.87101... Long: ...99.975354.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดีเตอร์ DBA 05 จาก DPE จุด A ถึง DPE จุด B

ในวันที่ 18 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1302/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดีเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟอ.ส่วนหัวนา

อรุณรัตน์

(นายอรุณรัตน์ เกษมทอง)  
วช.5 กก.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

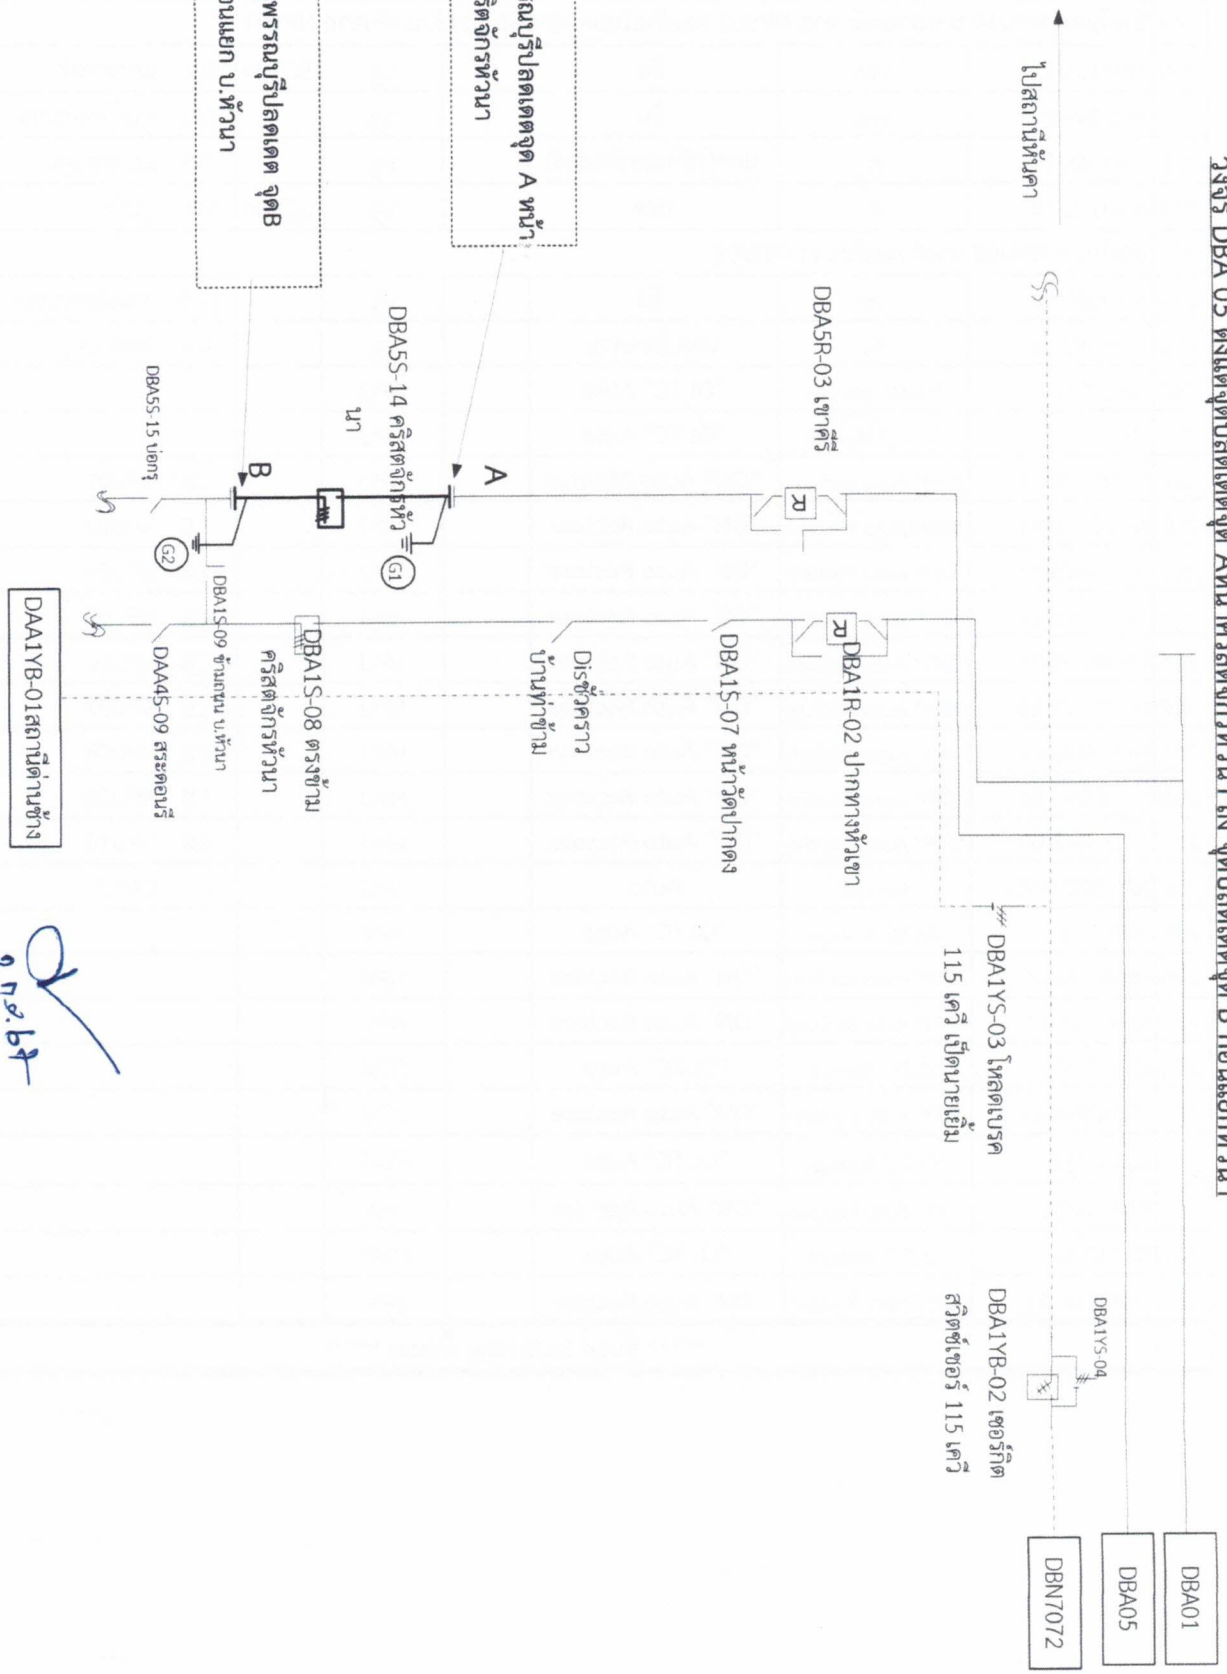
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DDE.ก่อนและหลัง DBA05S-14 SF6 บ้านห้วยนา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.ดบ. งานที่ทำ เปลี่ยน SF6 ตัวใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1302/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ
  2. นายพิรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต
  3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.		RE เซาศิริ
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	- ดับไฟไลน์ DBA05 และ DAA05						
5	ตรวจสอบ DBA05S-14 SF6 บ้านห้วยนา ให้ปลัดโชว์ "OFF" พร้อมล๊อคคานไว้						
6	แจ้ง Hot Line สฟ.ทำการตัด DDE. ในไลน์ DBA05 จุด A บริเวณหน้าคริสจักรห้วยนาออกได้ทั้งสามเฟส						
7	หลังจาก Hot Line สฟ.ทำการตัด DDE. ในไลน์ DBA05 จุด A บริเวณหน้าคริสจักรห้วยนาออกเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
8	แจ้ง Hot Line สฟ.ทำการตัด DDE. ในไลน์ DAA05 จุด B บริเวณก่อนแยกบ้านห้วยนาออกได้ทั้งสามเฟส						
9	หลังจาก Hot Line สฟ.ทำการตัด DDE. ในไลน์ DAA05 จุด B บริเวณก่อนแยกบ้านห้วยนาออกเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.เดิมบางนางบวชรับทราบ						
11	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวช Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวช Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวชลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวชปฏิบัติงานได้						
15	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.		RE เซาศิริ
16	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
17	หลังจากกฟส.อ้อมน้อยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
18	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกพอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
20	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.		RE เซาศิริ
21	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
22	- จ่ายไฟไลน์ DBA05 และ DAA05						
23	ตรวจสอบ DBA05S-14 SF6 บ้านห้วยนา ให้ปลัดโชว์ "OFF" พร้อมล๊อคคานไว้						
24	แจ้ง Hot Line สฟ.ทำการจัม DDE. ในไลน์ DBA05 จุด A บริเวณหน้าคริสจักรห้วยนาเข้าได้ทั้งสามเฟส						
25	หลังจาก Hot Line สฟ.ทำการจัม DDE. ในไลน์ DBA05 จุด A บริเวณหน้าคริสจักรห้วยนาเข้าเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
26	แจ้ง Hot Line สฟ.ทำการจัม DDE. ในไลน์ DAA05 จุด B บริเวณก่อนแยกบ้านห้วยนาเข้าได้ทั้งสามเฟส						
27	หลังจาก Hot Line สฟ.ทำการจัม DDE. ในไลน์ DAA05 จุด B บริเวณก่อนแยกบ้านห้วยนาเข้าเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
28	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.		RE เซาศิริ
29	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน SF6 DBA5S-14 คริสตจักร บ.หัวนา  
 วงจร DBA 05 ตั้งแต่จุดปลดเตตจุด A หน้าคริสตจักรหัวนา ถึง จุดปลดเตตจุด B ก่อนแยกหัวนา



ขอท่ลัษุพรณบรูปลดเตตจุด B  
 ก่อนแยก บ.หัวนา

ขอท่ลัษุพรณบรูปลดเตตจุด A หน้า  
 คริสตจักรหัวนา

*(Handwritten signature)*  
 ก.จ.บ.จ.

1.วันพุธที่ 18 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.30 น. สับเปลี่ยน SF6 DBA5S-14 คริสตจักร บ.หัวนา  
 ทนายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน