



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ลฎ.(กป.) ๕๒๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจาวพุกษ์

Switching Deadline
วันที่ 30 ส.ค. 65

ผู้รับ กชช.(ก.๖)
เลขทะเบียน 520
วันที่ 10 ส.ค. 65
เวลา 13:06

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนลูกถ้วยแขวน บริเวณเสาทาวเวอร์บนเนิน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ส/ป Drop out เป็น Disconnecting switch ๒๒ kv และ ส/ป ลูกถ้วยแขวน / บริเวณบ้านท่าสนุนและเสา ทาวเวอร์บนเนิน	SVA๑S-๐๕ สามแยกท่ากระดาน	สุดระบบ จำหน่าย	นายจรัสพล โฆษิตพล ๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจรัสพล โฆษิตพล ตำแหน่ง พชง.๖ เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจาวพุกษ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SVA จาก SVA 1S-05 ถึง ปราชญ์
ในวันที่ ๒๐.๘.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1304/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิป งามวิญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง.กชช. โฆษิตพล

(นายจรัสพล โฆษิตพล)
ส.ค. อ.ทพ. นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.กฟส.ลญ. กฟย.ทรน
กฟย.ศว.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สามแยกท่ากระดาน - อ.ศรีสวัสดิ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ติดตั้งคัสแทนDo ปรับปรุงระบบ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1304/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	15 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R เขาดับเต่า
3	SVA01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลญ.		SF6 สามแยกท่ากระดาน
4	ดรอพเอาท์	สับ	ปลด		ศว.		Do รพ.ศุภศรีศรีสวัสดิ์
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งพื้นที่การดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
8	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R เขาดับเต่า
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe เรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ คัสติดั้งใหม่บ้านท่าสนุนให้สับไว้						
13	SVA01S-05	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 สามแยกท่ากระดาน
14	ดรอพเอาท์	ปลด	สับ		ศว.		Do รพ.ศุภศรีศรีสวัสดิ์
15	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching							


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติการ

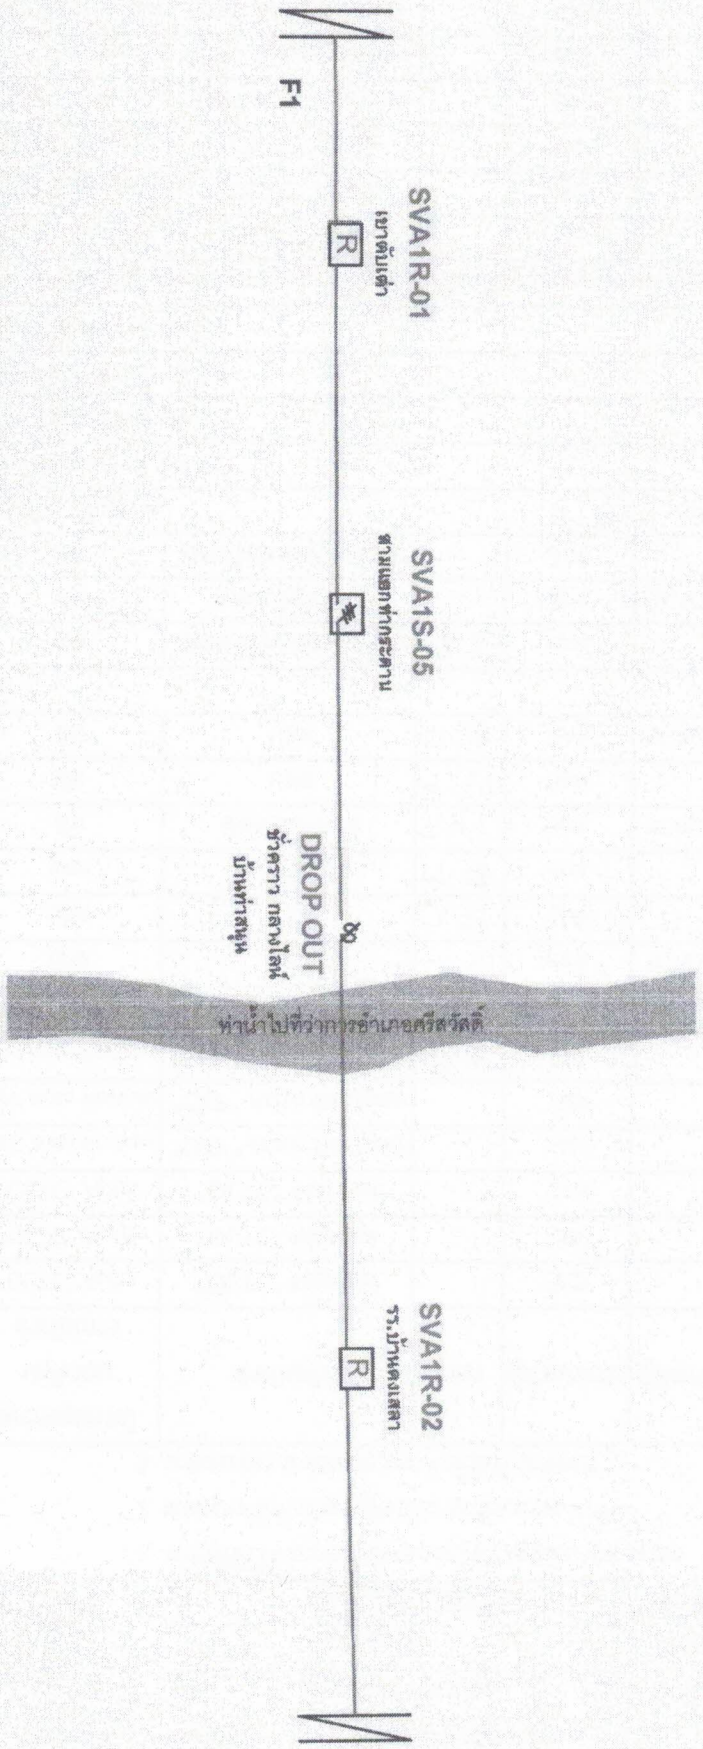

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

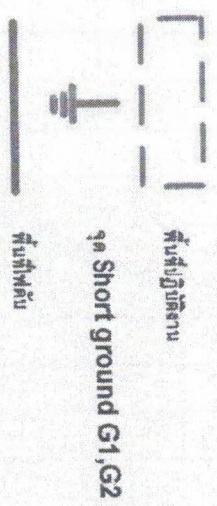

1. จุดปฏิบัติงาน สับชัตเตอร์ Drop out เป็น Disconnecting switch 22 kv

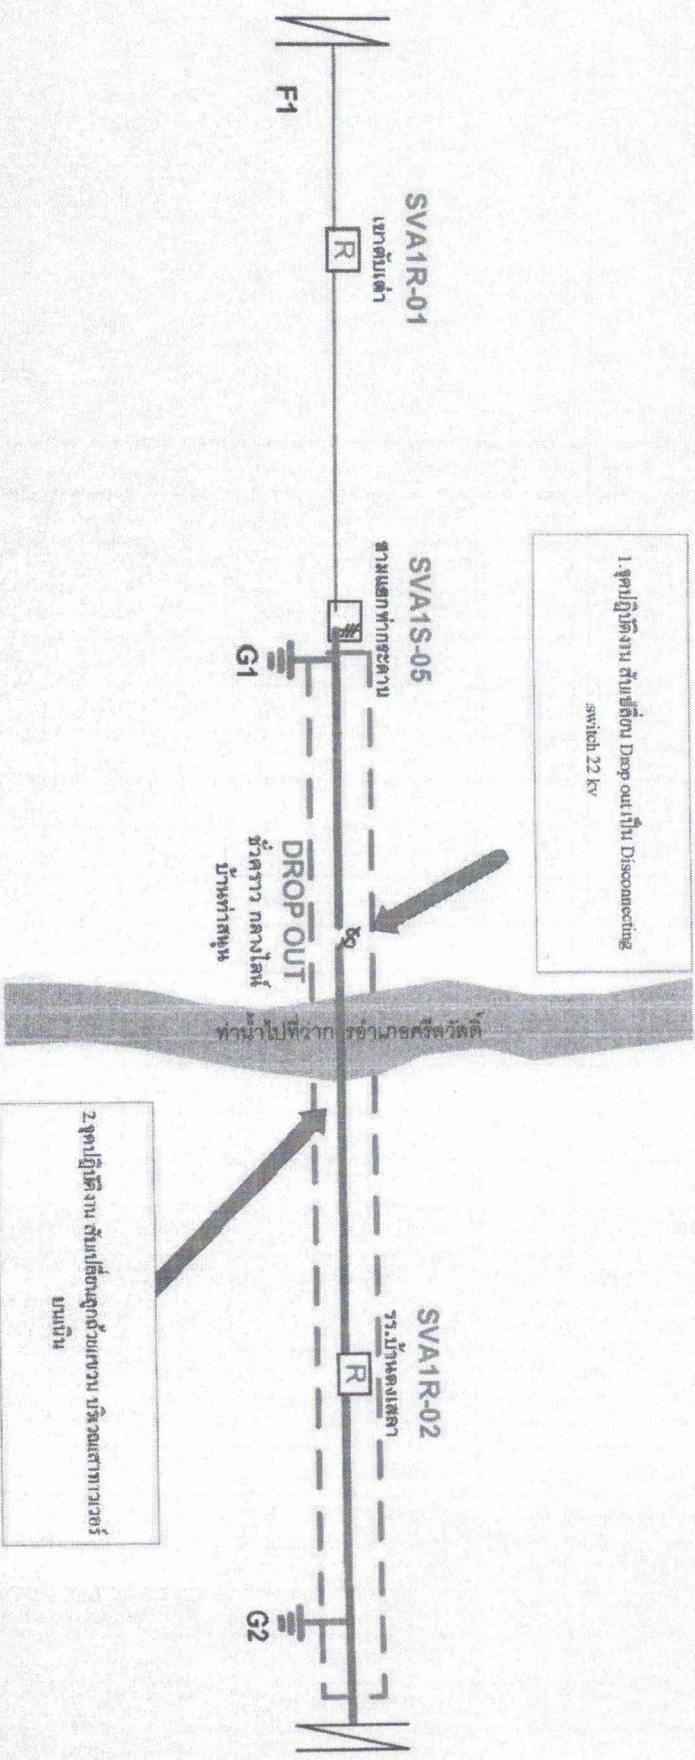

2. จุดปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนชุดตัวเชื่อม หรือสายพานตัวเชื่อม เป็น

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

