



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๑๙๓๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน.....ติดตั้ง SF6 แทน Dis SMU 085-02 ปากซอย รร.บ้านดอนฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๘ SMU	๑ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ชุดงานฮอทไลน์ และชุดงาน ผบ.กทบ. ติดตั้ง SF๖ แทน DIS SMU ๐๘5-๐๒ บริเวณ ปากซอย รร.บ้านดอนไก่ดี	จุดเชื่อมสายไลน์ แยกเข้า Dis SMU ๐๘5-๐๒	จุดปลดสายหลัง Dis SMU ๐๘5-๐๒	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ท.บ.บ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.บ.บ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล*)

ตำแหน่ง ร.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SM๖๘ จาก SM๖5-๐2 ถึง SM๖๖-๐2
ในวันที่ 1 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1306/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิทย์ ใจปรีดะสม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

(นายวิทย์ ใจปรีดะสม)
อ.ก.บ.บ. แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.บ.ก.บ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยโรงเรียนบ้านดอนไถ่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 66	เวลา 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6 SMJ 8S-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1306/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 30 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
3	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
4	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
5	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
6	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
7	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
8	ย้ายโหลด SMJ 8 บางส่วนไปจ่ายจาก SMV 5						
9	SMJ07S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากซอยคลองมะเดื่อ 17
10	SMJ08S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตลาดนัดซอยตันรวงทอง
11	SMJ08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอยโรงเรียนบ้านดอน
12	SMJ07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 ปากซอยคลองมะเดื่อ 17
13	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุดเชื่อมสายเข้า DIS SMJ8S-02 ทั้ง 2 ด้าน ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลดจุดเชื่อมสายเข้า DIS SMJ8S-02 ทั้ง 2 ด้าน เสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
18	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
20	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
21	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
22	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
23	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
24	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R
25	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณปากซอยโรงเรียนบ้านดอนไม้ดี ตำบลดอนไม้ดี
เพื่อให้ชุดงานออกไฟได้จนกระทั่งเข้า กทบ. และชุดงาน ผปบ.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส SMJ 08S-02 รองรับงานจ่ายไฟสถานีสมุทรสาคร อ่าว
วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

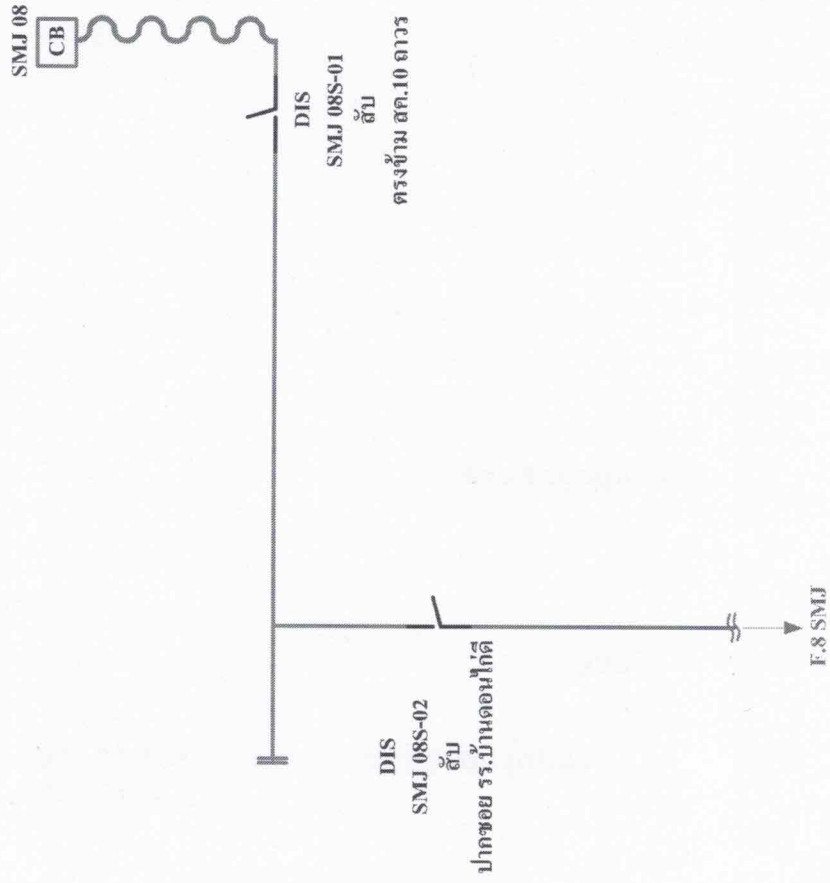

หมายเหตุ
ไม่มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

แผนผังปัจจุบัน หนึ่งคัปไฟ บริเวณปากซอยโรงเรียนบ้านดอนไถ่ดี ตำบลดอนไถ่ดี เพื่อให้ชุดงานออกไลน์กระแสเข้า กทบ. และชุดงาน ผบ.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส SMJ 08S-02 รองรับงานจ่ายไฟสถานีสมุทรสาคร ถาวร วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

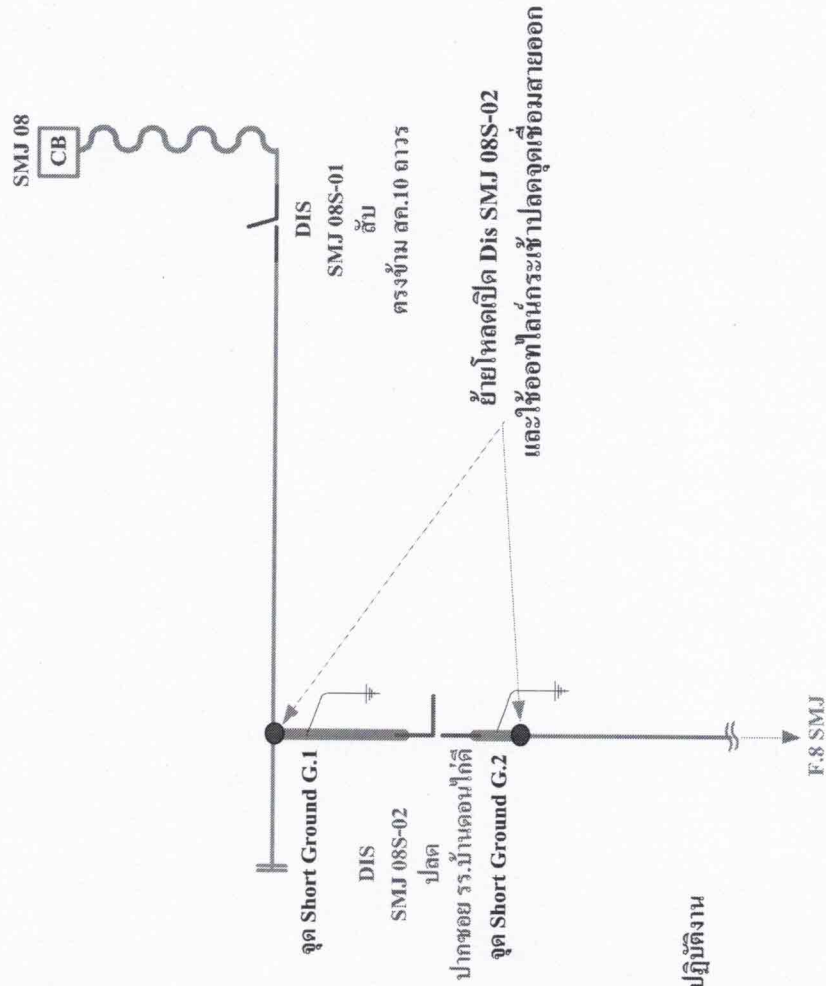

หมายเหตุ

ไม่มีผู้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับปฏิบัติงาน

จุด Short Ground G.1 - G.2

เส้นที่บชี้ขมพูไลน์วงจร SMJ 08 ดับไฟปฏิบัติงาน