


 RR ราชไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

 เลขที่ ก.๓.พท. ๑๒๐ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรวดี บุญนาค

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

 ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
 สิ่งเลขแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU02	๒๐ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสาย ๑๘๕ SAC ธนาคารออมสิน-บ้านดอนเสือ	PTU02S-04	PTU02S-05	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๑๐๒.....ราย.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.น.ก.ป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๑๓๒๑๑๗, long: ๙๙.๖๙๙๔๒๑๙
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๑๕๕๕๖๑, long: ๙๙.๗๑๑๘๔๓

 ลงชื่อ.....
 (.....นายสุรวดี บุญนาค.....)
 ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียงน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ PTU2 จาก PTU2S-04 ถึง PTU2S-05
 ในวันที่ 20 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1316/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์พัทธ์ อังสวางค์ไธ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อนุชา ชำนาญเรือ

 (นายพงษ์พัทธ์ อังสวางค์ไธ)
 ๑๐๑.๗ กฟภ. ก.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียงน ผ.จก......

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

 ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

 ผ.จก. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ฐานการอมลีน - บ้านดอนเสือ (วงจร PTU02)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทน. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1316/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดี วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดด้านหลัง PTU02S-22 DIS แยกหนองเสือ หลังจากดับไฟ PTU02S-04 DIS ฐ.อมลีน						
3	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
4	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
5	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R ดอนตาเพชร
6	ย้ายโหลดวงจร PTU02 บางส่วนไปจ่ายไฟจากวงจร PTU01						
7	PTU02S-20	ปลด	สับ		พทน.		DIS สีแยกดอนตาเพชร
8	PTU02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS โค้งจำหวาด
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
10	PTU02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ฐ.อมลีน
11	PTU02S-22	สับ	ปลด		พทน.		DIS แยกหนองเสือ
12	PTU02S-16	ปลด	สับ		พทน.		DIS วัดบ่อหว่า
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
18	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
19	PTU02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		พทน.		R ดอนตาเพชร
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
23	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
24	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
25	PTU02R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		พทน.		R ดอนตาเพชร
26	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G1						
27	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G2						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	PTU02S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS ฐ.อมลีน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	PTU02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS วัดบ่อห้วย
31	PTU02S-22	ปลด	สับ		พทน.		DIS แยกหนองเสือ
32	ย้ายโหลดวงจร PTU02 บางส่วนไปกลับจากวงจร PTU01						
33	PTU02S-05	ปลด	สับ		พทน.		DIS โค้งจำหวาด
34	PTU02S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS สีแยกดอนตาเพชร
35	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
36	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
37	PTU02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R ดอนตาเพชร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังอาคาร

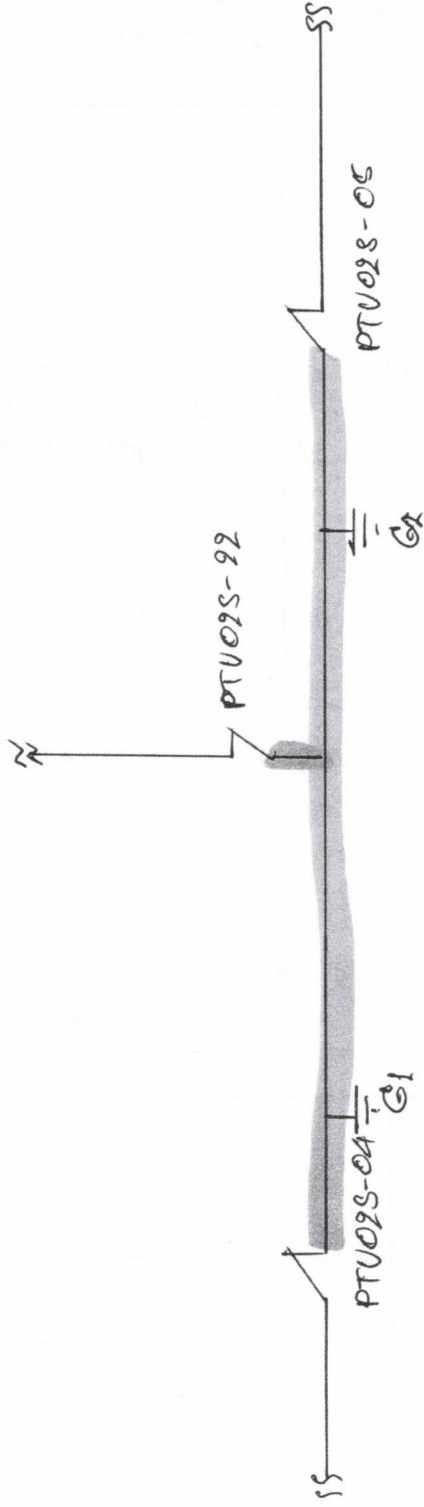

1. บิโอดีนคต หลัอง PTU2S-05
2. ตัฒนไฟ PTU2S-04
3. บิโอดีนคต PTU2S-22 หลัองจกตงัฒนไฟ

บิโอดีนคต

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
ชน.ภ.บ.ภ.ส.อ.พ.ท.น.