



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(คป.) ๒๙๔๒ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนบริเวณสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KTD 4YS-02 ที่สถานีไฟฟ้า กระทบแผน 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD 4YB	9 ต.ค. 2564	08.30 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KTD 4YS-02	KTD 4YB-01	KTD 4YS-02	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.3)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ.....ตำแหน่ง..... พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓).....โทร. ๐๖๑-๕๓๙-๖๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง..... อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟิวเตอร์ UTD44 จาก UTD44B-01 ถึง UTD4YS-01, 02  
ในวันที่ 9 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1317

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร อันธกษัตริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

*Signature*  
( อดก. ๗ แทน น.ค.ป. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นรบ.กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กระทบแผน 4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*Signature*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*Signature*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระจุกแบน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ต.ค.-64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน KTD04YS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1137/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 7 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA01YB-01, SAA03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	KTD04YB-01 จ่ายแทนอยู่ด้วย KTBBYB-01						
3	ตรวจสอบ KTD04YS-03 สับอยู่, KTD04YS-01,02 ปลดอยู่						
4	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTDBYB-01	Auto	Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTD04YS-03	สับ	ปลด		KTD		- ไขมิต 115 เควี
8	แจ้ง Hotline กระจุกแบน 115 ปลดสายส่ง บริเวณหน้าสถานีฯ						
9	เมื่อ Hotline กระจุกแบน 115 ปลดสายส่ง บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระจุกแบน 4 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
11	KTD04YG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. ทราบ						
13	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
14	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							
15	เมื่อ กบข. ทำงานแล้วเสร็จ						
16	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTD04YG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ 115 เควี
18	แจ้ง Hotline กระจุกแบน 115 เชื่อมสายส่ง บริเวณหน้าสถานีฯ						
19	เมื่อ Hotline กระจุกแบน 115 เชื่อมสายส่ง บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
20	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไขมิต 115 เควี
21	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไขมิต 115 เควี
22	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							




#I2118529-1



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ELECTRO

นาย วรินทร์ ศรีสุทัศน์กุล

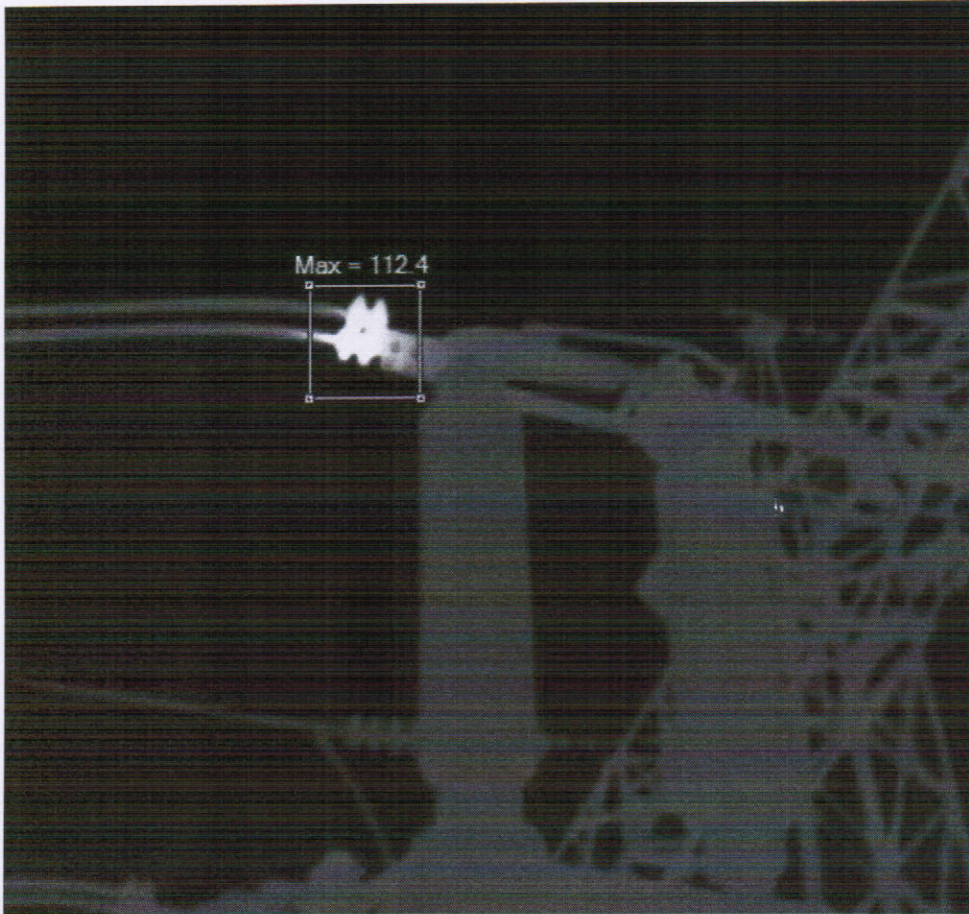

สถานี-วงจร: KTD - 04YB01

จาก-ถึง: สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 - KTD4YS-02

หมายเลขเสา/สถานที่: KTD 4YS-02

ข้อแนะนำในการแก้ไข:



จุดบกพร่อง



การแก้ไข

