



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.กพส.ปบ. ๖๓๐๘ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	20 ส.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 12.20 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 45 ต้น	KSA 3S-17 ปทุมทอง	Dis ชั่วคราว หลังรีโครบเซอร์	นายวรรค ปสัมมีชัย พขง.๗ ผจก.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ห้วยม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์วินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๒๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ KSA03 จาก KSA 3S-17 ถึง 19. ๖๓. น.ส.วิจิตรภรณ์
ในวันที่ 20.๘.๖5 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1321/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย วรรค จิตติขานนท์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ น.ส.วิจิตรภรณ์ จิตติขานนท์

11 ส.ค. 65

นายสุเทพ หอยสังข์ทอง
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)
เรียน ผจก. น.ส.วิจิตรภรณ์
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2. แผ่น
แผนผังแนบ 1. แผ่น
ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ต.ห้วยม่วง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1321/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	11 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	SCADA	-
4	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
5	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
6	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA09						
7	KSA03S-19	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
8	KSA03R-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
9	เมื่อ กพอ.กพส.พร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	DIS ชค.ไลน์F3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หลังรีโครสเซอร์
11	KSA03S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางวัดปทุมทอง
12	แจ้งพนักงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งพนักงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
14	แจ้งชุด กพอ.กพส.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
15	หลังจากชุด กพอ.กพส.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	SCADA	-
19	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
20	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กพอ.กพส.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กพอ.กพส.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	SCADA		-
25	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R	บ้านท่าเสา
26	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรารวด จุด G1							
27	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรารวด จุด G2							
28	KSA03S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS	ปากทางวัดปทุมทอง
29	DIS ชค.ไลน์F3	ปลด	สับ		กพส.		DIS	หลังรีโครสเซอร์
30	ย้ายโหนด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09							
31	KSA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.	SCADA	R	ปทุมทอง
32	KSA03S-19	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		กพส.		SF6	บ.ย่งฟ้า
33	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
34	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
35	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	SCADA		-
36	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R	ปทุมทอง
37	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R	บ้านท่าเสา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

20 สิงหาคม 2565

- พื้นที่ดับไฟ
- - - จุดที่ปฏิบัติงาน
- ⚡ จุด Shot Ground

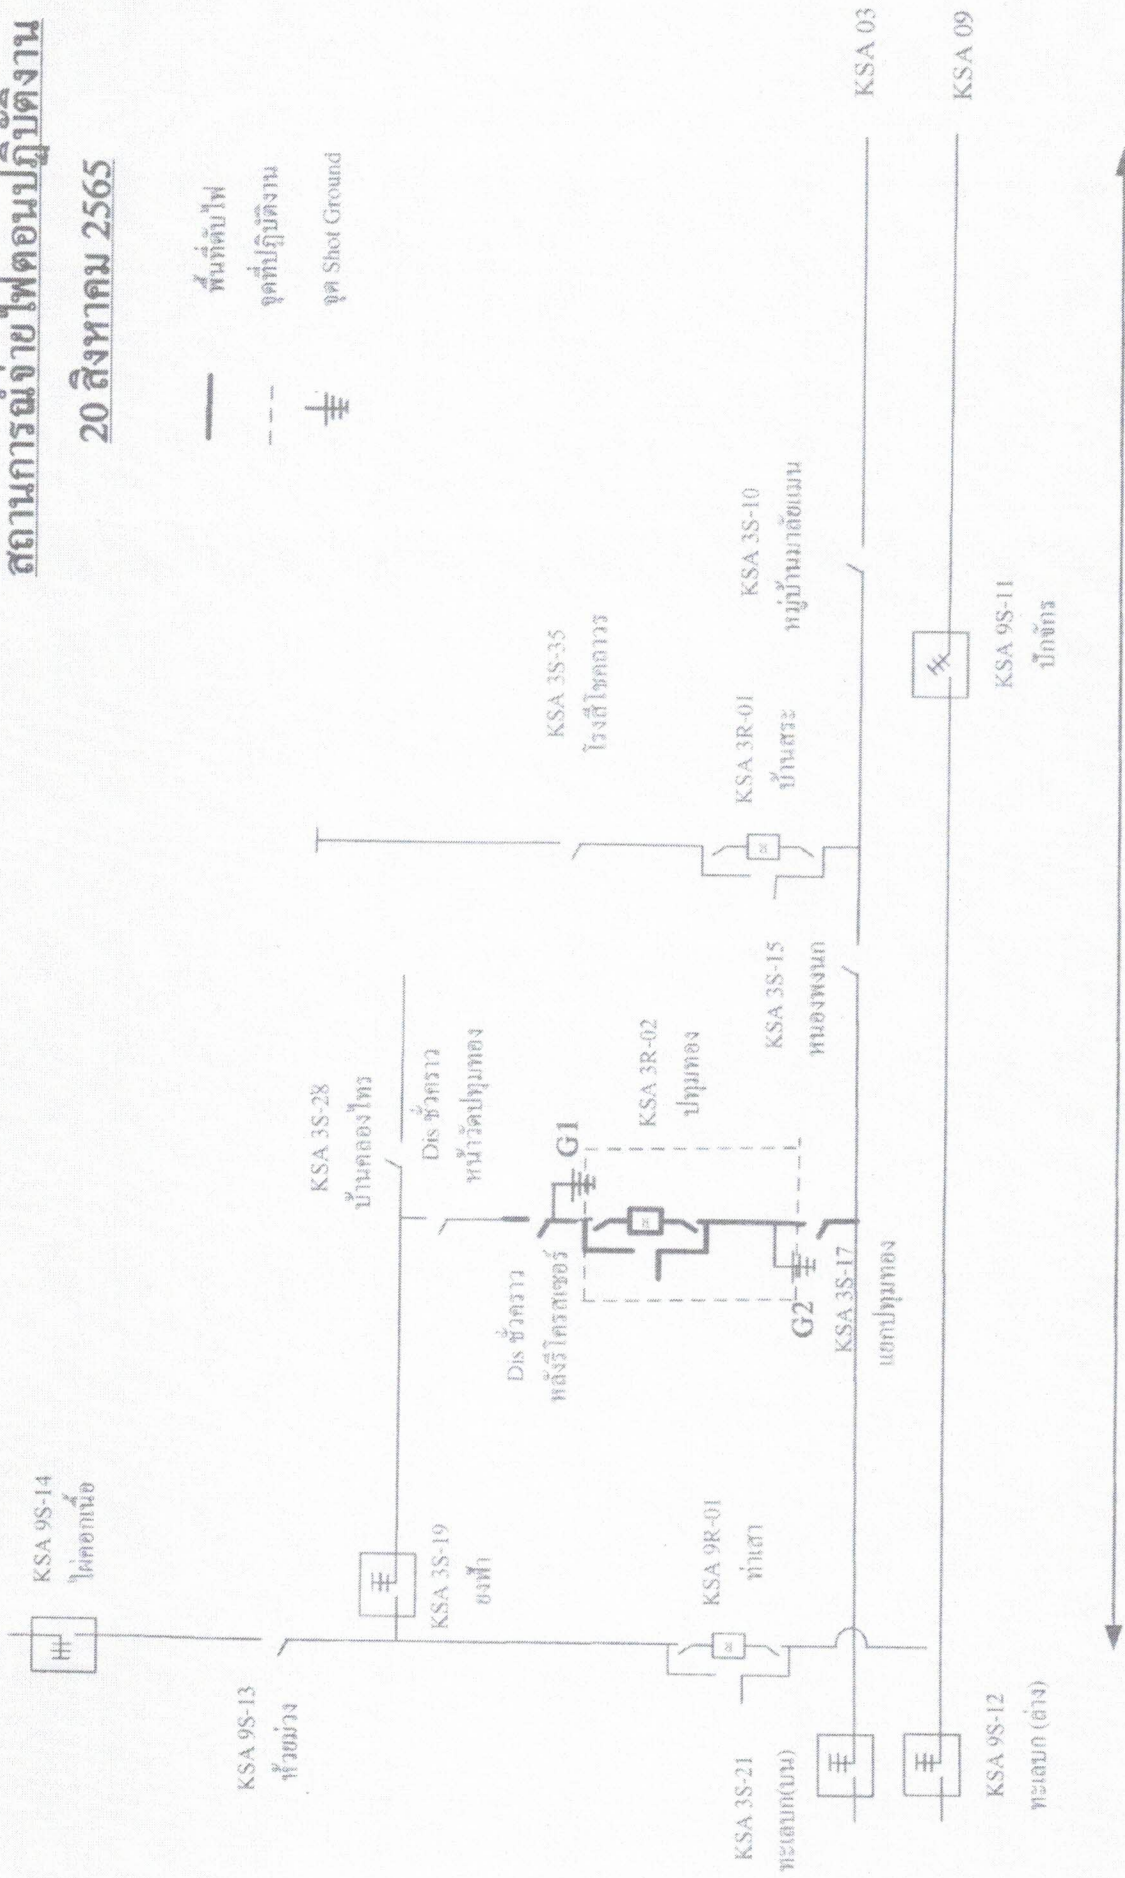

ไปสู่พรณ

ไปกำแพงแสน