



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.)-๒๙๕๗/๒๕๖๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง load breaker switch ๒๒ เควี ที่สถานีไฟฟ้า
กระทุ่มแบน๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB 22 kV ด้านบัส 1 ที่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน๔	KTD1YS-01	CB 22 KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐85-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.บ.บ.ฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD BUS1 จาก KTD 1YS 01 ถึง CB 22 KV

ในวันที่ 26 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1324/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พุทธิพงษ์ นิลพลอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายปิยะพร นิลพลอย)
อ.ก.๓ กบข.บ.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กบข.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

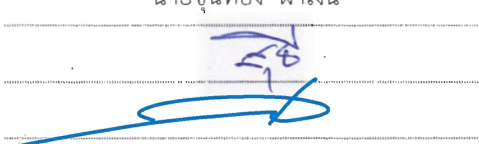
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (BUS 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา Load breaker switch 22 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1324/2564			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	13 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 16.7 MW
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 17.3 MW
4	KTD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 5.0 MW
5	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 7.1 MW
6	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 1.1 MW
7	KTD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 1.9 MW
8	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
9	SAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- โหลด 2.0 MW
10	ย้ายโหลด KTD 04 ไปจ่ายจาก KTD09						
11	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- -
12	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
13	ย้ายโหลด KTD 01,05 ไปจ่ายจาก KTD10						
14	KTD01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
15	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
16	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- -
17	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
18	ย้ายโหลด KTD 03 ไปจ่ายจาก SAA01						
19	SAA01S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
20	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
21	ตรวจสอบ KTD02VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN ทรคอยู่ตำแหน่ง Out service						
22	ให้ปลด STEP Capacitor KTD01CVB-01 ออกที่ละ STEP						
23	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		- CAP 1
24	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 1
26	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
28	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
29	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- INCOMING 1
30	KTD01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- CAP 1
31	KTDBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- ขนานบัส
32	KTD01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- -
33	KTD03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- -
34	KTD04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- -
35	KTD05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- -
36	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
37	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- -
39	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
40	KTD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
41	KTD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
43	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟ						
44	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
45	SAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- -
46	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
47	KTD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
48	KTD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
49	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
50	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- INCOMING 1
51	KTD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- CAP 1
52	KTDBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- ขนานบัส
53	KTD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
54	KTD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
55	KTD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
56	KTD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -

