



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เจริญสุวรรณ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงงานสถานีสุพรรณบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	17/08/65	08.00	17.00	รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงระบบจำหน่าย 22 เควี งานสถานีสุพรรณบุรี 2	Dis ชั่วคราว สุพรรณ 2	DDE สนามกีฬา แห่งที่ 2	โทร. ๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงช.๒ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๖๐๒๖๗
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
 ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 (นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA9 จาก Dis สนามกีฬา สท. 2 ถึง DDE สนามกีฬา แห่งที่ 2
 ในวันที่ 17 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1325/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณธนกร สุวรรณประทีป
 11 ส.ค. 65
ธนกร สุวรรณประทีป
 ๑๖๕๖๖๖๖ ๕๕๕
 ๑๖๕๖๖๖๖ ๕๕๕
 ๑๖๕๖๖๖๖ ๕๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟผ. สท.
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจฟ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 ส.ค. 65 | เวลา | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | รีดถอนอุปกรณ์แรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1325/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | วันที่ 11 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 11 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 11 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
4	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
5	Dis ชด.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2
6	แจ้งชุดทำงานไลน์โหลดหม้อแปลงจุดที่จะทำการตัด DDE หน้าสนามกีฬาแห่งที่ 2						
7	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการตัด DDE หน้าสนามกีฬาแห่งที่ 2 ได้						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
10	แจ้งสถานะแก่ชุดทำงาน ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
11	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
12	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
14	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
18	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการจี้ม DDE หน้าสนามกีฬาแห่งที่ 2 ได้						
19	Dis ชด.	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2
20	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
21	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟพ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟพ.สพ./รจก.กฟพ.สพ.

ถึง ผจก.กฟพ.สพ.

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟพ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDEสนามกีฬา...เพื่อ...รื้อถอนระบบจำหน่ายแรงสูง๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEโรงเรียนกีฬา๒ - Disชั่วคราวสนามกีฬา กฟพ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอริโทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

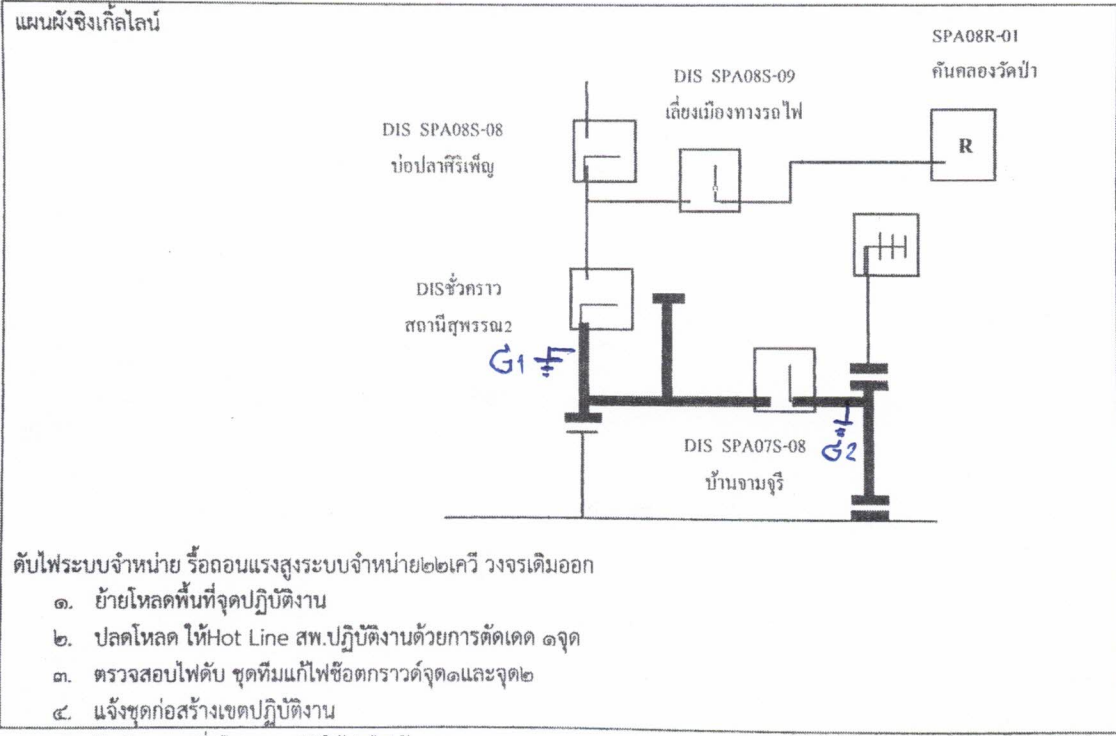

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟพ.สพ.

(นายชานกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สช.) ผปบ.กฟพ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา