



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

10 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓.พทท. /๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๑-๑๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๓-๑๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว ร้านเจ๊บุ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๑๕-๑๖ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว แยกตลุงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ขณ.กป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก Dis ชค.ห้องแถววัดสระลงเรือ ถึง Dis ชค.บ้านรอกตาโพธิ์
ในวันที่ 11, 12 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๙.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1326/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์วิภา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

.....
(นายสุรวุฒิ พงษ์ศิริ)
อสก.5 กำนันชม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. จกน. กฟส. อช. กฟส. ชกค.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

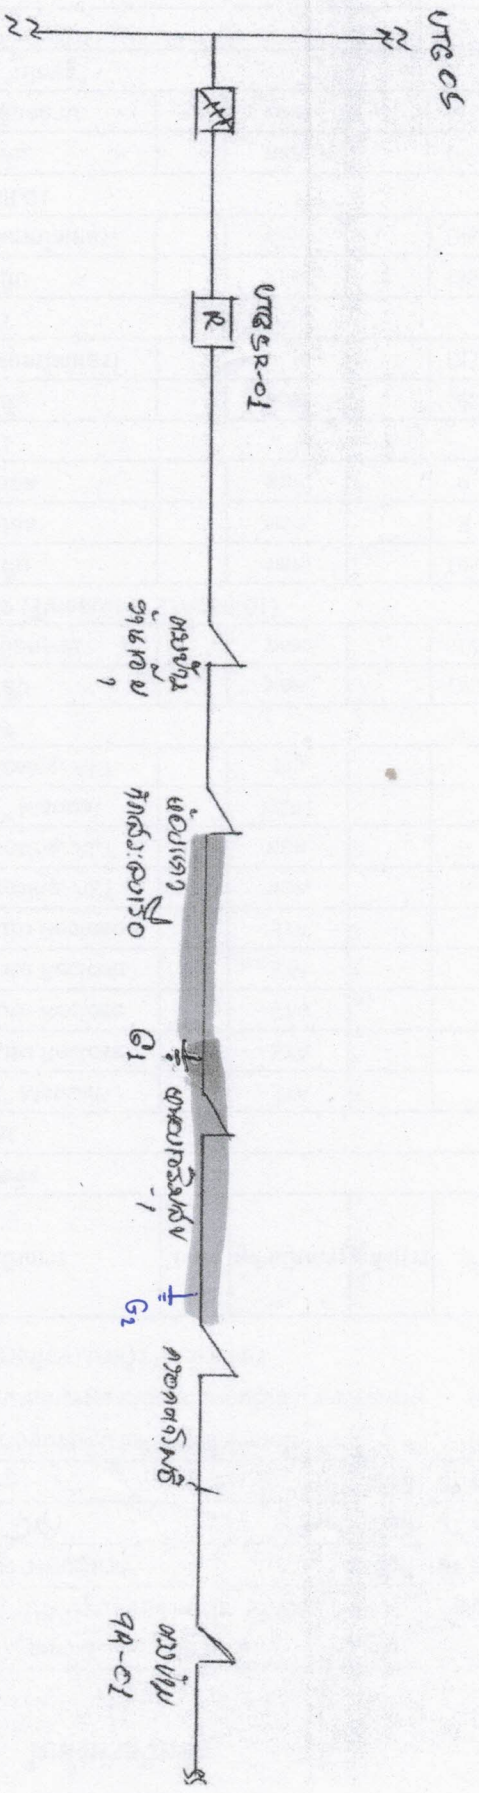
1. สถานที่ทำงาน	ห้องแถววัดสระลงเรือ - บ้านกรอกตาโพธิ์ (UTG05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11,12 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1326/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	10 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง (ดับเข้า-จ่ายเย็นทุกวัน)						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		- R.สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	- R.ไผ่สี
6	ย้ายโหลด UTG05 ไปจ่ายไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลช.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
9	DIS ชั่วคราว UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS กรอกตาโพธิ์
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน แล้วช้อตกราวด์ จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
15	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
16	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
17	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		- R.สระลงเรือ
18	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	- R.ไผ่สี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
20	แจ้งปลดช้อตกราวด์ จุด G1,G2						
21	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
22	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
23	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		- R.สระลงเรือ
24	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	- R.ไผ่สี
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS กรอกตาโพธิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
28	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
29	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กกจ.		DIS ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
30	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจจรุ่งเรืองวัสดุ
31	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
32	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
33	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
34	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กกจ.		- R.สระลงเรือ
35	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กกจ.	SCADA	- R.ไผ่สี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ഭവനം

മുൻ 11-12 9.10.67



മുഖ്യം ആനയ്ക്കൽ