



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คป.ป.บ. ๑๗๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมนิต ยศศักดิ์ศรี

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.คบ.

ด้วย กฟอ.เดิมวงนางมวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณริโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง ๔,๕,๖) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA01	25 ต.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวแยก	SF6 DAA 2S-09	นายสุทธิ นัยมรรณ 086-0589737
	DBA01	1 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	ตอนศาลเสี้ยน	บ้านหนองโพธิ์	
	DBA01	8 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔๙ ต.หนองโพธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ พลอยไธ ตำแหน่ง ผ.ม.ป.บ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒  ไม่มีโอกาสชั่วคราว  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ลงชื่อ

(นายสมนิต ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.คบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA01 จาก DIS ตอนศาลเสี้ยน ถึง SF6 บ้านหนองโพธิ์ DAA2S-09

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1326/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เสด็จ วิชาญ น. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ประจักษ์ พลอยไธ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.คบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	วงจร DBA01 บริเวณ บ้านดอนตาลเสี้ยน ถึง บ้านหนองโพธิ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 1 และ 8 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. ถึง	เวลา 17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1326/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน	วันที่	13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		วันที่	13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่	13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ทำงานวันที่ 25 ต.ค. 2564 , 1 พ.ย. 2564 , 8 พ.ย. 2564 การดับไฟเหมือนกันทุกวัน						
3	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ป่าสะแก
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	DIS ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกดอนตาลเสี้ยน
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
7	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
10	แจ้งกฟอ.ดบ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	DBA01R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
13	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ป่าสะแก
14	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
16	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
17	DIS ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกดอนตาลเสี้ยน
18	DBA01R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตั้งไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจ่ายหน่วย  
วงจร DBA01 บริเวณ DISชั่วคราวแยกตอนตาดเคลื่อน ตั้ง SF6 DAA25-09 ม.หนองโพธิ์

วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

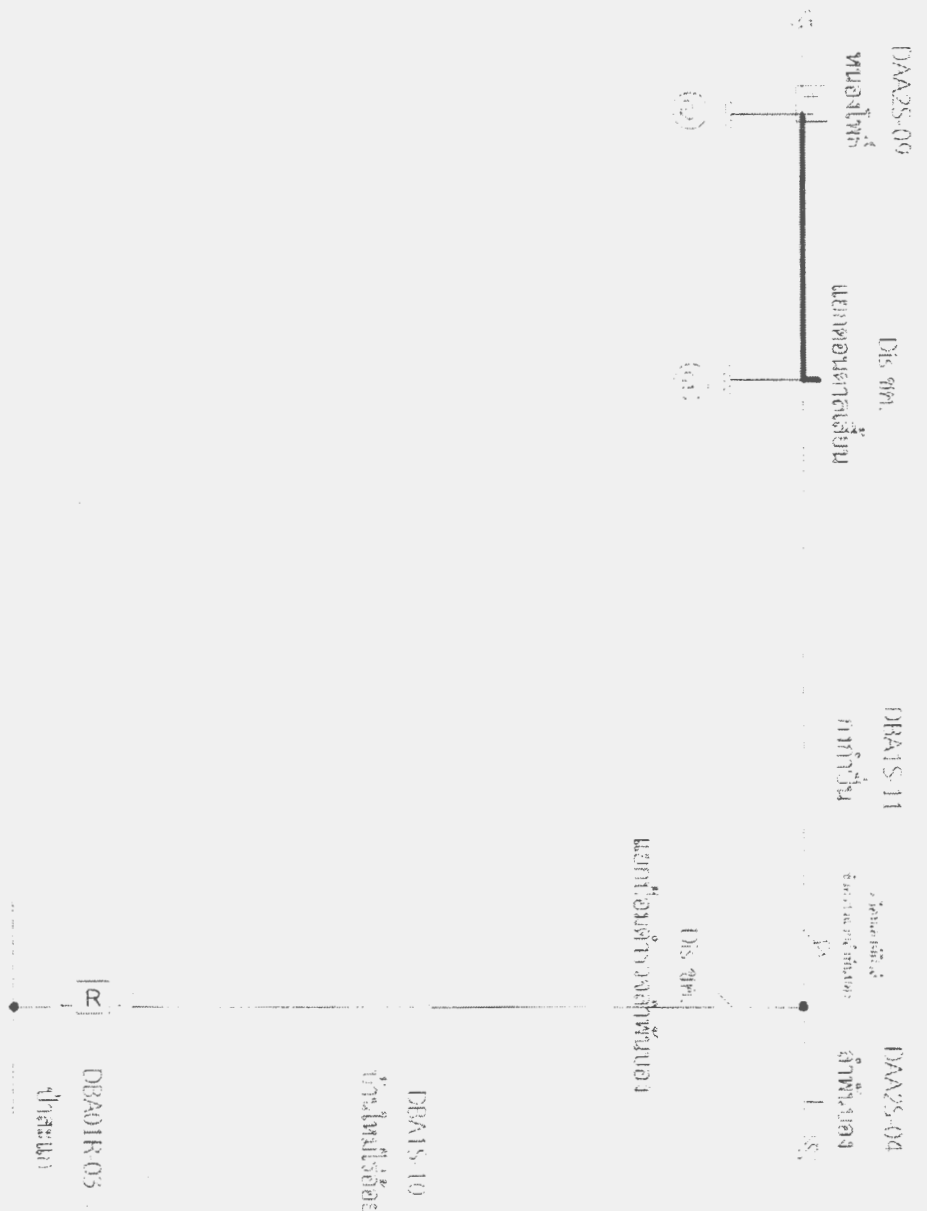

- วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 1. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 2. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 3. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 4. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 5. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 6. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 7. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 8. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 9. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
 10. วันที่ 25 ตุลาคม 1, 8 พงศกักราช 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน