



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตบ.(ปบ.) 30/10 ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนงนุช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณรีโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง ๔.๕.๖) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	27 ต.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DBA1S-11 DIS กงกำป็น	DIS ชั่วคราว แยก บ้านดอนตาลเสี้ยน	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2	DBA01 DBA01	3 พ.ย. 64 10 พ.ย. 64	08.00 น. 08.00 น.	17.00 น. 17.00 น.	พาดสายแรงสูง พาดสายแรงสูง	DBA1S-11 DIS กงกำป็น	SF6 DAA 2S-09 บ้านหนองโพธิ์	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ม.๔๔ ต.หนองโพธิ์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลายนัด ตำแหน่ง ทบ.ปบ โทร. 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA1 จาก DBA1S-11 ถึง DIS ชั่วคราว แยก ดอนตาลเสี้ยน  
ในวันที่ 27 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1327/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประชุม พลายนัด.

15 ต.ค. 64

รทพร อังตักกษรภิง  
(วศก.7 แทน นพ.ตบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ตบ., กฟส. ๕๔.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

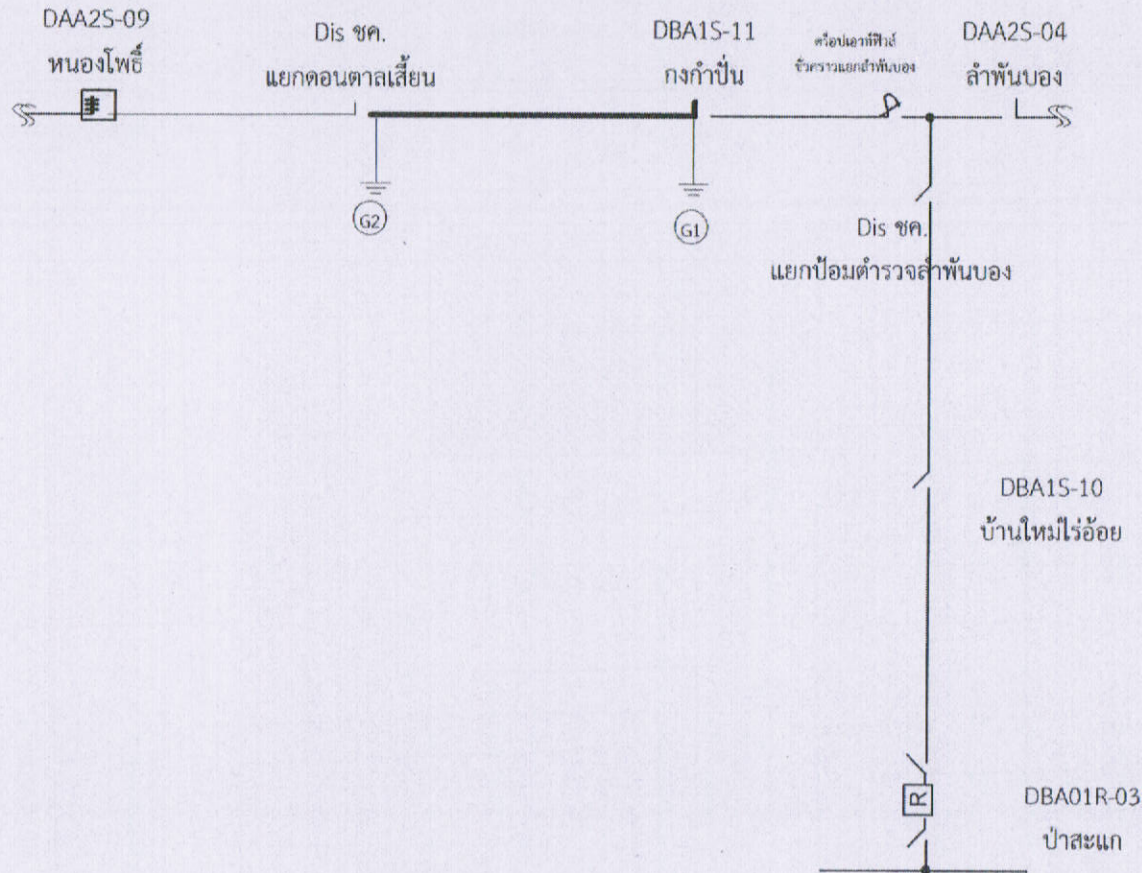
## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านงกกำป็น - บ้านดอนตาลเสี้ยน			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1327/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 15 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 15 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 15 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.		R ป่าสะแก
3	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing,GND		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
4	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนฝาก DBA04						
5	DAA02S-09	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
6	DIS ชั่วคราว..	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกดอนตาลเสี้ยน
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	DBA01S-11	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS กงกำป็น
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
12	DBA01R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
13	DAA02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
15	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.		R ป่าสะแก
16	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing,GND		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
19	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
20	DBA01S-11	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS กงกำป็น
21	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนคืนจาก DBA04						
22	DIS ชั่วคราว..	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS แยกดอนตาลเสี้ยน
23	DAA02S-09	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
24	DBA01R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
25	DAA02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
สิ้นสุด Switching							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
วงจร DBA01 บริเวณ DBA 1S-11 บ้านกกก่าปิ่น ถึง DISชั่วคราวแยกคอนตอลเส้น  
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.



1. วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. *8 กค 64*  
ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน