

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกวัดธรรมมงคล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนจุดจัมจาก SPA06 เป็น SPA07 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1329/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่ 11 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
3	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	SPA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดธรรมมงคล
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose SPA06 และ SPA07 ไว้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน)						
9	แจ้ง Hot Line เปลี่ยนจุดจัมจาก SPA06 เป็น SPA07 ตามผังแนบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	เมื่อ Hot Line เปลี่ยนจุดจัมจาก SPA06 เป็น SPA07 ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
11	SPA06S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดธรรมมงคล
12	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
13	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ไลน์แยกวัดธรรมมงคล...เพื่อ...เปลี่ยนวงจรการจ่ายไฟ F๖สพ.๑เป็นF๗ สพ.๑...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๖,๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๑... ตั้งแต่บริเวณ ..ไลน์แยกวัดธรรมมงคล

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายนฤพนธ์ สาตเนตร พงช.๕ ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

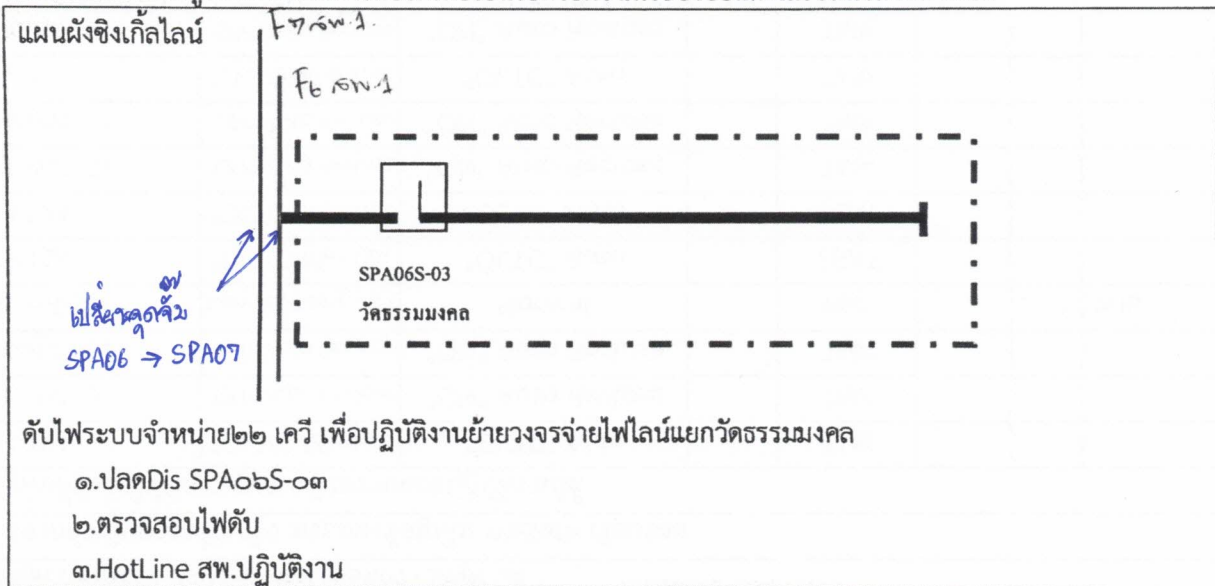

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

Sts.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕๕ , ๑๔๘๖๐