



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

1.5 ชม. ๑. ๒๗

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 09651
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ประณบนจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๗	๑๑ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา และสายแรงสูงเป็น ๑๘๕SAC	Distชั่วคราวข้าง บ.แสงรุ่ง	PMB๑๐S-๑๕	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ใกล้เคียง วัดหลวงพ่อวัดสี่
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ขหมป โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ SAC๐7 จาก Dist.ชั่วคราว บ.แสงรุ่ง ถึง 9P6. PMB10S-15
ในวันที่ 11.๑๐.๖๔ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1332
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ วัฒนานนท์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ. กฟอ. สามพราน
11 ต.ค. ๖๔

นายสมบูรณ์ วัฒนานนท์
(นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์)
0๘๐. ๓๓๕๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

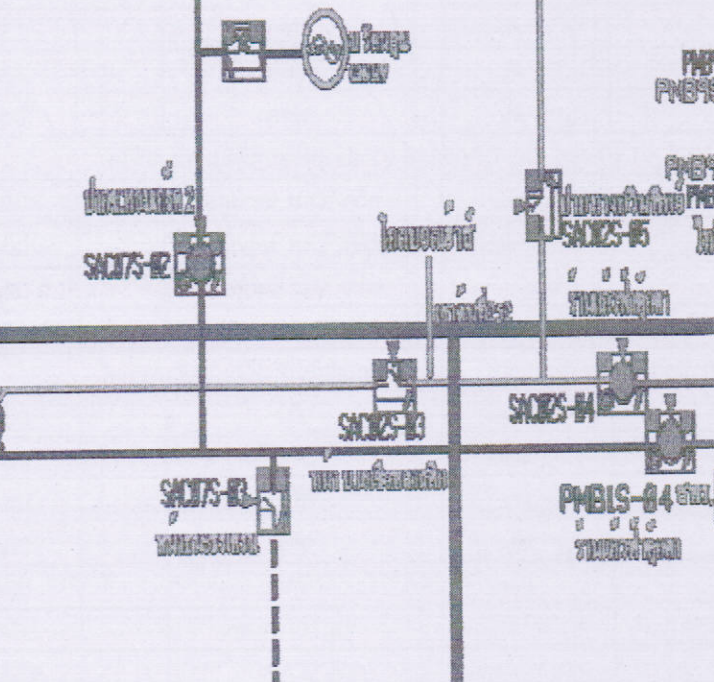
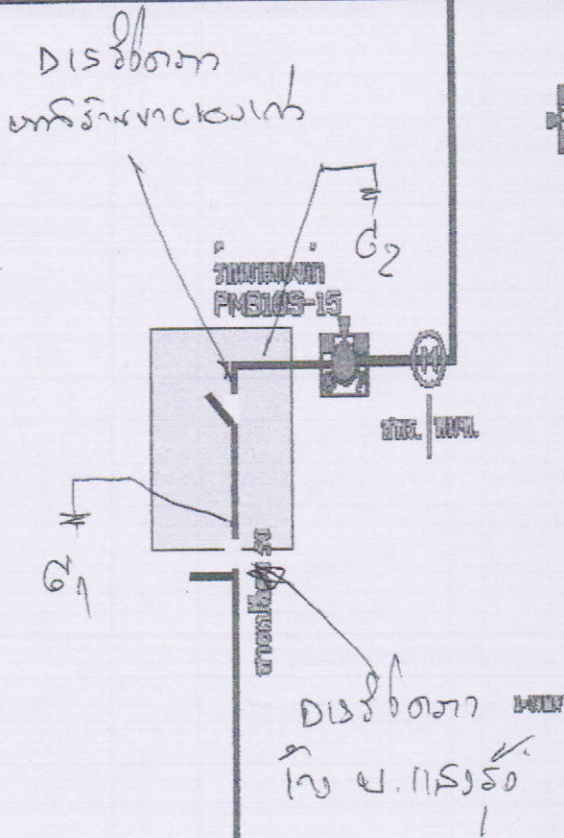
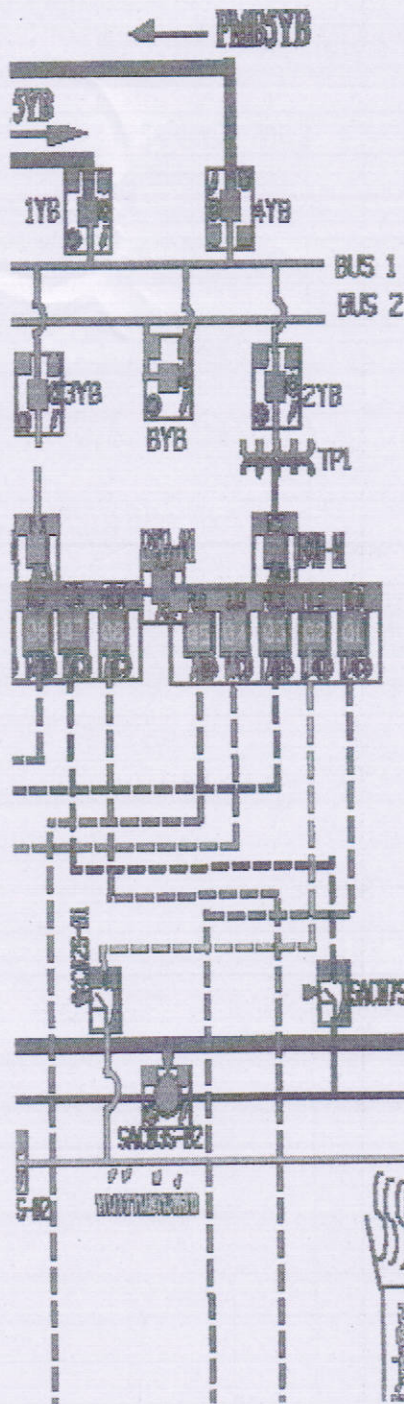
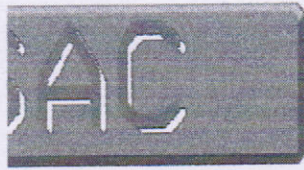
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค. (ข้าง บ.แสงรุ่ง) - SF6 PMB10S-15 (ร้านขายของ)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1332/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	11 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเกษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	DIS ชค.ไลน์ SAC07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ข้าง บ.แสงรุ่ง
5	แจ้ง กพอ.สพร. ตรวจสอบ SF6 PMB10S-15 (ร้านขายของเก่า) ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
9	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
12	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
14	DIS ชค.ไลน์ SAC07	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ข้าง บ.แสงรุ่ง
15	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานศึกษา / วิทยาลัยเทคนิค 16 ตุลาคม 2564 ๒. ส่วนควบคุม

๓ ส่วนพ่วง 3



ควบคุมระบบ

PMB103-13
ควบคุมระบบ

DIS ต่อจาก
ควบคุมระบบเครื่อง

ขนาด 50 sq.mm. สำหรับตัวนำไฟฟ้า 3 x 110V. 110V

PMB103-14

PMB103-15

PMB103-14

PMB103-15