



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๘๘๐/๖๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU๐๒	๑๓ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ย้ายเสา/สายแรงสูง บริเวณแยกรางหวาย	คอน BA แยก รางหวาย	PTU๐๒S-๐๘ แยกรางหวาย	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๑. ราง.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ PTU2 จาก บริเวณแยกรางหวาย ถึง PTU2S-0A
ในวันที่ 13 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1333/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ อัครจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟท.๓ อ.ก.ป.บ.
5 ก.ย. 66

(อ.ก.ป.บ.๓ พนมทวน)
๖ ก.ย. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท. พทท., กฟย. นทท.

อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกราชวิทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1333/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 6 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรเสวี สด, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	PTU06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R R.บ้านลาดหมู
4	ย้ายโหลด PTU02 บางส่วนไปรับจาก PTU06						
5	PTU02S-10	ปลด	สับ		นภค.		DIS แยกไฟสี (ดึงข้ามถนน)
6	PTU02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS สามแยกตลาดใหม่
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง hotline ให้ทำการปลดจุดจัมต้น บัคอาร์มไลน์ไลน์ก่อนเข้า DIS PTU02S-08 ได้						
9	เมื่อ hotline ทำการปลดจุดจัมต้น บัคอาร์มไลน์ไลน์ก่อนเข้า DIS PTU02S-08 แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 พร้อมทั้งลง We Safe						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 พร้อมทั้งลง We Safe พร้อมให้ปฏิบัติงานได้						
13	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
14	PTU06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R R.บ้านลาดหมู
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา 12.00 น.						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
19	PTU06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R R.บ้านลาดหมู
20	แจ้ง hotline ให้ทำการจัมไลน์แยกต้น บัคอาร์มไลน์ไลน์ก่อนเข้า DIS PTU02S-08 ได้						
21	เมื่อ hotline ทำการจัมไลน์ต้น บัคอาร์มไลน์ไลน์ก่อนเข้า DIS PTU02S-08 แล้วเสร็จ						
22	ย้ายโหลด PTU02 บางส่วนกลับจาก PTU06						
23	PTU02S-08	ปลด	สับ		พทน.		DIS สามแยกตลาดใหม่
24	PTU02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นภค.		DIS แยกไฟสี (ดึงข้ามถนน)
25	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
26	PTU06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R R.บ้านลาดหมู
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังระบบ

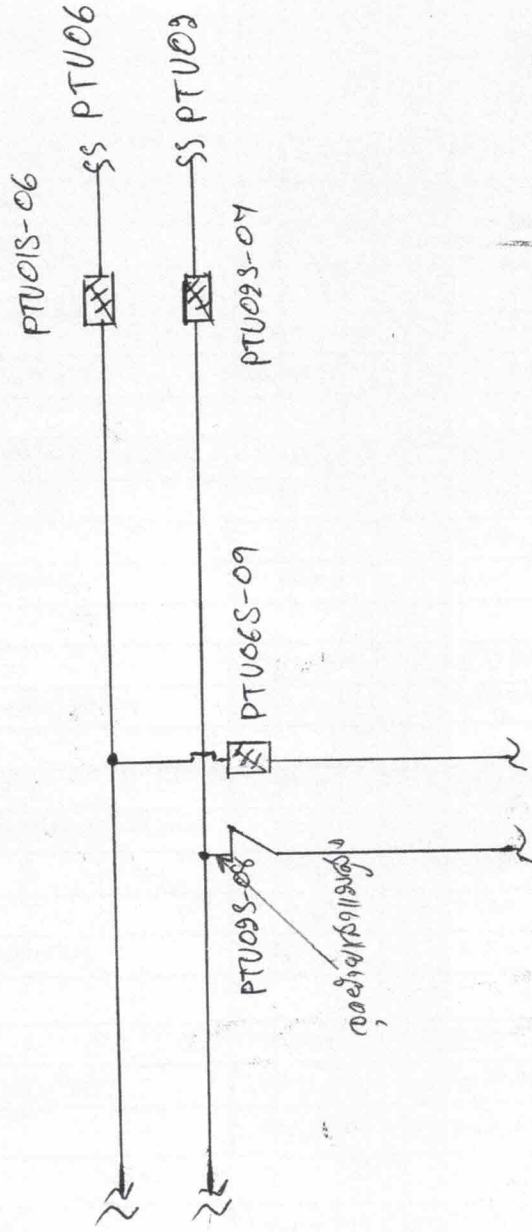

๑๘ Hotline กว.๑๑๑ ๒๒ เขต ๗๕ ม.๑๑๑

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
รศ.กบ.กฟส.อ.พท.น.

๑๑/๑๑/๒๕๖๗