

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.ดบ.(ปบ.) ๖๓๖๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรีวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เคอิมบางนาบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณริโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง ๔,๕,๖) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	30 ต.ค. 64,	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราว ตรงข้าม โรงเรียนวัดป่าบอน	DISชั่วคราว แยก บ้านคอนตาลเลียน	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2	DBA01	6 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราว ตรงข้าม โรงเรียนวัดป่าบอน	DBA1S-11 DIS กงกำป็น	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
3	DBA01	20 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว แยก ป้อมตำรวจลำพัน บอน	DBA1S-11 DIS กงกำป็น ถึง จุดตัดเขตบ้านน้อย (HL สุพรรณบุรี)	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔๙ ต.หนองโพธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลอยโก ตำแหน่ง ทบ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA01 จาก DIS ชั่ว คราว ตรงข้าม วิทยาลัย โรงเรียนวัดป่าบอน ถึง DBA1S-11
 ในวันที่ 6 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1334/64

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบัติ ยศศักดิ์ศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประชุม พลอยโก

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ทบ. กฟภ.๓-๗๖๕

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมบุญ สิมโตทอง)
อธิบดีกรมการไฟฟ้า

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผน

แผนผังแนบ..... แผน

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน วงจร DBA01 บริเวณ DBA01S-11(งกกำปั่น) ถึง ตรงข้ามโรงสีลำพันบอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1334/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 18 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

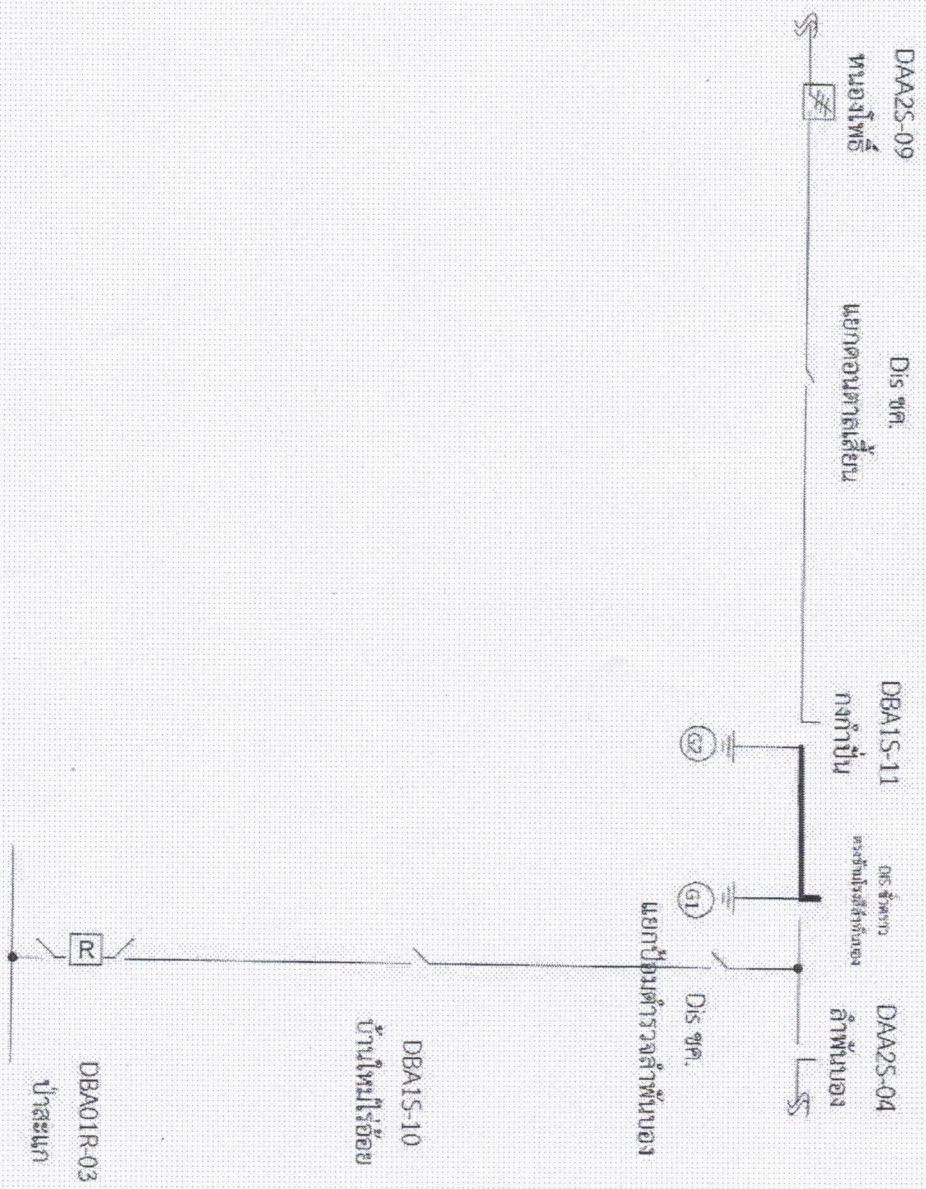
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
3	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R เนินมหาเศรษฐี
4	ย้ายโหนดวงจร DBA01 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร DBA04						
5	DAA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
6	DBA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS งกกำปั่น
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	DIS ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ตรงข้ามโรงสีลำพันบอง
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งกฟอ.ดบ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
14	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
15	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R เนินมหาเศรษฐี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
17	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
18	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R เนินมหาเศรษฐี
19	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
21	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
22	DIS ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ตรงข้ามโรงสีลำพันบอง
23	ย้ายโหนดวงจร DBA01 บางส่วนกลับคืนจาก วงจร DBA04						
24	DBA01S-11	ปลด	สับ		ดบ.		DIS งกกำปั่น
25	DAA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
26	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
27	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R เนินมหาเศรษฐี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA01 บริเวณตึกชั่วคราวตรงข้ามโรงสุภาพหนอง ถึง DBA 1S-11 บ้านกกก้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.



1. วันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

Handwritten signature and initials

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน