

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 เลขที่ ก.๓.ตบ.เปบ.๖๓๖๖๘๘๘๘
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

 วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

 ด้วย กฟอ.เต็มดวงนางนวล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณรีโกลเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนอง
 โป้(ช่วง ๔,๕,๖) ตามแผนผังส่งเขตนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	30 ต.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราว ตรงข้าม โรงเรียนลำพันทอง	DISชั่วคราว แยก บ้านดอนตาลเสี้ยน	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2.	DBA01	6 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราว ตรงข้าม โรงเรียนลำพันทอง	DBA1S-11 DIS กกกำป็น	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
3.	DBA01	20 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว แยก ป้อมตำรวจลำพัน ทอง	DBA1S-11 DIS กกกำป็น ถึง จุดตัดเตตบ้านน้อย (HL สุพรรณบุรี)	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.๔,๕ ต.หนองโป้อี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลอยไฉ ตำแหน่ง หม.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ DBA1 จาก DBA1S-11 ถึง DIS ต.มีนตร.ลำพันทอง; 00

ในวันที่ 20 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1335/64

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังสวดีน ประสานงานการขอตัดไฟกับ หมอประชุม พลอยไฉ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ตบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย นรินทร์ อังสวดีน)
วคก. 5 แทน หม.ตบ.ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

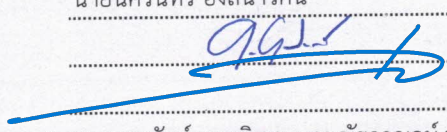- | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | วงจร DBA01 บริเวณงกกำลัง ถึง บ่อมตำรวล่ำพันบอง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 พ.ย. 64 | เวลา 08.00 น. ถึง | เวลา 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ดบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1335/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวสิน | | วันที่ 17 ตุลาคม 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 17 ตุลาคม 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 17 ตุลาคม 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
3	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
4	DAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- -
5	ย้ายโหลดวงจร DBA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร DBA04						
6	DAA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
7	DBA01S-11	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS กงกำลัง
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
9	DIS ชค. DBA01	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกบ่อมตำรวล่ำพันบอง
10	แจ้ง กฟอ. ดบ. โหลดบริเวณที่จะปลด DDE ออก						
11	เมื่อ กฟอ. ดบ. โหลดบริเวณที่จะปลด DDE ออก แล้วเสร็จ						
12	แจ้ง กฟอ. ดบ. ให้ Hotline ปลด DDE จุด A ได้						
13	เมื่อ กฟอ. ดบ. ปลด DDE จุด A แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ. ดบ. ทราบ						
15	แจ้ง กฟอ. ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟอ. ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
17	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
18	แจ้ง กฟอ. ดบ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
19	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
20	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
21	DAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
23	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
24	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
25	DAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
28	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
29	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline จั้ม DDE จุด A ได้						
30	เมื่อ กฟอ.ดบ. จั้ม DDE จุด A แล้วเสร็จ						
31	แจ้ง กฟอ.ดบ. นำโหลดเข้าได้						
32	เมื่อ กฟอ.ดบ. นำโหลดเข้าแล้วเสร็จ						
33	DIS ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกป้อมตำรวจลำพันบอง
34	ย้ายโหลดวงจร DBA01 บางส่วนกลับจาก วงจร DBA04						
35	DBA01S-11	ปลด	สับ		ดบ.		DIS กงกำปั่น
36	DAA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
37	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
38	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
39	DAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อการปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA01 บริเวณ DISชั่วคราวแยกป้อมสำรวจลำพันของ ถึง DBA1S-11 บ้านกกก้าน ขึ้น ถึง จุดตัดเขตบ้านน้อย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

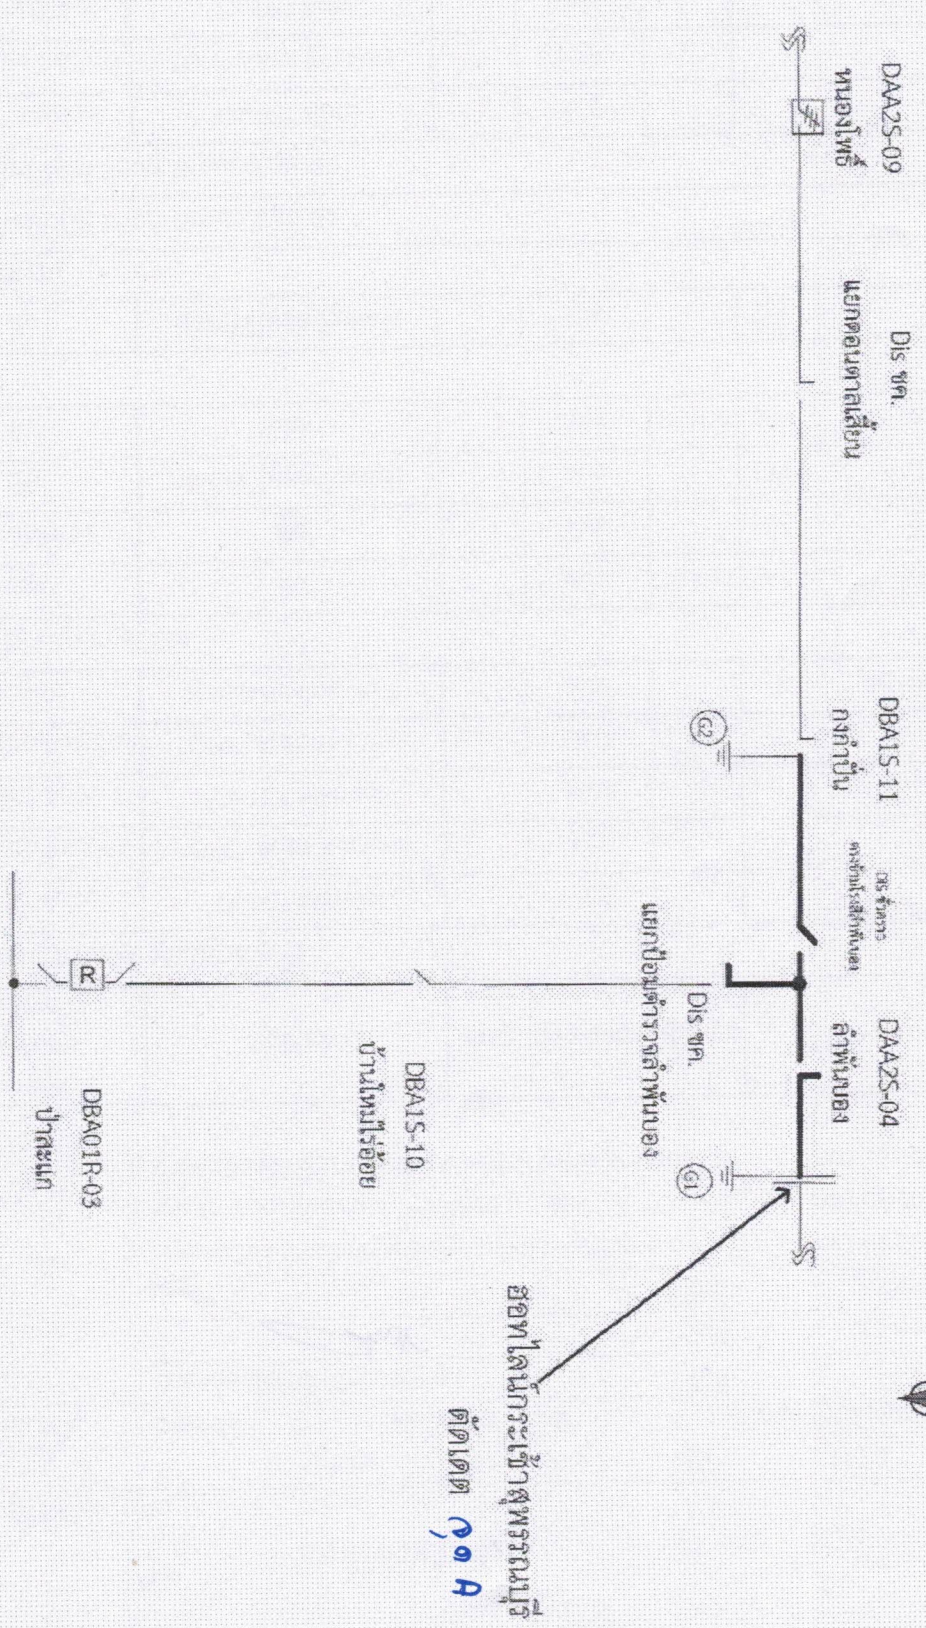

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

Signature

5145-5