



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ ต.มข. ๗๕๐/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ลก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีนางแพรง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตมข.

ด้วยการไฟฟ้า...ส่วนภูมิภาค...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี...ส่วนภูมิภาค...ตามแผนผังสั่งเบ
แบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๕	๒๒ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ จำนวน ๒ ต้น / ตัดกอไม้ จำนวน ๑ กอ	DIS เขาปู่คง รหัส DMA๐๕S-๐๓	DIS ป้อมวัง ลาน รหัส DMA๐๕S-๐๖	นายจรัญ สุขสำราญ โทร ๐๘๙- ๒๑๕๖๙๓๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... บ้านท่าแล่น, บ้านวังปลาหมู, บ้านตงยาง, บ้านโป่งนก ขอยอด๑,๒, บ้านนางแอ้ง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มวลาคำ ตำแหน่ง พชง.๓ โทร ๐๘๘-๔๘๘๕๒๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรัญ ศรีนางแพรง...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตมข.

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... 1 ฟีดเดอร์ DMA๐5 จาก DMA๐5S-03 ถึง DMA๐5S-06
 ในวันที่ 22 ต.ค. 64 ตั้งแต่วเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1339/64...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่วเวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ... นายชูเกียรติ มวลาคำ

(นายจรัญ ศรีนางแพรง...)
วันที่ 7 ต.ค. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.ตมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วเวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเขาปู่คง - ป้อมวังลาน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1339/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	
3	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	
5	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
7	ย้ายโหลด DMA05 บางส่วนไปจ่ายจาก KCE01						
8	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
9	DMA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 บ้านสายชล
10	DMA05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ป้อมวังลาน
11	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	DMA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS เขาปู่คง
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
17	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	
18	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	
20	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-	
27	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-	
28	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-	
29	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-	
30	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	DMA05S-03	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	เขาปู่คง
33	ย้ายโหลด DMA05 บางส่วนกลับจาก KCE01							
34	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6	แยกลำทหาร
35	DMA05S-06	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	บ้อมวังลาน
36	DMA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6	บ้านสายชล
37	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6	แยกลำทหาร
38	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-	
39	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-	
40	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-	
41	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	
42	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนดับไฟบ้านเขาปู่คง ถึง บ่อมวังลาน วงจร ฟีดเดอร์ 5
 เพื่อตัดต้นไม้กร่อมไลน์ และล้มกอไผ่
 วันที่ 22 ต.ค. 64

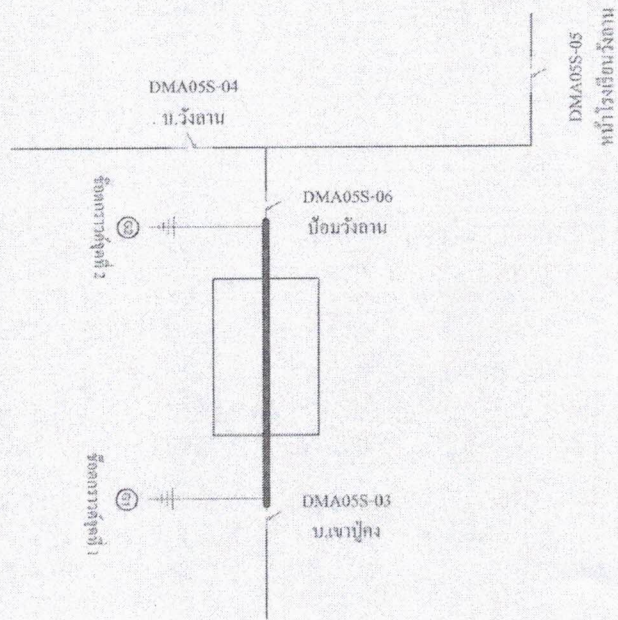

หมายเหตุ	
	เส้นที่โด้บ
	จุดปฏิบัติงาน
	จุด Short Ground