



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๔๙๖/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด Riser Pole สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK 7VB-01 OYK 8VB-01 OYK 9VB-01	16 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 07VB-01 OYK 08VB-01 OYK 09VB-01	OYK 07S-01 OYK 08S-01 OYK 09S-01	นายณฤพนธ์ เปรมศิริ ทม.ตบ.
๒.	OYK 10VB-01	29 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 10VB-01	OYK 10S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิทย์ เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. 093-995-9355

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ OYK 7,8,9 จาก OYK 9 VB-01 ถึง OYK 9S-01

ในวันที่ 16.9.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1340/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิท บุญย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เศรษฐวิทย์ เปาวสันต์

(นายอ.ก.บข.วิทย์ เข้มมณ)  
20.5 กกข. น.ค.อน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. อ้อมใหญ่

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYK)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่ 2 OYK7S-01 OYK8S-01 OYK9S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 66	เวลา 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เปลี่ยน Dis Pothead OYK07S-01,08S-01,09S-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1340/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 5 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส. พชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
3	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- โหลด 3.6 MW
4	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- โหลด 5.1 MW
5	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- โหลด 4.6 MW
6	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
7	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 3.0 MW
8	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
9	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 1.44 MW
10	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 6.95 MW
11	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
12	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 2.2 MW
13	<b>ย้าย OYK 7 ไปจ่ายจาก PMB 6</b>						
14	OYK07S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยดอนหวาย
15	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
16	<b>ลดโหลด PMB 7 ไปจ่ายจาก SLY 7</b>						
17	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายสี่
18	PMB07S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาส
19	<b>ย้าย OYK 8 ไปจ่ายจาก PMB 7 และ ย้าย OYK 9 ไปจ่ายจาก PMB 3</b>						
20	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
21	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
22	OYK09S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS หมู่บ้านกฤษณา
23	OYK08VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
24	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
25	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
26	OYK07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
27	OYK08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
28	OYK09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
29	OYK07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
30	OYK08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
31	OYK09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
32	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
33	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
35	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
36	คอง Manual PMB06,PMB07,PMB03 ขณะปฏิบัติงาน							
37	แจ้งสถานะการย้ายโหลดให้ ผตบ.ทราบพร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
38	แจ้งให้ ฮอทไลน์ให้ปฏิบัติงานได้							
39	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
40	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ							
41	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
42	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
43	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
44	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
45	OYK07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		-	-
46	OYK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		-	-
47	OYK09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		-	-
48	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.7
49	OYK08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
50	OYK09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.9
51	ย้าย OYK 7 กลับจาก PMB 6							
52	OYK07VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
53	OYK07S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
54	ย้าย OYK 8 กลับจาก PMB 7 และย้าย OYK 9 กลับจาก PMB 3							
55	OYK08VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
56	OYK09VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
57	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		-	ขนานบัส
58	OYK09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	หมู่บ้านกฤษณา
59	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	คลองฉาง
60	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		-	ขนานบัส
61	ลดโหลด PMB 7 กลับจาก SLY 7							
62	PMB07S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยโพลีกลาส
63	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยโพลีกลาสายสี
64	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
65	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
66	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
67	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
68	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
69	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
70	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
71	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
72	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
73	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
74	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# Disconnecting Sw. 600 A(RM)

## Disconnecting Sw. 1200 A(IN)

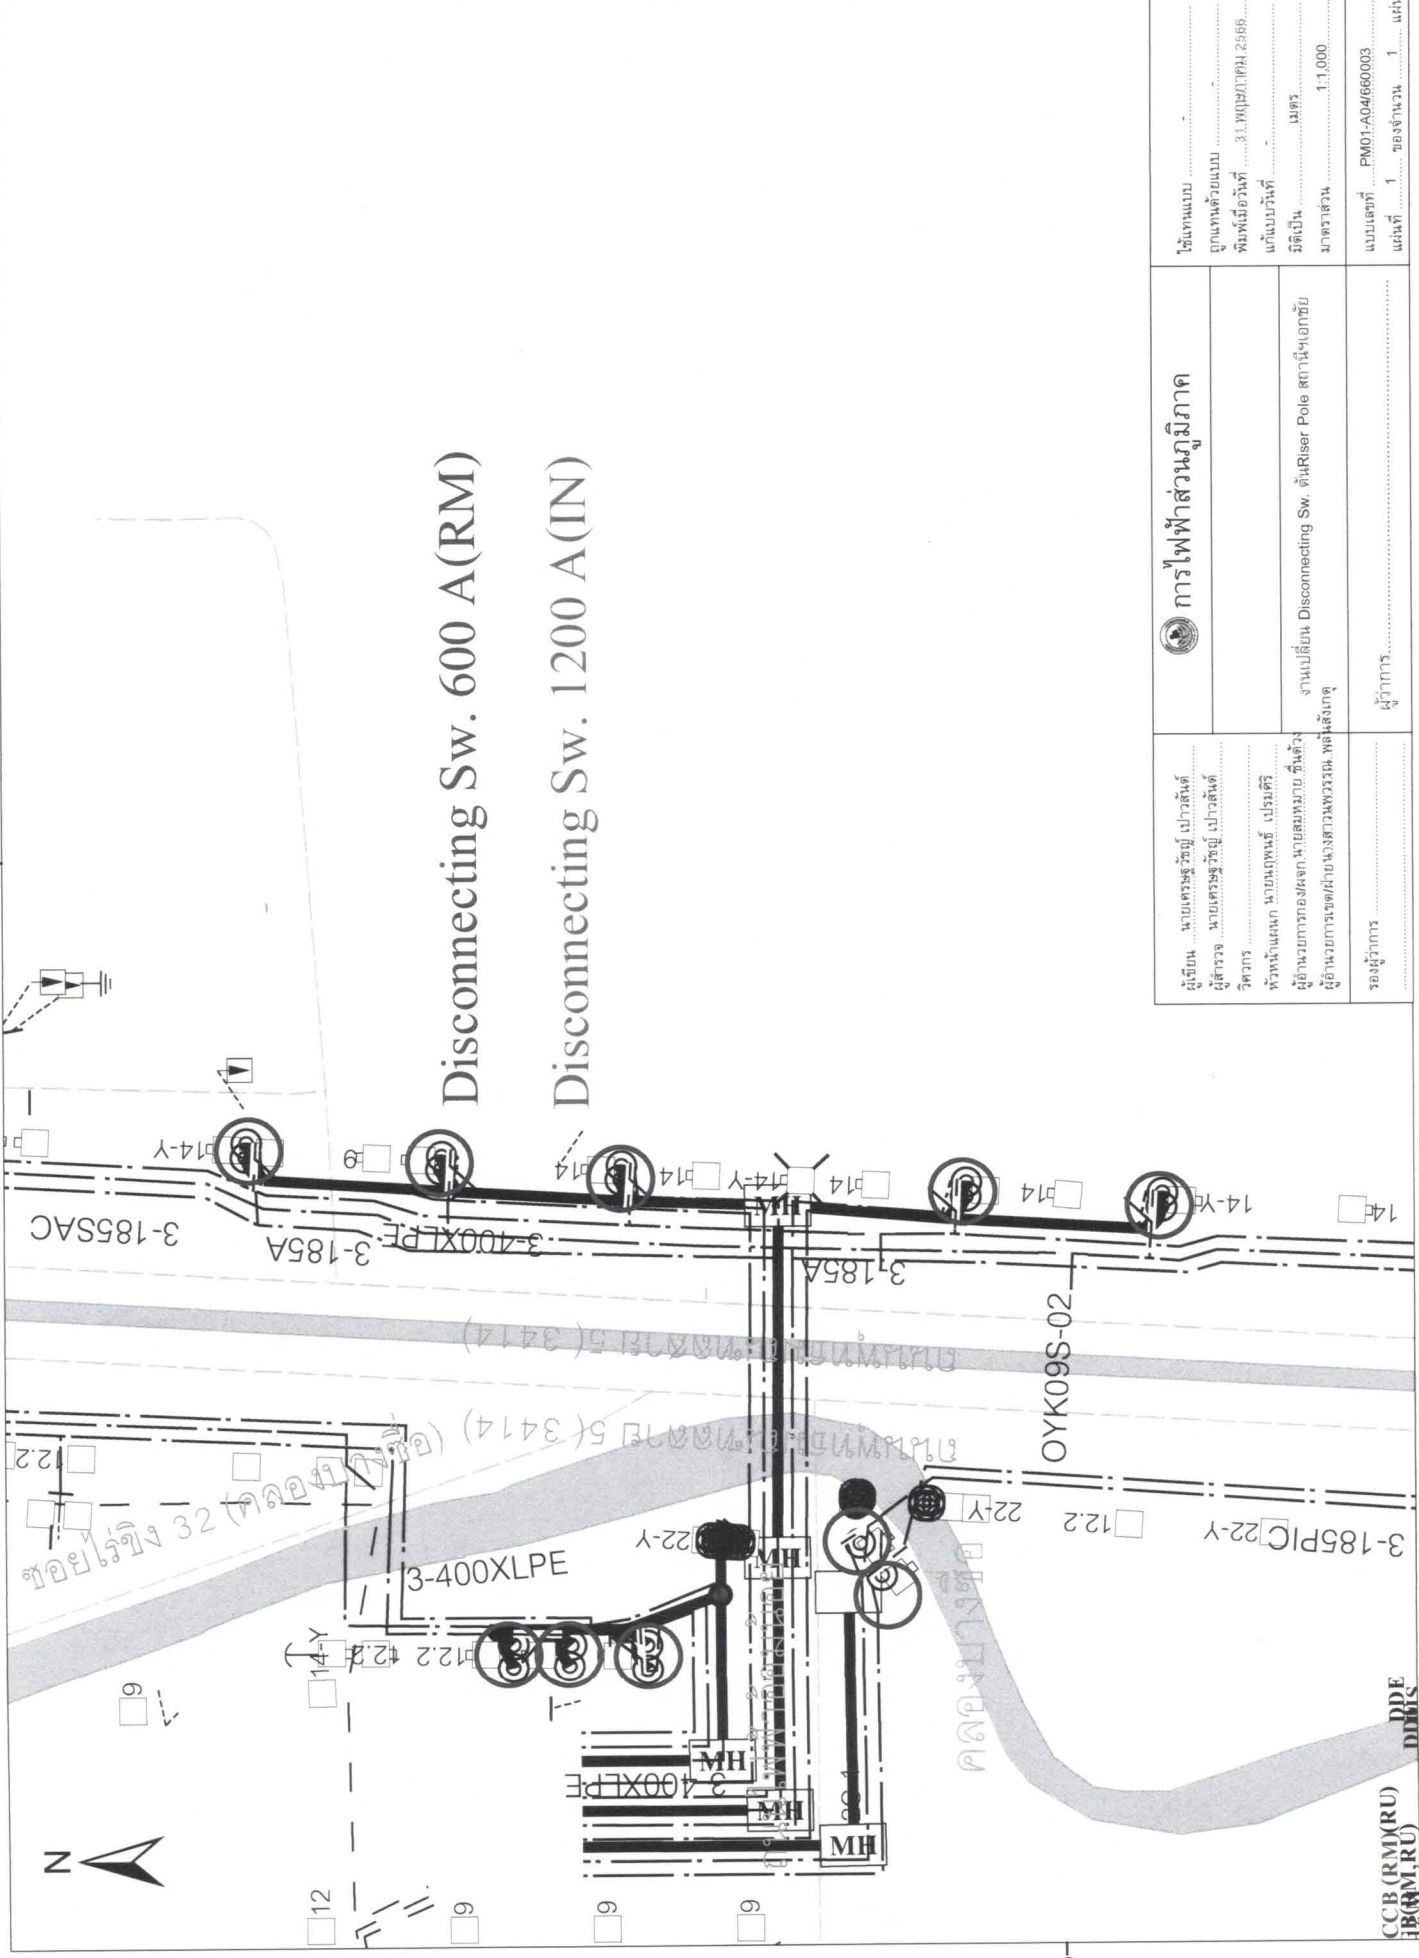

	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>	วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร	วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
งานเปลี่ยนแปลง Disconnecting Sw. ต้นRiser Pole สถานีเอกชัย ผู้อำนวยการเขตพัฒนาทางหลวงพวงม่น. พหลโยธิน		วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร	
วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร		วิทยุคมนาคม วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร	

CCB (RM/RU)  
 IB (RM/RU)