



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สช.(กป.) ๒๓๑๗ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายเลอพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายพุทธพงศ์ กวหลง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.ต)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สวมชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ทิศเตอร์ ๓  
สถานีไฟฟ้า เดิมบวรา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๓๐ ต.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณ ริโคสเซอร์บ้าน ลาดสิงห์ ถึง SF6 บ้านลาด สิงห์	ริโคสเซอร์ บ้านลาดสิงห์ DBA3R-02	SF6 บ้านลาด สิงห์ DBA 3S4A	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๔๔๖๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๒๕๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๙ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายววนิช ไทจิตต์ ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๒๑๘๘๔๔๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พุทธพงศ์ กวหลง

(...นายพุทธพงศ์ กวหลง...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ทิศเตอร์ DBA03 จาก DBA3R-02 ถึง DBA 3S-14  
ในวันที่ 30 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1362/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ทิศเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พุฒิศักดิ์ ไทจิตต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายววนิช ไทจิตต์

พุทธพงศ์ กวหลง  
(...นายพุทธพงศ์ กวหลง...)  
๒๐๒๖-๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.สช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	Recloser บ้านลาดสิงห์ - SF6 บ้านลาดสิงห์ (DBA03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1362/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	21 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สข.	R	บ้านลาดสิงห์
3	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DBA03R-02	สับ	ปลด		สข.	R	บ้านลาดสิงห์
5	DBA03R-02	สับ	ปลด		สข.	DIS	SW.Load Recloser บ้านลาดสิงห์
6	แจ้ง กฟส.สข ตรวจสอบ DBA03S-14 SF6 บ้านลาดสิงห์ อยู่ตำแหน่ง "ปลด+ล๊อคคาน"						
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สข รับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้ง กฟส.สข ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อ กฟส.สข ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
14	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	DBA03R-02	ปลด	สับ		สข.	DIS	SW.Load Recloser บ้านลาดสิงห์
16	DBA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.	R	บ้านลาดสิงห์
17	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.	R	บ้านลาดสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 30 ตุลาคม 2564

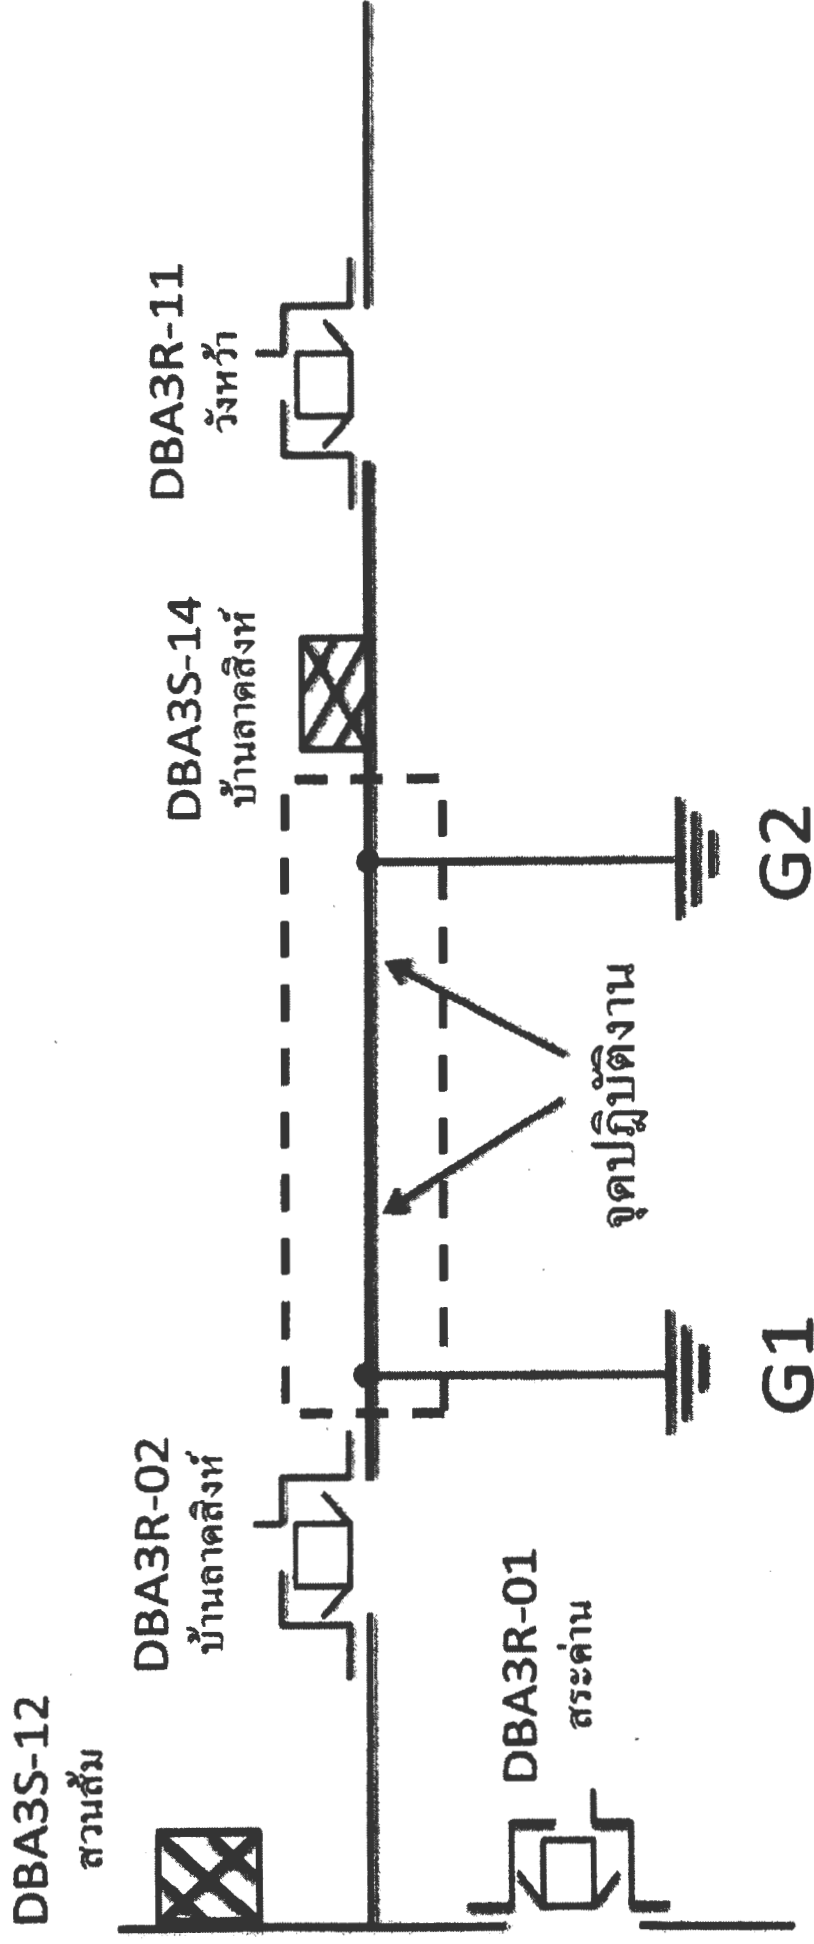

G1 ข้อตกลงardt โดยชุดแก้ไข นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ควบคุมงาน  
G2 ข้อตกลงardt โดยชุดซ่อมย่อย นายอรณพ เยี่ยมเนตร ควบคุมงาน