



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 3036
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๒	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	SAU๒S-๐๖	-ปลายสาย	นายปรเมศวร์ หนูเชื้อเรียง ๐๙๒-๘๙๔๙๙๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ข.ไร่ขิง๓๖(สาย๕-ท่าเทวียน)ตลอดทั้งขอย...ข.ไร่ขิง๓๕(แนวริมคลองบางยาง)
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ผ.ก.ปบ. โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒
 พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
 (นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒนานนท์)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAU2 จาก SAU2S-06 ถึง ๒๐๖๓๐
 ในวันที่ 21 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1364/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประธานกรรมการขอดับไฟกับ...
 19 ส.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงชื่อผู้แจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) _____
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

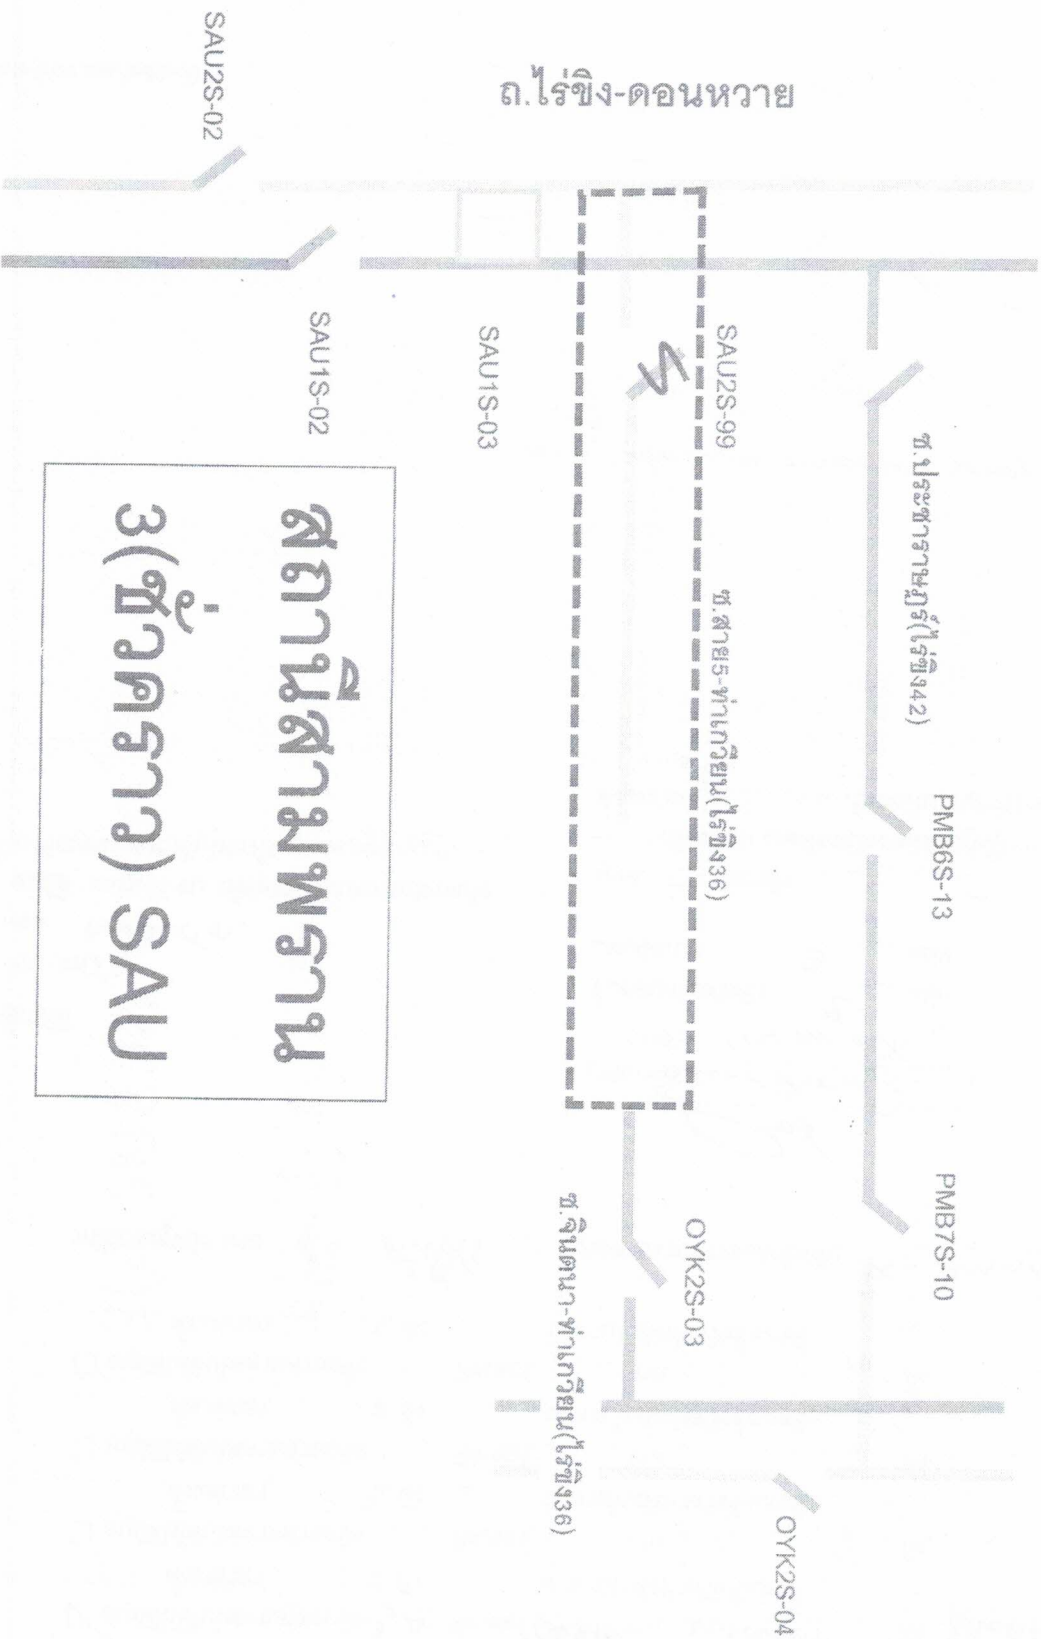
_____ (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยไร่ชิง 36				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1364/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	18 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	SAU02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยสาย5 -ท่าเกวียน ไร่ชิง 36
5	แจ้งจุดไฟดับให้ไฟฟ้าหน้างาน รับทราบ						
6	แจ้งหน้างานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน้างานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
8	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	หมายเหตุ กฟอ.สพร.แจ้งว่าจะติดตั้ง Dis ชก.กลางไลน์ โดยที่จะยังไม่ทำการเชื่อมเข้าระบบ						
13	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
14	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SAU02S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยสาย5 -ท่าเกวียน ไร่ชิง 36
18	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 งานปรับปรุง 22KV เปลี่ยนสาย50SAC
เป็นสาย 185SAC เชื่อมโยง ช.ไร่ชิง36-สาย5 (ก่อนเชื่อมโยง)



ถ.สาย5

งานตีบไฟฉนวนอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 งานปรับปรุง 22KV เปลี่ยนสาย50SAC
เป็นสาย 18SSAC เชื่อมโยง ช.ไร่ชิง36-สาย5 (หลังเชื่อมโยง)

