

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปบ.) ๑๓๖๖ / ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยดหยาด

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สาครจ. ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF9	๑ พ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งรีโคลสเซอร์	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่เลย วัดนาฬิกาเตอร์	SMF๙S-๑๕	นายนิติพงศ์ กลั่นยิ่ง โทร ๐๙๗-๑๓๔๕๕๘๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.สร.ศ.ว.ส.ต.ร. สงวน พันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
 (นายคำรน ทยดหยาด)
 ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ SMF๙๑ จาก DIS สด. (พร=หยุดทำงานที่โรง) ถึง SMF๙S-15
 ในวันที่ ๑ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1366/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกธสิทธิ์ วัฒนธนาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคำรน ทยดหยาด
 ๒๑ ต.ค. ๖๔ ผจก. กฟฟ.โคกขาม
 (วศก. ๗ แทน นว.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.โคกขาม
 อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น
 แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจก. _____ (สถานี _____)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนประตูน้ำวัดบ้านโคก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SMF09 เพื่อรองรับการติดตั้งรีโคลสเซอร์ใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1366/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	21 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	DIS ชด. SMF09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เลยวัฒนาแพคตอรี
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
13	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
14	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	DIS ชด. SMF09	ปลด	สับ		คกข.		DIS เลยวัฒนาแพคตอรี
16	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

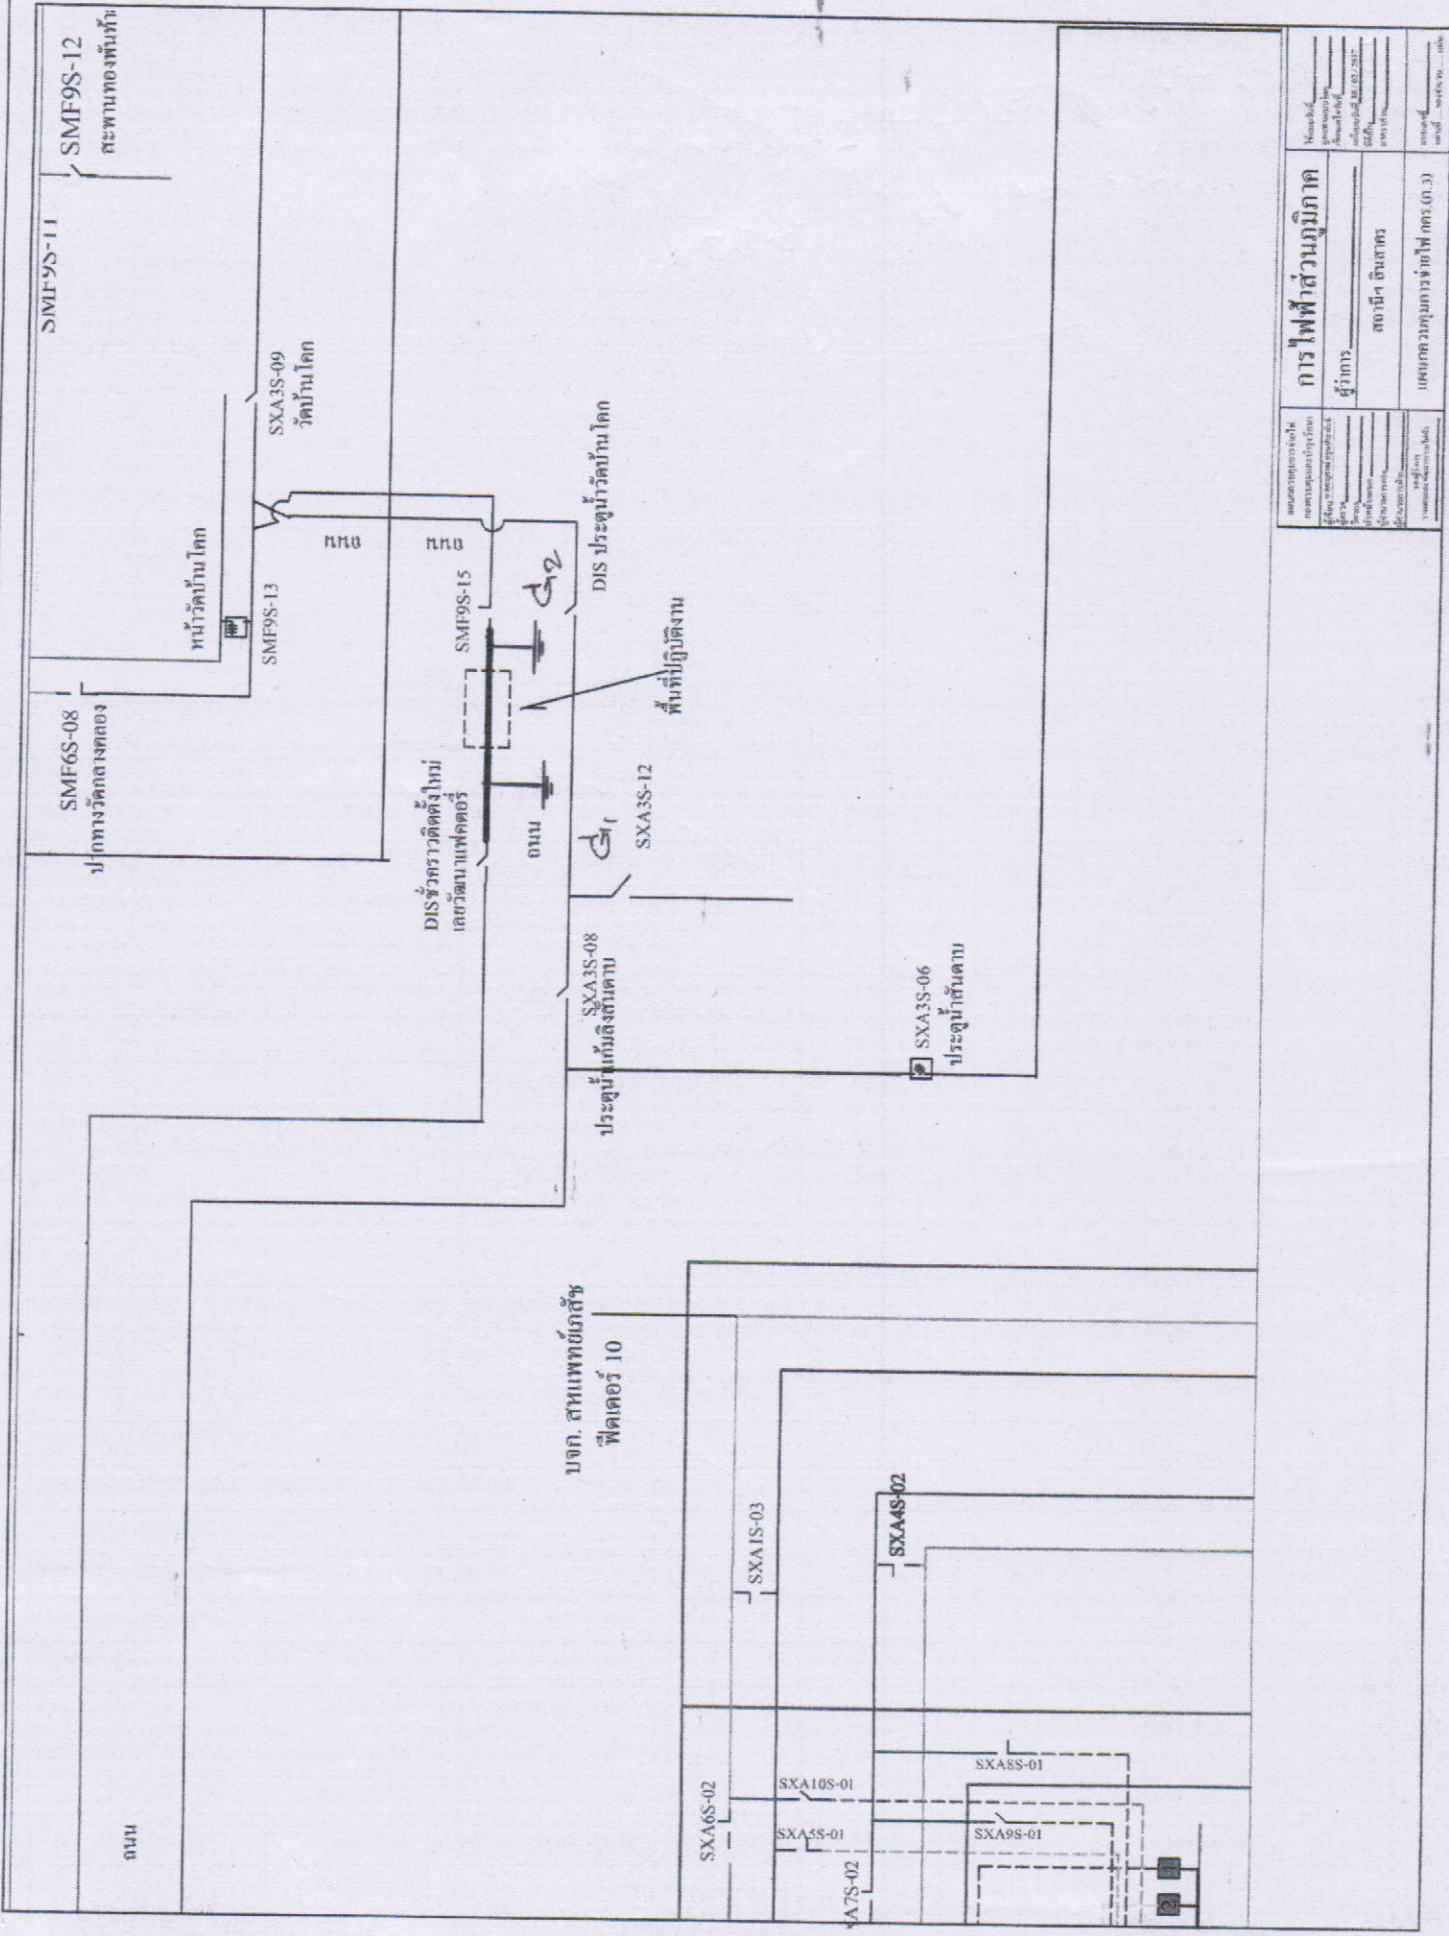

แผนภูมิการเดินสาย วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการ สถานีฯ ชินสาคร แผนควบคุมการวางสายไฟ (กร. 0.3)	วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร
---	---	--