



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

27 ต.ค. 64

เลขที่ ก.ต.สทร.(ปน) 03959

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

ตำแหน่ง ผก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ชาติวัฒนานนท์

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปป ระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๗	๓๑ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา และสายแรงสูงเป็น ๑๘๘SAC	Disชั่วคราว แห่งค้ำน้ำก่อน ถึงเวลมาร์	Disชั่วคราวก่อนถึง ร้านขายของเก่า	นายนิวัฒน์ กุศลครอง ๐๘๓-๓๑๐๒๒๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟใน ช.วัดมหาสวัสดิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ชนเป โทร ๐๘๙-๙๙๘๖๒๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ผก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAC7 จาก Disชั่วคราว ๑๐๘๓๖๓ ถึง Disชั่วคราว ๑๐๘๓๖๓๖๓

ในวันที่ ๒1 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 17.00 น ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1368/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หิมา พงษ์รัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กช. กพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น เป็นต้นไป จนกว่างานจะเสร็จ

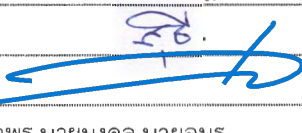
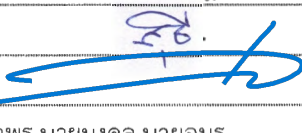
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

กก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ผก.ปน.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยวัดมหาสวัสดิ์				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1368/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูรินิยม			วันที่	22 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
3	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
4	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	L=1.7MW.
5	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	L=2.7MW.
6	SAC02,04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L=1.6MW.
7	<b>ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB08</b>						
8	PMB10S-15	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ร้านขายของเก่า
9	SAC02S-04	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรเรน)
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ร้านขายของเก่า
11	SAC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรบน)
12	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
13	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	เวลมาร์
14	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานได้</b>						
15	<b>ไม่ซื้อถกราวด์เนื่องจากร้อยสายเก่าช่วงที่ทำงานทั้งหมด</b>						
16	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
17	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
18	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
19	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
20	SAC02,04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>							
21	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
22	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
23	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
24	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
25	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
26	SAC02,04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-





งานตีพิมพ์อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ช.วัดมหาธาตุ (เปลี่ยนเสาและสายเป็น 185SAC

