



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๓๙๖ /๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล ๒๒ KV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

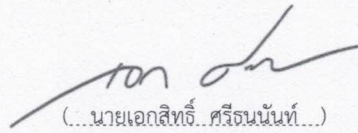
ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๒ F๖ - F๑๐	๔ ต.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ปลดใบมีด Riser Pole , ดึงทรักคอกและ สับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming ๒ , F๖ - F๑๐	TP. ๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์วิไล นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์วิไล นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๗ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(...นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

19 ก.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓


เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP2 จาก TMK๐๗๒-๐1 ถึง Riser Pole F.6-10
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1372/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวิชัย 6 สิงหาคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชเชาว์วิไล นิลรอด
21 ก.ย. 67


(...นายพิชิต นิลรอด...)
กค.๓ ปฏิบัติงานผคฟ. กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ทนท. กฟผ. ทร

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี TMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 0๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1 (บัส 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1372/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 22 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 13.8 MW
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 16.36 MW
4	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 0.9 MW
5	TMK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 4.0 MW
6	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 5.24 MW
7	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 5.02 MW
8	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 3.5 MW
9	TMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- โหลด 2.4 MW
10	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R เลย์วัดหนองลาน
11	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15 MW
12	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 0.5 MW
13	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 15 MW
14	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		- โหลด 1.47 MW
15	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 12 MW
16	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 1.0 MW
17	- ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปรับไฟจาก TMU01						
18	TMK07S-10	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ทร.		SF6 ตลาคันัดตรงข้ามตระคร้าเอน
19	TMK07R-01	ล๊ับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R เลย์วัดหนองลาน
20	- ย้ายโหลด TMK07, TMK08 ไปรับไฟจาก TMA08						
21	TMK07S-03	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
22	TMK07VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		-
23	TMA08S-27	ปลด	ล๊ับ		ทร.	SCADA	SF6 เซเว่น บ้านท่าแค
24	TMK08VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		-
25	- ย้ายโหลด TMK09, 10 ไปรับไฟจาก BPB02						
26	TMK09S-10	ปลด	ล๊ับ		บปง.	ต.1	DIS อนุชาแอร์
27	TMK09VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BPB02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.	ต.1	SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
30	TMK10VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
31	- ย้ายโหลด TMK06 ไปรับไฟจาก TMK04						
32	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
33	TMK04S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
34	TMK06VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
35	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
36	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
37	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
38	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
40	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
41	TMK06S-01	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	POT HEAD F.6
42	TMK07S-01	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	POT HEAD F.7
43	TMK08S-01	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	POT HEAD F.8
44	TMK09S-01	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	POT HEAD F.9
45	TMK10S-01	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	POT HEAD F.10
46	TMK02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		- INCOMING 2
47	TMKBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		- ขนานบัส
48	TMK06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
49	TMK07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
50	TMK08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
51	TMK09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
52	TMK10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
53	แจ้งพนักงานสถานี ท่ามะกา 1 ให้ตรวจสอบฟิออน เบรกเกอร์ TMK2BVB-01, TMK6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิออนหรือไม่						
54	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
55	TMK06VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F6
56	TMK07VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F7
57	TMK08VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F8
58	TMK09VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F9
59	TMK10VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F10
60	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
61	หลังจาก กสพ.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
62	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
63	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
64	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
65	TMUBR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		-
66	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
68	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
69	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
71	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
72	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
73	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	" Auto Reclose		TMK		-
74	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
75	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		-
76	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
77	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	" Auto Reclose		TMA		-
78	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
79	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	" Auto Reclose		BPB		-
80	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
81	TMK06VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F6
82	TMK07VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F7
83	TMK08VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F8
84	TMK09VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F9
85	TMK10VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F10
86	TMK02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- INCOMING 2
87	TMKBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- ขนานบัส
88	TMK06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
89	TMK07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
90	TMK08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
91	TMK09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
92	TMK10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
93	TMK06S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.6
94	TMK07S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.7
95	TMK08S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.8
96	TMK09S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.9
97	TMK10S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.10
98	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
99	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
100	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
101	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ปรับแรงดันหม้อแปลง TMK-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
103	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	- ย้ายโหลด TMK07, TMK08 กลับจาก TMA08						
105	TMK08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
106	TMA08S-27	ล๊ับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6 เซเวน บ้านท่าแค
107	TMK07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
108	TMK07S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
109	- ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนกลับจาก TMU01						
110	TMK07R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ทมก.	SCADA	R เลยวัดหนองลาน
111	TMK07S-10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6 ตลาดนัดตรงข้ามตระคร้อเอน
112	- ย้ายโหลด TMK09,10 กลับจาก BPB02						
113	TMK09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
114	TMK10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
115	TMK09S-10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	ต.1	DIS อนุชาแอร์
116	BPB02S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	ต.1	SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามกราฟ
117	- ย้ายโหลด TMK06 กลับจาก TMK04						
118	TMKBVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMK		- ขนานบัส
119	TMK06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
120	TMK04S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
121	TMKBVB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
122	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
123	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
124	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
125	TMK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
126	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
127	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
128	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
129	TMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
130	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R เลยวัดหนองลาน
131	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
132	TMUBR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		-
133	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAt		-
134	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
135	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
136	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							