



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตบปง.๒๕๖๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๙	๒๐ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น	๑๕.๐๐ น.	ย้าย SF๖ BPB๙S-๐๖ หน้าเทศบาลเบิกไพร	BPB๙S-๐๖	-	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ.กฟอ.บปง. โทร. ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BPB๙ จาก BPB๙S-๐๖ ถึง -
ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1373/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ร. โสภณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

11 ก.ย. 66

นายพร ตันติเกียรติ
นายพร ตันติเกียรติ
๐๙๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าเทศบาลเบิกไพร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ย้าย SF6 (BPB09S-06)	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1373/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	12 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
4	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		- -
5	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- -
6	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น. (ดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์)						
7	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
8	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการต่อตรง SF6 รหัส BPB09S-06 (หน้าเทศบาลเบิกไพร)						
9	หลังจากชุดขอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
10	BPB09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการรื้อถอน SF6 รหัส BPB09S-06 (หน้าเทศบาลเบิกไพร)						
12	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส BPB09S-06 (หน้าเทศบาลเบิกไพร) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคาน						
15	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม SF6 รหัส BPB09S-06 (หน้าเทศบาลเบิกไพร) เข้าระบบ						
16	หลังจากชุดขอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
17	BPB09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
18	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการปลด DDE บริเวณหน้าเทศบาลเบิกไพร ทั้ง 3 เฟส (ต้น SF6 BPB09S-06)						
19	หลังจากชุดขอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
20	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
22	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
23	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
24	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
	สิ้นสุด Switching						

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

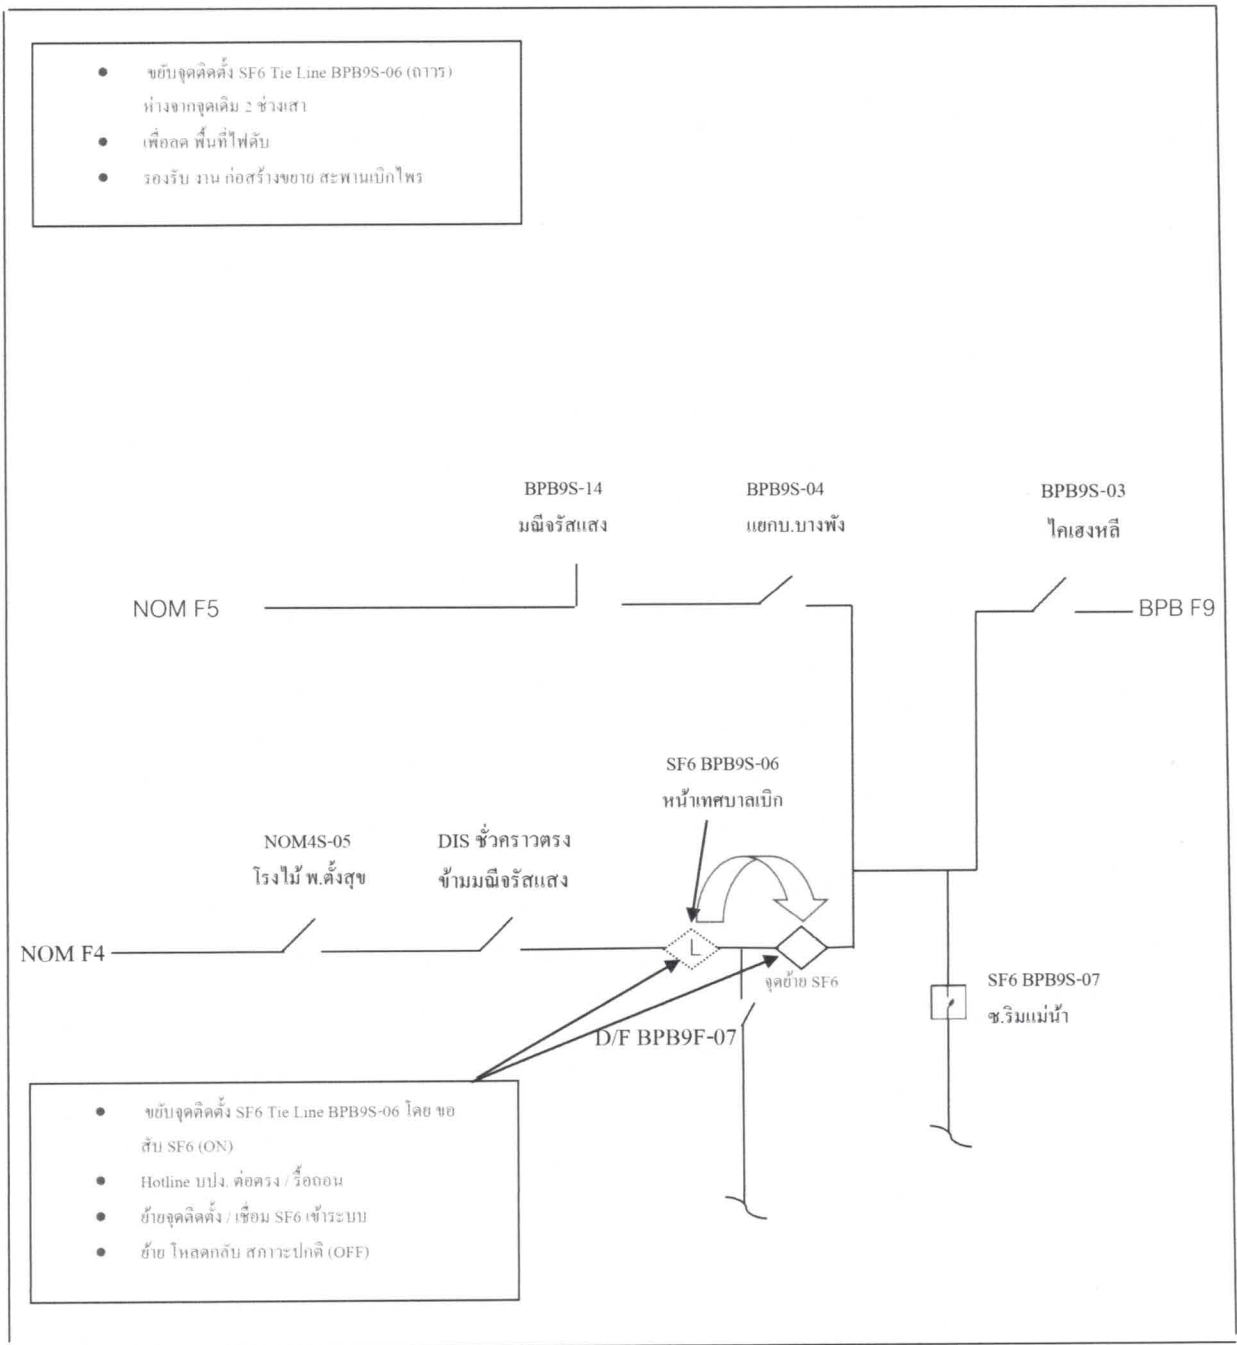

หมายเหตุ - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
 || จุดตัดเคเบิ้ล

ผู้ควบคุมงาน นายวิทย์... เรือนสา
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คึกคณา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

