



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นง.๒ (น) 2330/2564

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทอง

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงส์อินทร์

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM 4	29 ตุลาคม 2564	08.30 น.	16.00 น.	แก้ไขจุดร้อนที่ DIS POT HEAD NOM04S-01 โดยชุด HOTLINE	-	-	นายจรัส ศรีมงคล ทผ.บป.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง..... จะขอแก้ไขจุดร้อนด้วยวิธีชอทไลน์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า หนองปลาหม้อ
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง ทผ.บป. โทร. ๐๘๕-๔๙๒๔๓๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงส์อินทร์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NOM04 จาก NOMAVB-01 ถึง NOMAS-01.

ในวันที่ 29 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1376/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เสกสรรค์ จิตรานะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. จรัส ศรีมงคล.

21 ต.ค. 64

เสกสรรค์ จิตรานะศักดิ์
(๐๐๖.๗ แทน นย. ๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง., กฟส.บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

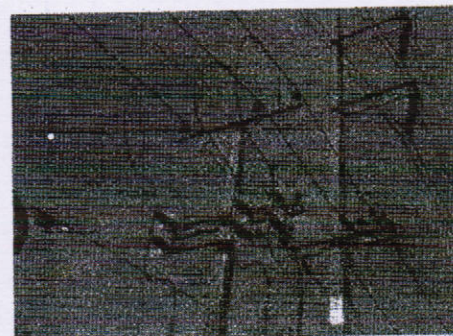
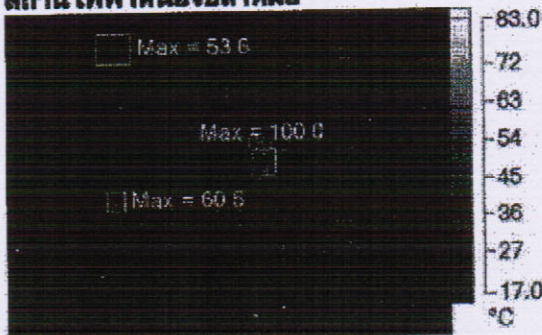
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ DIS POT HEAD NOM04S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ต.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1376/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ, จิตรมานะศักดิ์			วันที่	21 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	LOAD 3.64 MW.
3	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	LOAD 7.35 MW.
4	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	LOAD 4.12 MW.
5	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก NOM05							
6	NOM04S-04	ปลด	สับ		นปม.		DIS	โค้งตลาด
7	NOM04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6	หน้า บ.दानอน
8	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก NOM01							
9	NOM04S-02	ปลด	สับ		นปม.		DIS	ป้อมตำรวจ
10	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM	SCADA	-	
11	NOM04S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS	POT HEAD F.4
12	แจ้งจุด HL กฟอ.บปง.ปฏิบัติงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่ NOM04S-01 ได้							
13	ขณะที่ย้าย HL กฟอ.บปง.ปฏิบัติงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่ NOM04S-01 ให้คงค้าง MANUAL NOM01VB-01							
14	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	-
17	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนกลับจาก NOM01							
18	NOM04S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS	POT HEAD F.4
19	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM	SCADA	-	
20	NOM04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS	ป้อมตำรวจ
21	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก NOM05							
22	NOM04S-03	ปลด	สับ		นปม.		SF6	หน้า บ.दानอน
23	NOM04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS	โค้งตลาด
24	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	-
25	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	-
26	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	SCADA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ



Visible Light Image

AA101201.IS2
 10/12/2021 10:34:44 AM
 Nom 4s-01 จุดจำหน่ายปลาหมอเข้าสู่ Dis ด้านโหนด เฟส A

Image Info

Background Temperature	32.0°C
Emissivity	0.95
Camera Model	Fluke TiX620/TiX640/TiX660
IR Sensor Size	640 x 480
File Location	D:\peal\2564\IRI โดรนฯ 31 ชุด สหฯ พนม\210811AA\ New folder\ AA101201.IS2
Distance to Target	12.00m
Humidity adjustment	65

Main Image Markers

Name	Max	Emissivity	Background
R1	100.0°C	0.95	32.0°C
A0	60.5°C	0.95	32.0°C
A1	53.6°C	0.95	32.0°C

Name	Temperature	Emissivity	Background
Hot	100.0°C	0.95	32.0°C