



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ก.ย. 2567

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ปบ) ๑๓๓๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.กาญจนบุรี

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF ๖ แทน DIS...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี
๑.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๗/กจ.๑	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(เปิด)วงจร Dis KCA ๗S-๐๔ กาญจนบุรีวิลล่า	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘
๒.	F๙/กจ.๓	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(เปิด)วงจร Dis KCC ๘S-๐๓ ร้านปาร์มทางรถไฟ	-	
๓.	F๘/กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(เปิด)วงจร Dis KCA ๘S-๐๔ โรงงานกระดาษสิทธิศักดิ์	-	
๔.	F๙/กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(เปิด)วงจร Dis KCA ๙S-๐๖ หลังเรือนจำ	-	
๕.	F๙/กจ.๑	๒๕ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(เปิด)วงจร Dis KCA ๙S-๐๖ เขาพุราง	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย...)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.เมืองกาญจนบุรี.....

๑๘ กย ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ KCA04 จาก KCA45-06 ถึง -
ในวันที่ 25 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1377/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตธา วงศ์บุญภาค ประธานงานการขอดับไฟกับ นางโรคนมศ วัฒน

สุภัตธา
(นางสาวสุภัตธา วงศ์บุญภาค)
จศก. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis KCA04S-06 เขาพุดรา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 ทดแทน DIS KCA04S-06 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1377/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 19 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์ เมาชอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
4	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
6	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA10						
7	KCA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้าม ปตท.แก่งเสี้ยน (Loop line)
8	KCABVB-01	ปลด	ปลด		KCA		ขนานบัส
9	KCA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สตง.	DIS	เขาพุดรา
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		ขนานบัส
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ ให้ กฟส.กจ. รับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 KCA04S-06 เขาพุดรา ได้						
13	ขณะปฏิบัติงาน ให้ KCA04VB-01 และ KCA10VB-01 คง "OFF Auto Reclose"						
14	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
15	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	หลังจาก กฟส.กจ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
19	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
20	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนกลับจาก KCA10						
21	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		ขนานบัส
22	KCA04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	เขาพุดรา
23	KCA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ตรงข้าม ปตท.แก่งเสี้ยน (Loop line)
24	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		ขนานบัส
25	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
27	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

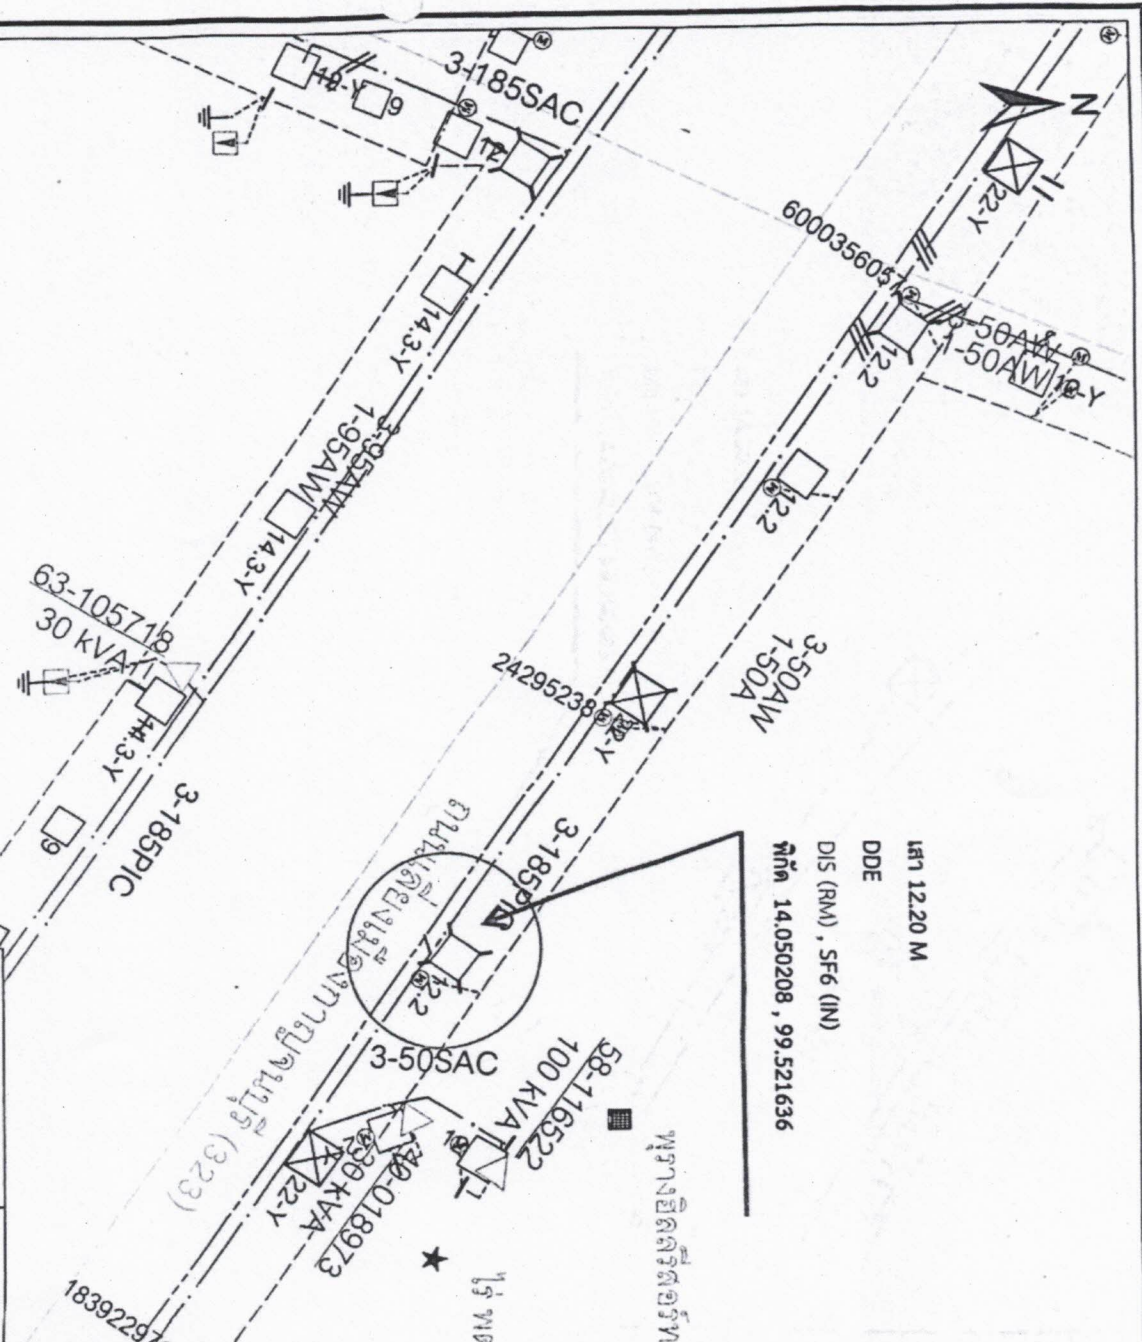

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน	จำนวน
■	เสาหม้อแปลง
□	เสาหม้อแปลง
□	เสาไฟส่องสว่าง
□	เสาสูง 118 KV หรือ
□	เสาหม้อแปลง 22.33 KV หรือ .50.5AC, 185.5AC
□	เสาเหล็ก หรือ
□	เสาปูน
□	เสา 20 - 21 KV, 10 KV
□	เสาเหล็ก 60x60x5 มม. 2 m LONG
□	Disconnecting Switch
□	Load Break SF6 .22 KV, 690 A
□	Load Break
□	Dropout Fuse
□	หม้อแปลง
□	Capacitor
□	Reducer

ผู้ยื่น..... ส.มดต., ส.มดต. ผู้ตรวจ..... ส.มดต., ส.มดต. วิศวกร..... ส.มดต. หัวหน้าแผนก..... ส.มดต. ผู้อำนวยการ..... ส.มดต. ผู้อำนวยการเขต..... ส.มดต.	<p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการ..... ส.มดต. ผู้อำนวยการเขต..... ส.มดต.		ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....
รองผู้อำนวยการ.....	ภาคกลางกรุงเทพฯ - บริเวณวัดเขาพระทอง (ชุด O)	หมายเลข..... RI03-0156720085 พื้นที่..... 1..... ตารางวา..... 1..... ไร่.....