



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 27 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ดทอน. /๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงโตทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเน็ล

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๑	๓๑ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ท้ายชอกหิน	Dis ติดตั้ง ชั่วคราว ได้ไลน์ กฟผ.	ปลายสาย	นายถิรวุฒิ รักวารินทร์ โทร.๐๘๔-๖๓๕๓๖๖๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ท้ายชอกหิน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมาโนช แนนเน็ล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SM211 จาก อิศร์ ชวกรวิศิลาไฟฟ้า ถึง
ในวันที่ 31 มี.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1379/2564
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณณกร นภากาศ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ เทียมทอง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายปุณณกร นภากาศ
รองหัวหน้าศูนย์ฯ)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ศึกษาระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์

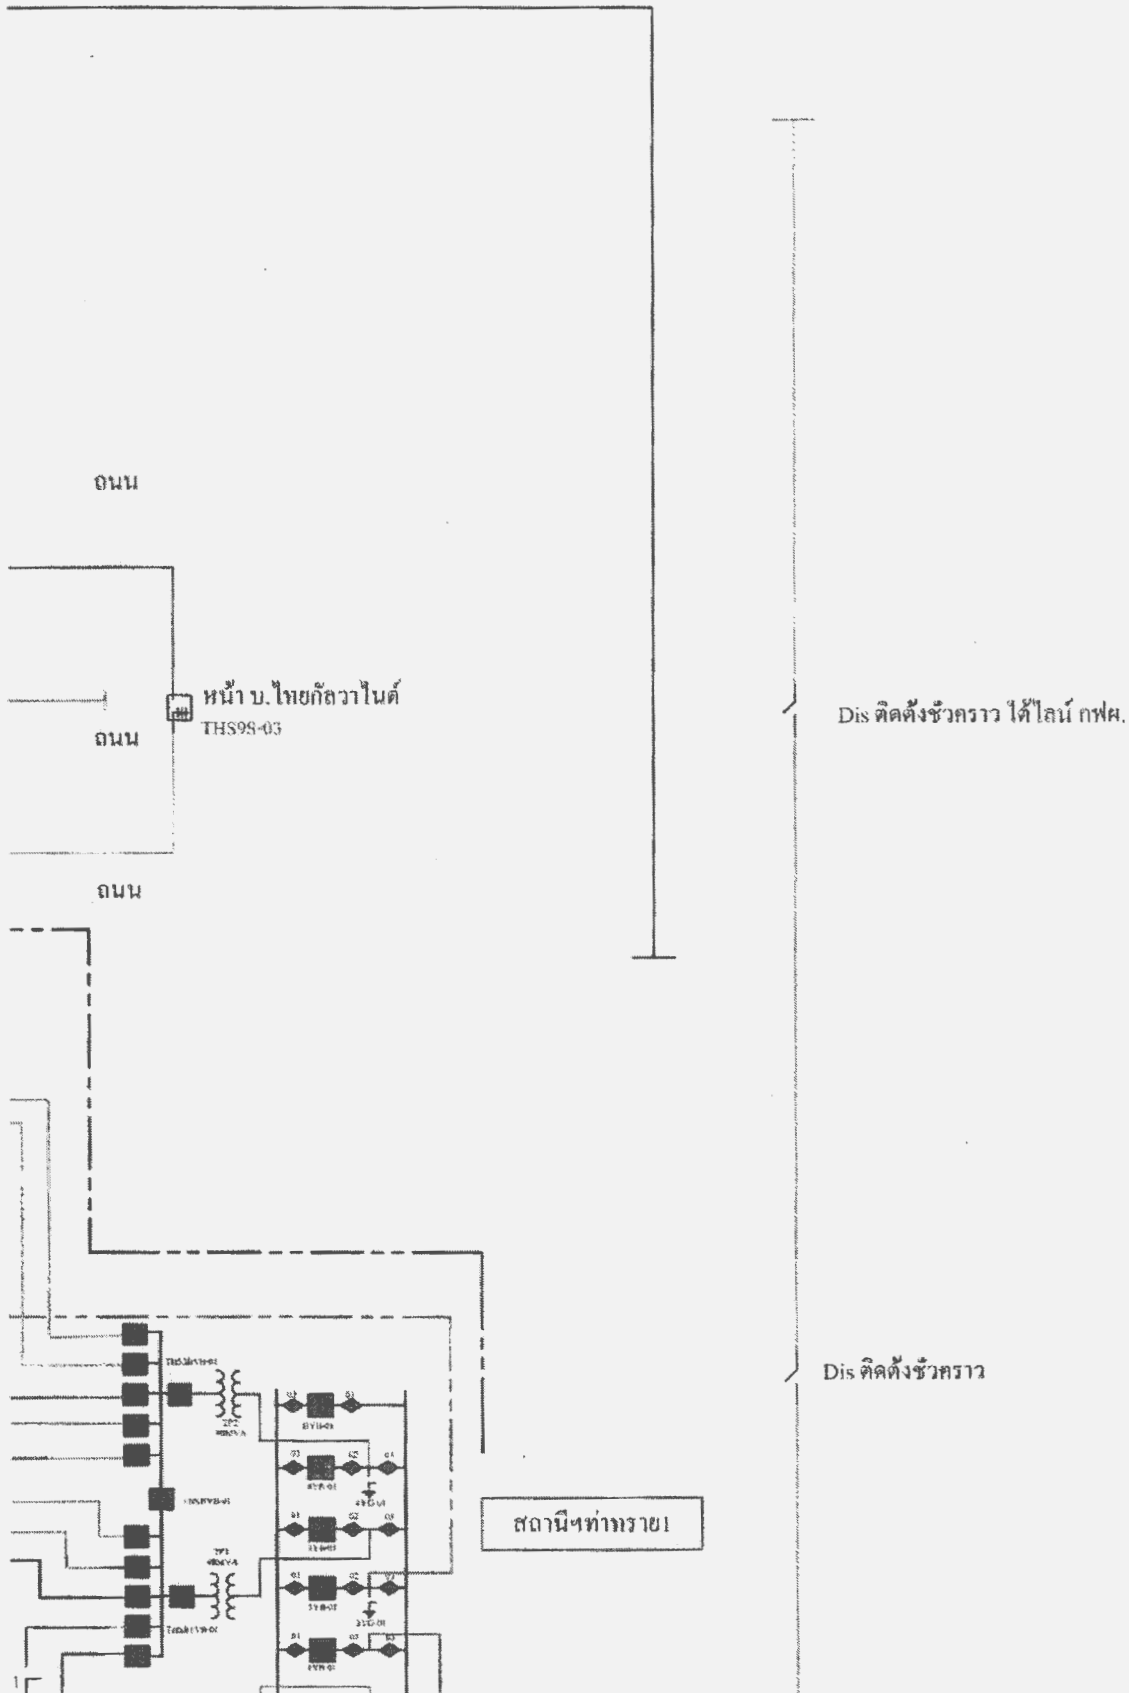

ศึกษาระบบการไฟฟืองบน 21KV 21077M

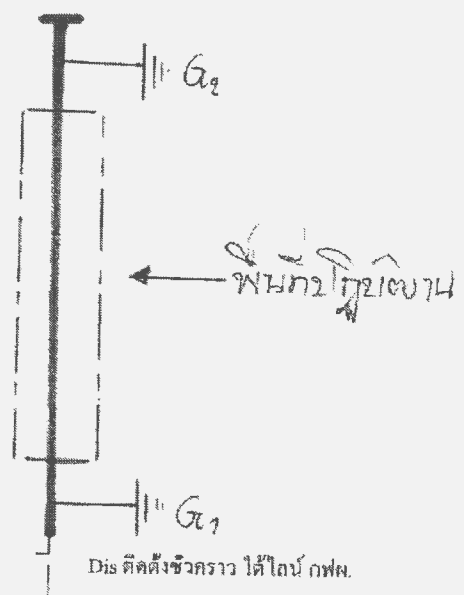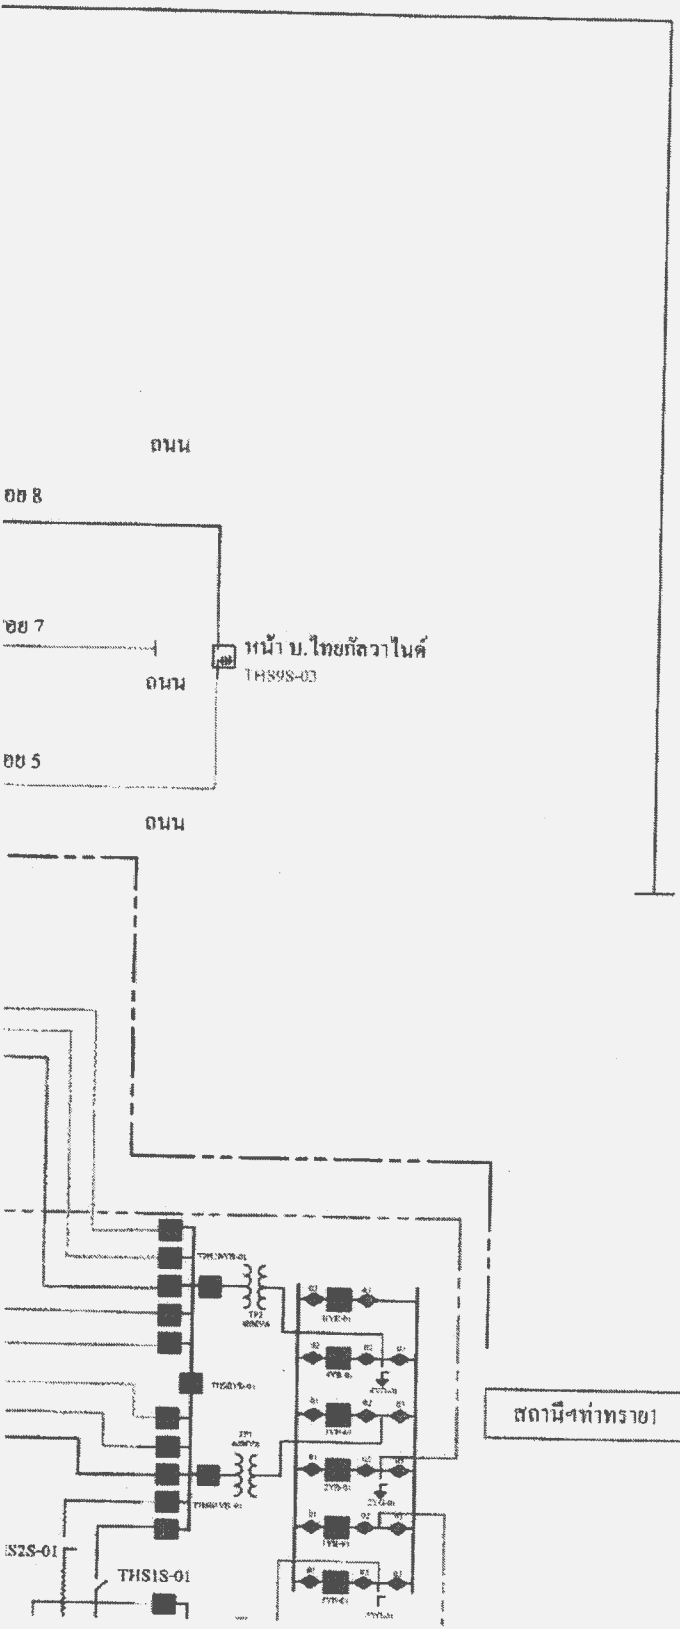

Dis ติดตั้งชั่วคราว

สถานีจ่ายทราย