



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นบ. (นบ.) ๙๐๗๐/๙๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บป.

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA02VB	11 กย.65	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPA25-07 วัดจันทราธรรม	BPA25-08 ศูนย์การค้าลาออมนันต์	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	BPA04VB	11 กย.65	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DDE วัดจันทราธรรม	BPA45-04 ศูนย์การค้าลาออมนันต์	

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดจันทราธรรม-แยกกระจับ ผังวงจร BPA ๒ และ BPA ๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง หมบ.บ.กฟอ.บป. โทร. ๐๘๕-๑๘๒๔๓๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ผจก.บป.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ BPA 2 จาก BPA25-07 ถึง BPA25-08
ในวันที่ 11 กย 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1385/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ BPA 4 จาก DDE ถึง BPA45-04
ในวันที่ 11 กย 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นดิรินทร์ อังสันทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.จ.ว.ร. ส.ค.๑๑

(นดิรินทร์ อังสันทิน)
๐๙๖ ๖ ๑๗๗ ๗๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นบ.บป.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

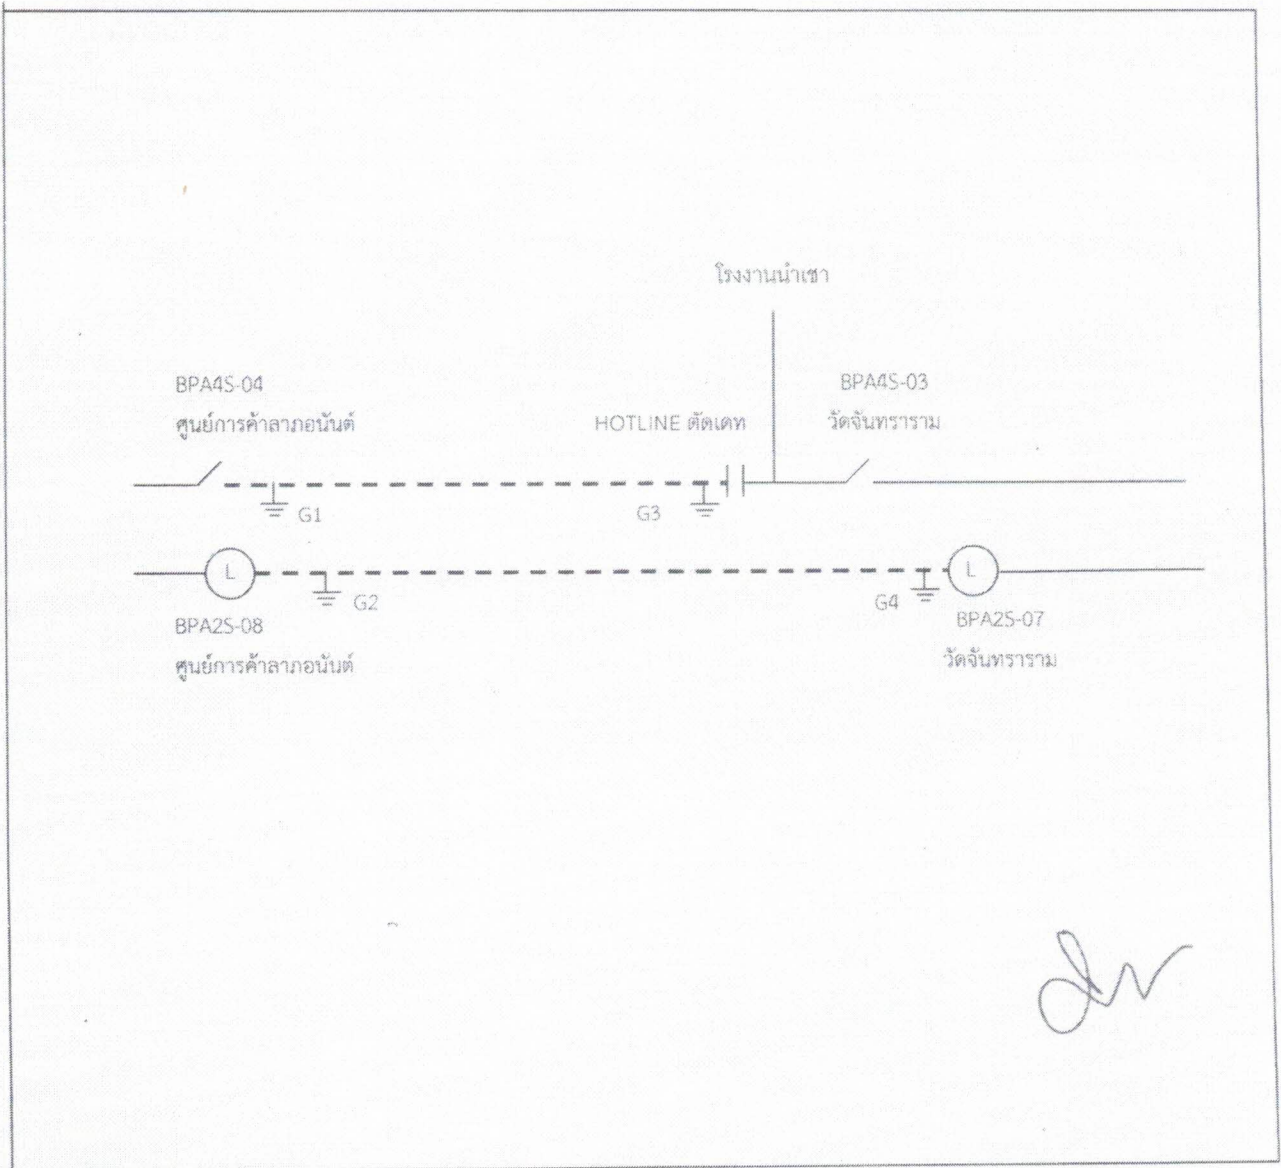
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดจันทาราม - ศูนย์การค้าถาถนันต์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1385/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	28 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 6.96 MW
4	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 3.37 MW
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 3.65 MW
7	ย้ายโหลด BPA02 บางส่วนและ BPA04 บางส่วน ฝาก BPB08						
8	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อสร. (วงจรถบน)
9	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงจรถล่าง)
10	BPA04S-04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ศูนย์การค้าถาถนันต์
11	BPA02S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ศูนย์การค้าถาถนันต์
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
13	แจ้งขอทไลน์ทำการตัด DDE วงจร BPA04(วงจรถล่าง) บริเวณก่อนถึงบริษัทนำเขา ออกทั้งสามเฟส(ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
14	BPA02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 วัดจันทาราม
15	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G1						
16	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G2						
17	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G3						
18	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G4						
19	หลังจาก กฟอ.บปง. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
20	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.บปง. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
22	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
23	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
24	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
25	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อ กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
28	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
29	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
30	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
31	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
32	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1 ออก						
33	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2 ออก						
34	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G3 ออก						
35	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G4 ออก						
36	หลังจาก กฟอ.บปง. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
37	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
38	แจ้งขอทไลน์ทำการเชื่อม DDE วงจร BPA04(วงจรล่าง) บริเวณก่อนถึงบริษัทน้ำเขา เข้าทั้งสามเฟส						
39	BPA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 วัดจันทราธรรม
40	ย้ายโหลด BPA02 บางส่วนและ BPA04 บางส่วน คืนจาก BPB08						
41	BPA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ศูนย์การค้าลาออนันต์
42	BPA04S-04	ปลด	สับ		บปง.		DIS ศูนย์การค้าลาออนันต์
43	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงจรล่าง)
44	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อสร. (วงจรบน)
45	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
46	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
47	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
48	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
49	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์



Handwritten signature

- หมายเหตุ
- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 - ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
 - || จุดตัดเดท

ผู้ควบคุมงาน นายจำรัส...ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายธนพล ยะนิล
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

ส่งทางสารบรรณ
 ถึงเลขาธิการ