



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่.....๖ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....

ตำแหน่ง ..รจก.(ข.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ บริเวณถนนข้าวขาว  
โรงสีเพอรารี่-สะพานเสี้ยวเมือง DOA๐๕S-๐๕ ตามแผนผังสิ่งเขตแนบ จำนวน ..๑.. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ คจ.	๓๐/๐๙/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูง SAC๓๘๕ ต.มม.	Disข้าวขาวโรงสีเพอรารี่	DOA๐๕S-๐๕ เชิงสะพานเสี้ยว	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๘ คจ.	๓๐/๐๙/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		DOA๐๕S-๓๐	DOA๐๕S-๐๒, DOA๐๕S-๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายธนวรร. สุวรรณประทีป.. ตำแหน่ง ..พทจ.๖ (สพ).. โทร ..๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไม่ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ข.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DOA5 จาก DISข้าวขาวโรงสี ถึง DOA5S-05

ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1386/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ DOA5 จาก DOA5S-1๐ ถึง DOA5R-๐2, DOA5R-15

ในวันที่ 30 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตชา กลิ่นประไพ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กฟท. สุพรรณบุรี

(นาย พิชิตชา กลิ่นประไพ)

0๙๙.5 บ้าน อช.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท.๓

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานเสี้ยวเมือง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1386/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 20 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
5	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
6	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R ท้องหม้อแกง
7	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
9	ย้ายโหลด DOA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 5						
10	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
11	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกบ้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
12	DOA08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS แยกสะพานเสี้ยวเมือง
13	ย้ายโหลด DOA 5,8 บางส่วนไปจ่าย SPA 9						
14	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีวิจัยข้าว
15	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
16	DIS ชั่วคราวไลน์ DOA 5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวโรงสีเฟอรารี่
17	DOA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดอินเกษม
18	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
20	DOA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เชิงสะพานเสี้ยวเมือง
21	DOA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บ้อมตำรวจแยกศรีษะเกษ
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
25	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
27	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
28	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
30	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
31	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R หนองหม้อแกง
32	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
34	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
35	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
36	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
37	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
38	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
39	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R หนองหม้อแกง
40	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
42	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G1</b>						
43	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G2</b>						
44	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
45	DOA05S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS เชิงสะพานเสียงเมือง
46	DOA08S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS ป้อมตำรวจแยกศรีษะเกษ
47	<b>ย้ายโหลด DOA 5,8 บางส่วนกลับจาก SPA 9</b>						
48	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
49	DOA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดอินเกษม
50	DIS ชั่วคราวไลน์ DOA 5	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวโรงสีเฟอรารี่
51	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีทวีชัยข้าว
52	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่
53	<b>ย้ายโหลด DOA 8 บางส่วนกลับจาก DOA 5</b>						
54	DOA08S-15	ปลด	สับ		ดจ.		DIS แยกสะพานเสียงเมือง
55	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
56	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
57	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
58	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
59	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
60	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
61	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R หนองหม้อแกง
62	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
63	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... DISชั่วคราวโรงสีเพอรารี่-สะพานเลียงเมือง... เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์... โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ปิดเตอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...คอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ .. DISชั่วคราวโรงสีเพอรารี่-สะพานเลียงเมืองDOA๐๕S-๐๕

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พชง.๖ ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงkilolain

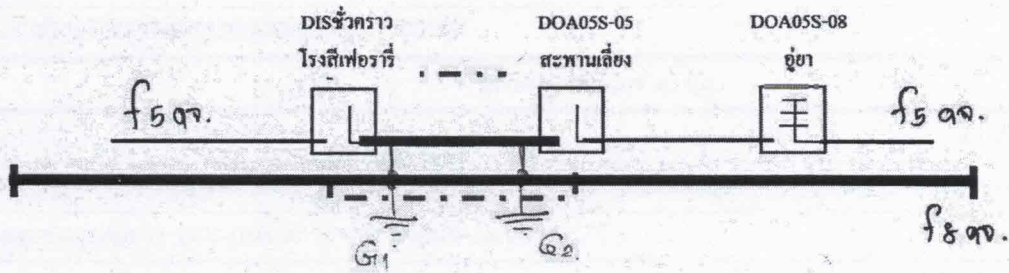

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเคด ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ ,๑๔๘๕๕ ,๑๔๘๖๐